


Störmeldung	11 - 14
Ventilator ohne Netzversorgung	geöffnet
Ventilator mit Netzversorgung, ohne Störung *	geschlossen
Ventilator mit Netzversorgung, mit Störung	geöffnet


* unabhängig ob in Betrieb oder auf Freigabe wartend

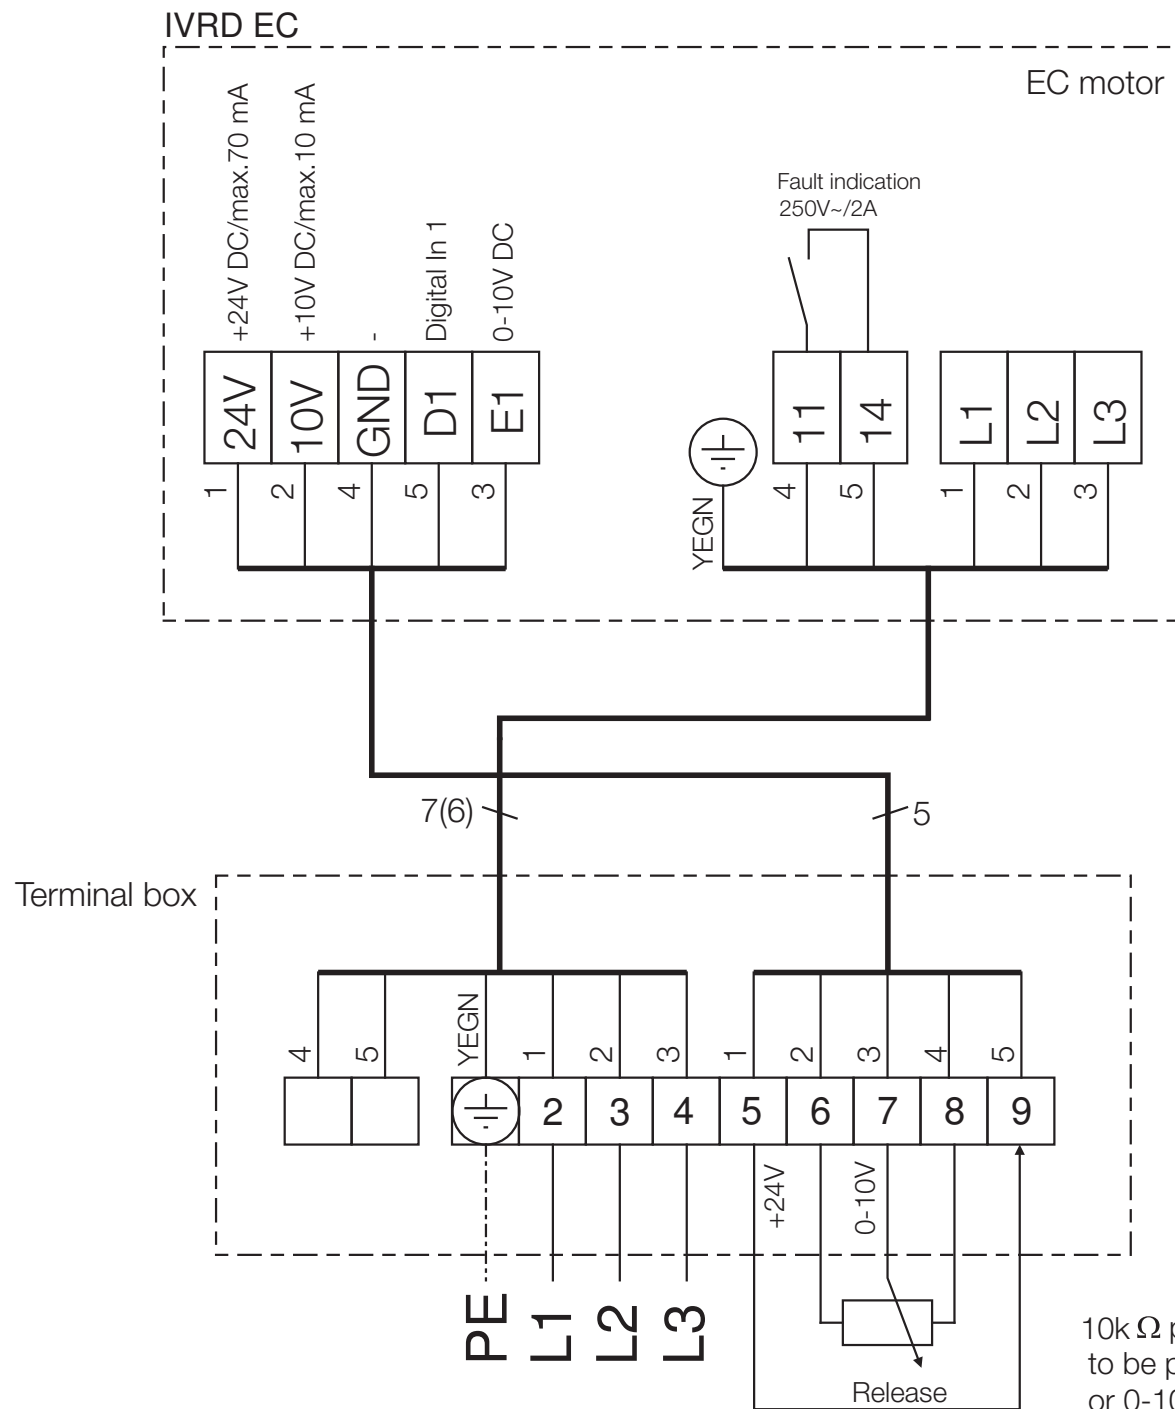

Fault indication	11 - 14
Fan without mains supply	open
Fan with mains supply, without interference *	closed
Fan with mains supply, with interference	open

* regardless of whether in operation or waiting for release


IVRD EC

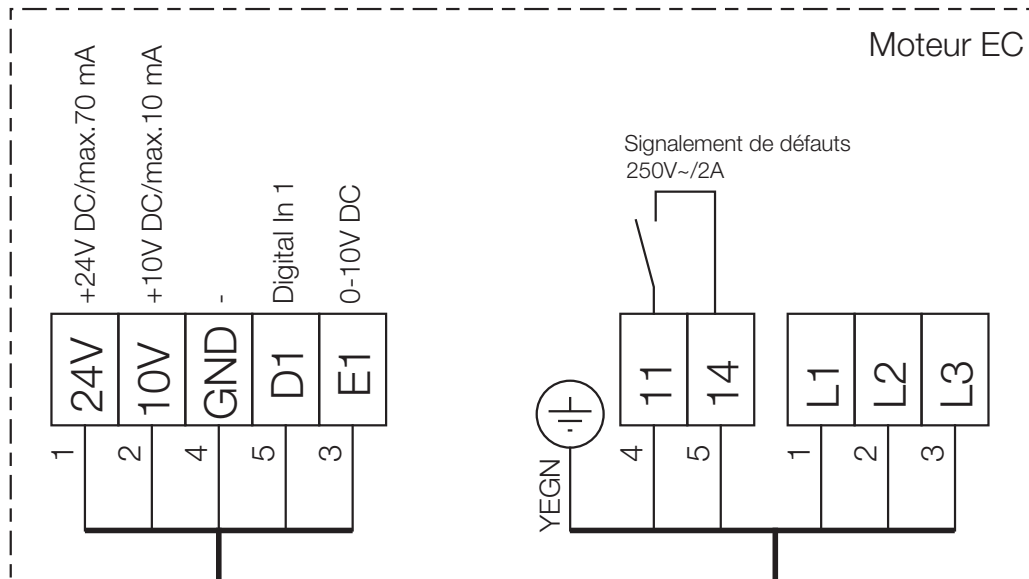

Signalement de défauts	11 - 14
Ventilateur sans alimentation secteur	ouvert
Ventilateur avec alimentation secteur, sans interférence *	fermé
Ventilateur avec alimentation secteur, avec interférence	ouvert

* peu importe si en fonctionnement ou et attente de libération

Boîte à bornes



10k Ω potentiomètre
à fournir par le client ou
un signal 0-10V par exemple
PU/A 24 article no 1736/1737
oder EUR EC article no 1347