


IVRW EC

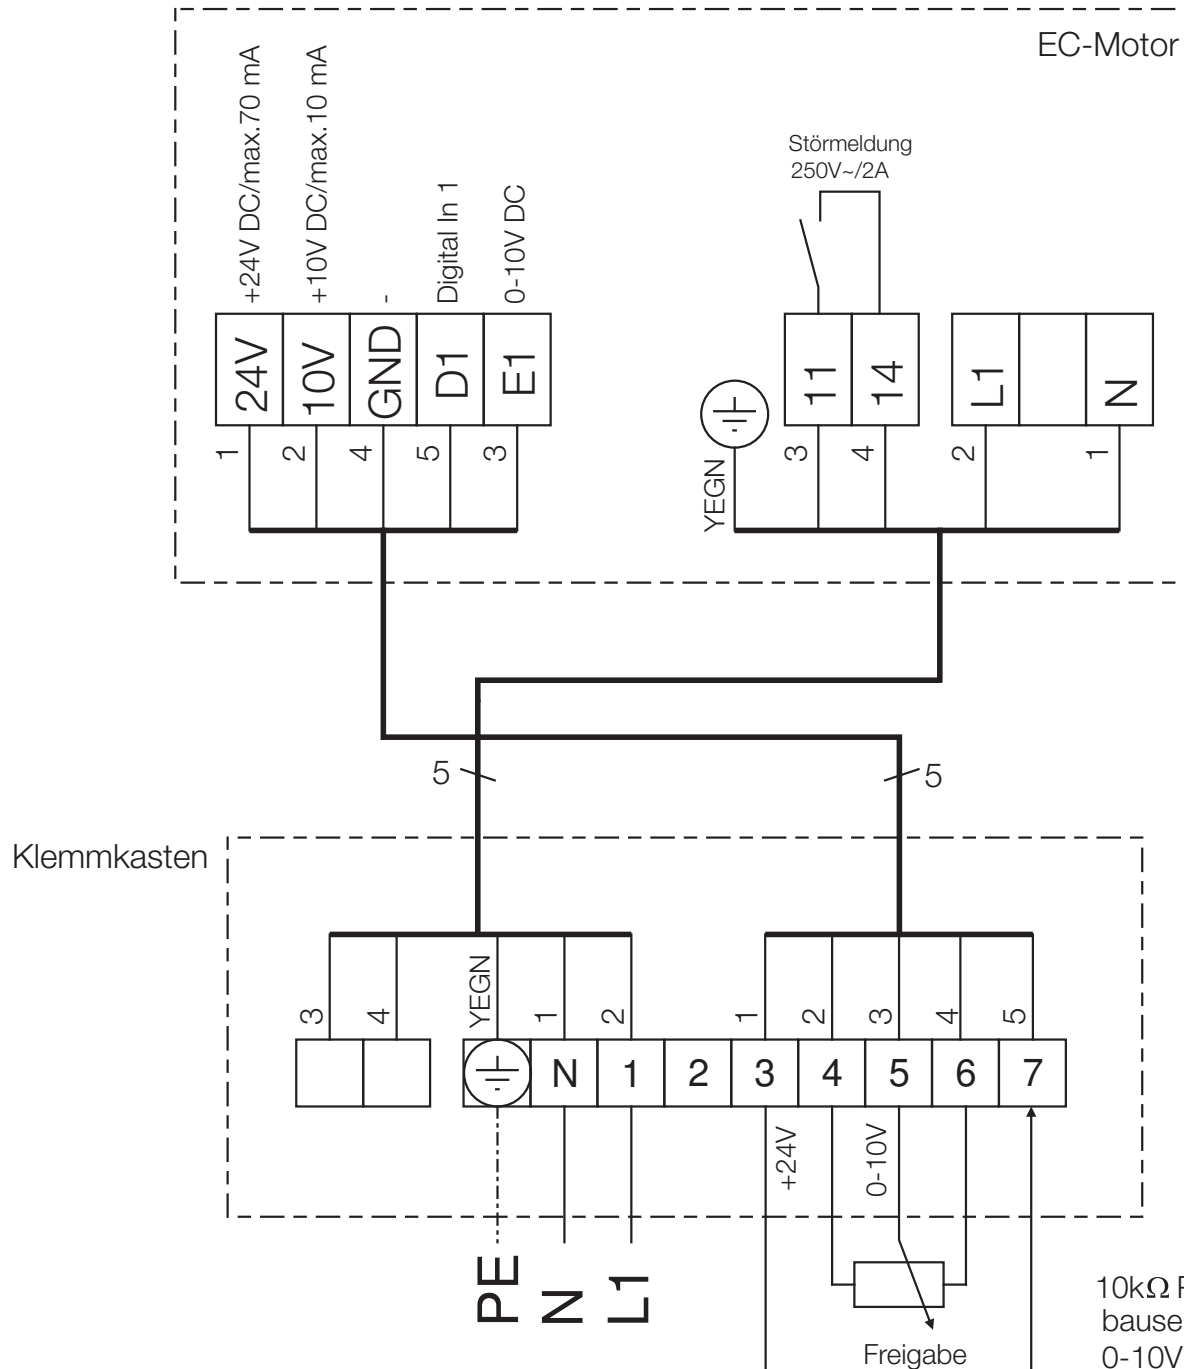

Störmeldung	11 - 14
Ventilator ohne Netzversorgung	geöffnet
Ventilator mit Netzversorgung, ohne Störung *	geschlossen
Ventilator mit Netzversorgung, mit Störung	geöffnet

* unabhängig ob in Betrieb oder auf Freigabe wartend

10kΩ Potentiometer
bauseits zu stellen bzw.
0-10V Signal von z.B.
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
oder EUR EC Art. Nr. 1347

