

Schnellübersicht Anschluss & Konfiguration

01 WHSE, Montage und Inbetriebnahme Leitfaden

02 WHSE, Prinzip Übersicht

03 WHSE, Standard Grundanschluss / Mindestbedingung

04 WHSE, Auswahl / Anschluss der Fühlerbetriebsarten

05 WHSE, Alarm Meldungen

06 WHSE, Verknüpfung mit Ventilatorsteuerung

07 WHSE, Sollwertverschiebung


08 WHSE, Fühlerkennwerte



Diese Anleitung dient zur Anschluss und Konfigurationshilfe.



Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften in der Helios Montageanleitung Nr. 91592, sind zu beachten.

- ☐ 1. Montage
- ☐ 2. Anschluss der Zuleitung
- ☐ 3. Anschluss der Steuerleitungen
- ☐ 4. Einstellung der Sollwertvorgaben und DIP-Schalter
- ☐ 5. Inbetriebnahme Funktionstest



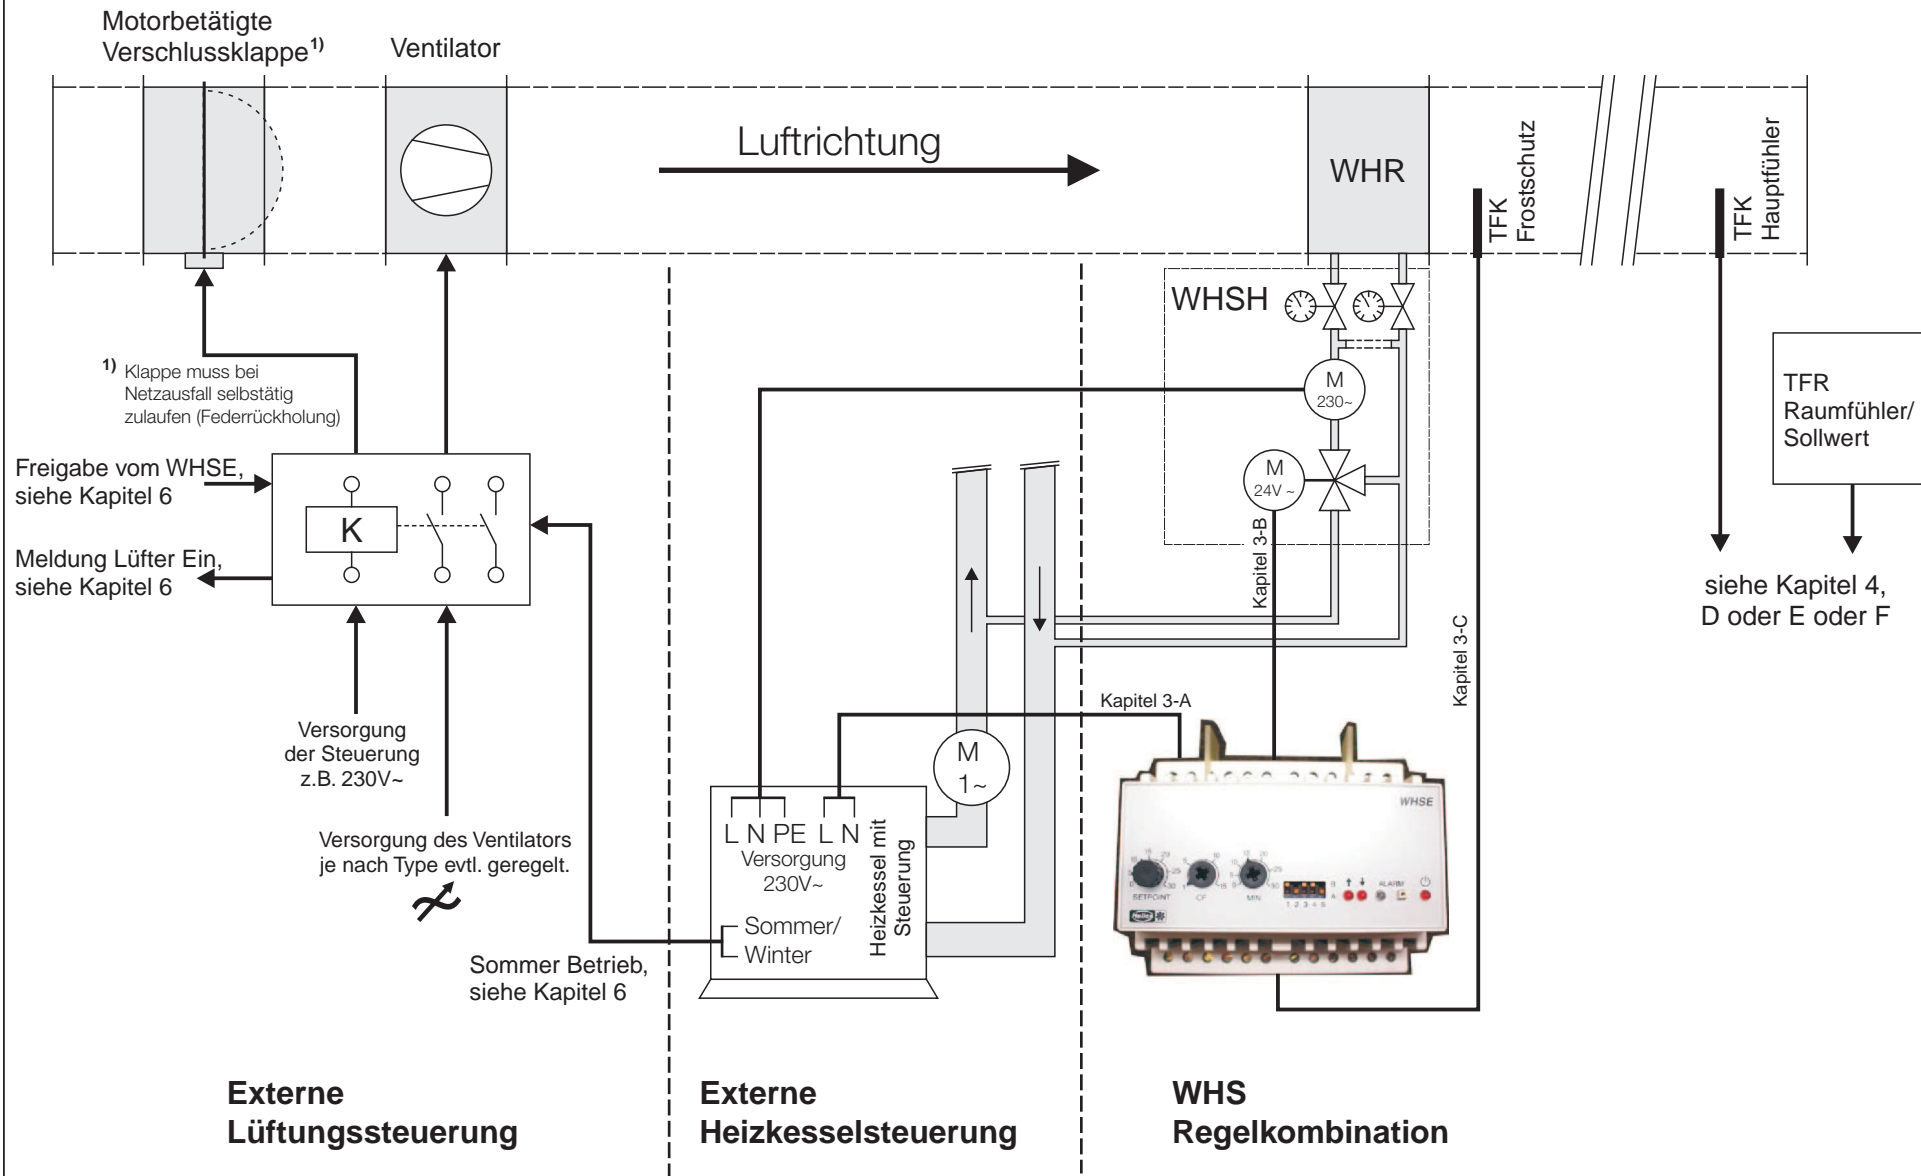


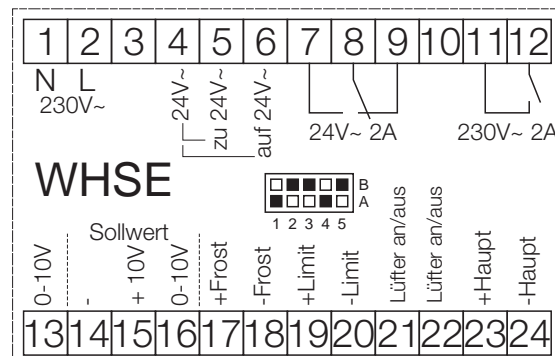

MIN:
Minimumbegrenzung der Kanal / Zulufttemperatur.
Wird nur in der Fühlerbetriebsart siehe Kapitel 4-F benötigt.


CF:
Kaskadenfaktor, Beschreibung siehe in Anleitung 91592.
Wird nur in der Fühlerbetriebsart siehe Kapitel 4-F benötigt.

Setpoint:
Interne Temperatur Sollwertvorgabe.
Wird nur in der Fühlerbetriebsart siehe Kapitel 4-D benötigt.




*Auswahl der Fühlerbetriebsart ,
siehe Kapitel 4: D oder E oder F !*


D Fühler-Betriebsart 1: Konstante Zuluft-Temperatur-Regelung



E Fühler-Betriebsart 2: Konstante Raum-Temperatur-Regelung




F Fühler-Betriebsart 3: Konstante Raum-Temperatur-Regelung mit Minimumbegrenzung der Zulufttemperatur

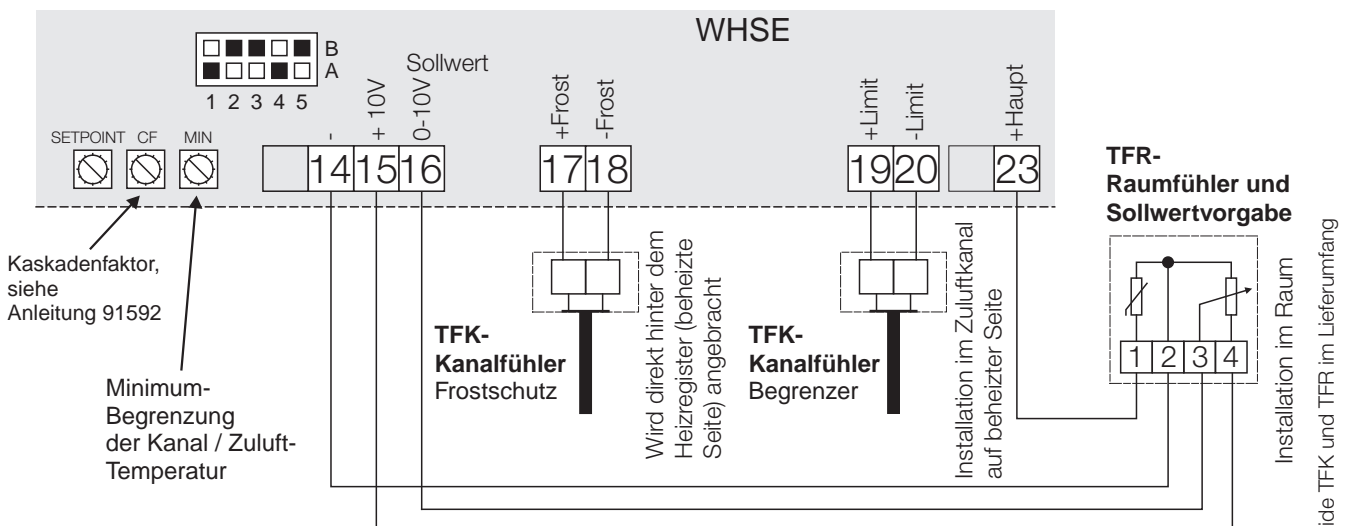


Auswahl der Fühlerbetriebsart: D oder E oder F !


G Meldung Frostschutz Alarm




Alarm LED Alarm Reset

Im Frostschutzfall:
Am Frostschutzfühler $< 5^{\circ}\text{C}$,
potentialfreier Kontakt 7/8 geschlossen.
Alarm LED an.



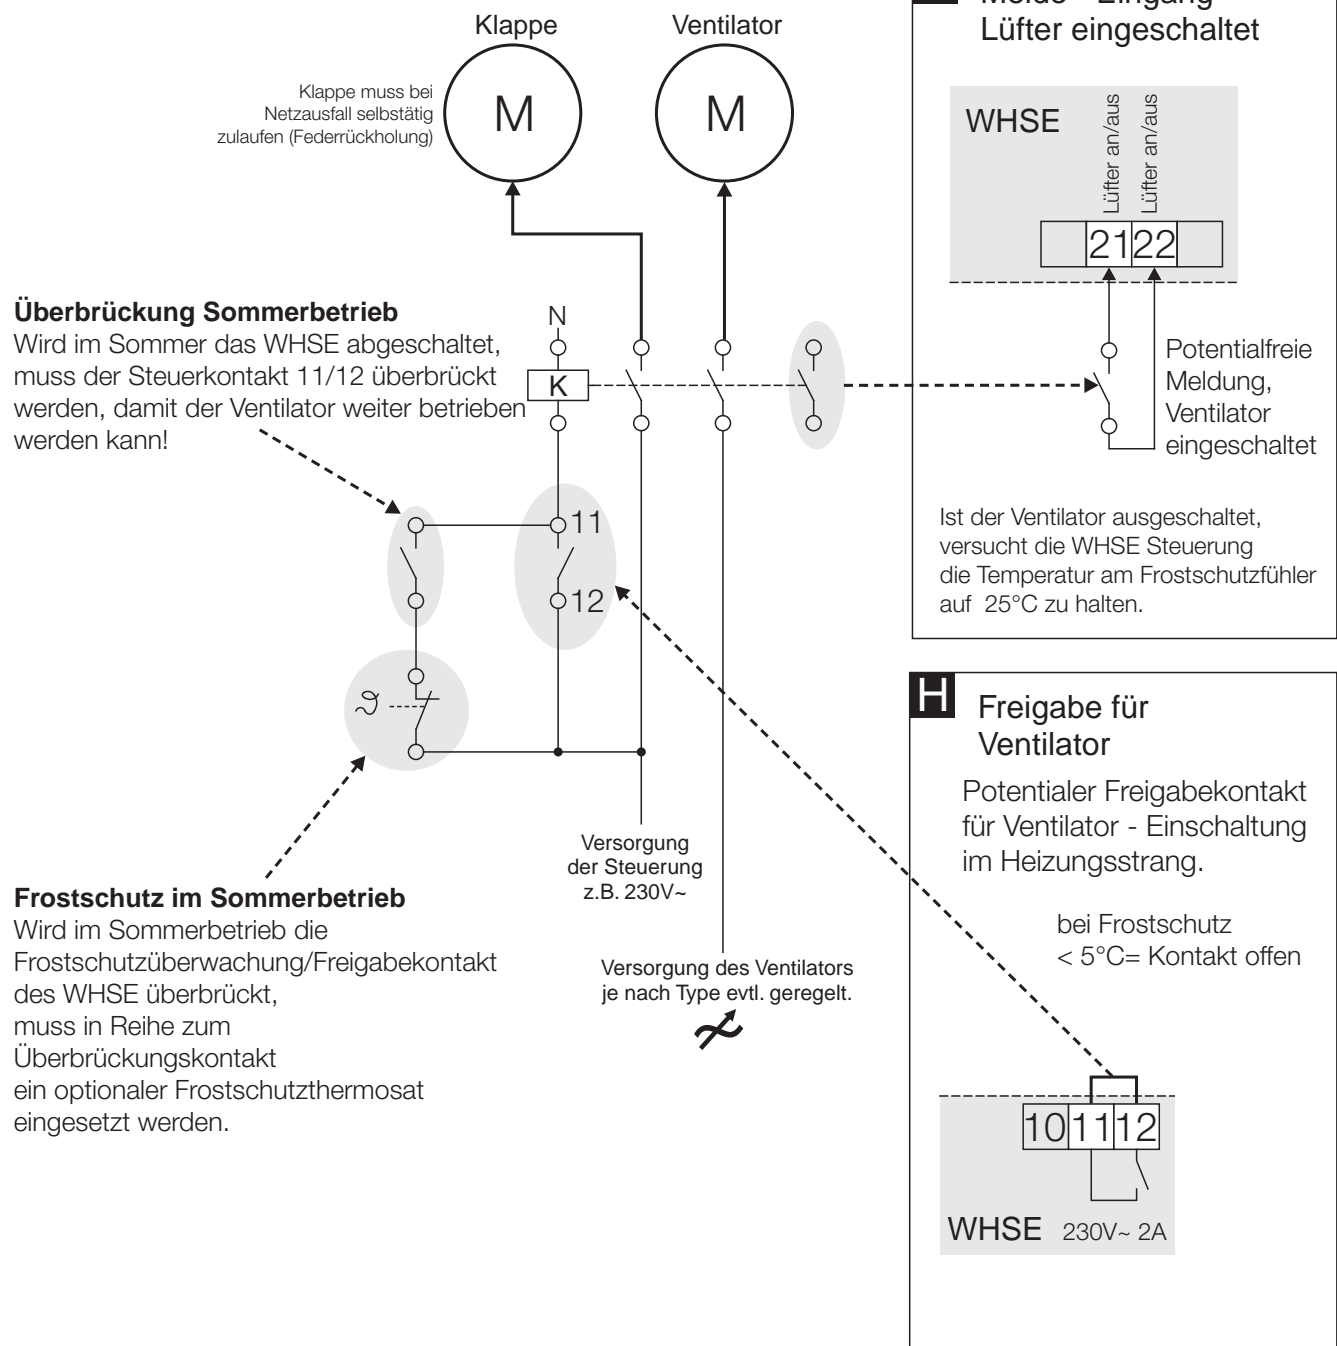

07 WHSE, Sollwertverschiebung



08 WHSE, Fühlerkennwerte

