


Beispiel einer BUS-Installation mit Leitungs-Querschnitt-Kombination

Übersicht easyControls [SS-1042 bis SS-1045](#)

Übersicht BUS-Installation [SS-1077](#)

! Adressierung mit DIP beachten, siehe Detail-Pläne !

1) JP-Jumper	Endwiderstand
offen	ohne Endwiderstand, nicht letzter BUS-Teilnehmer
gesteckt	Endwiderstand 120 Ohm aktiv, letzter Teilnehmer im BUS

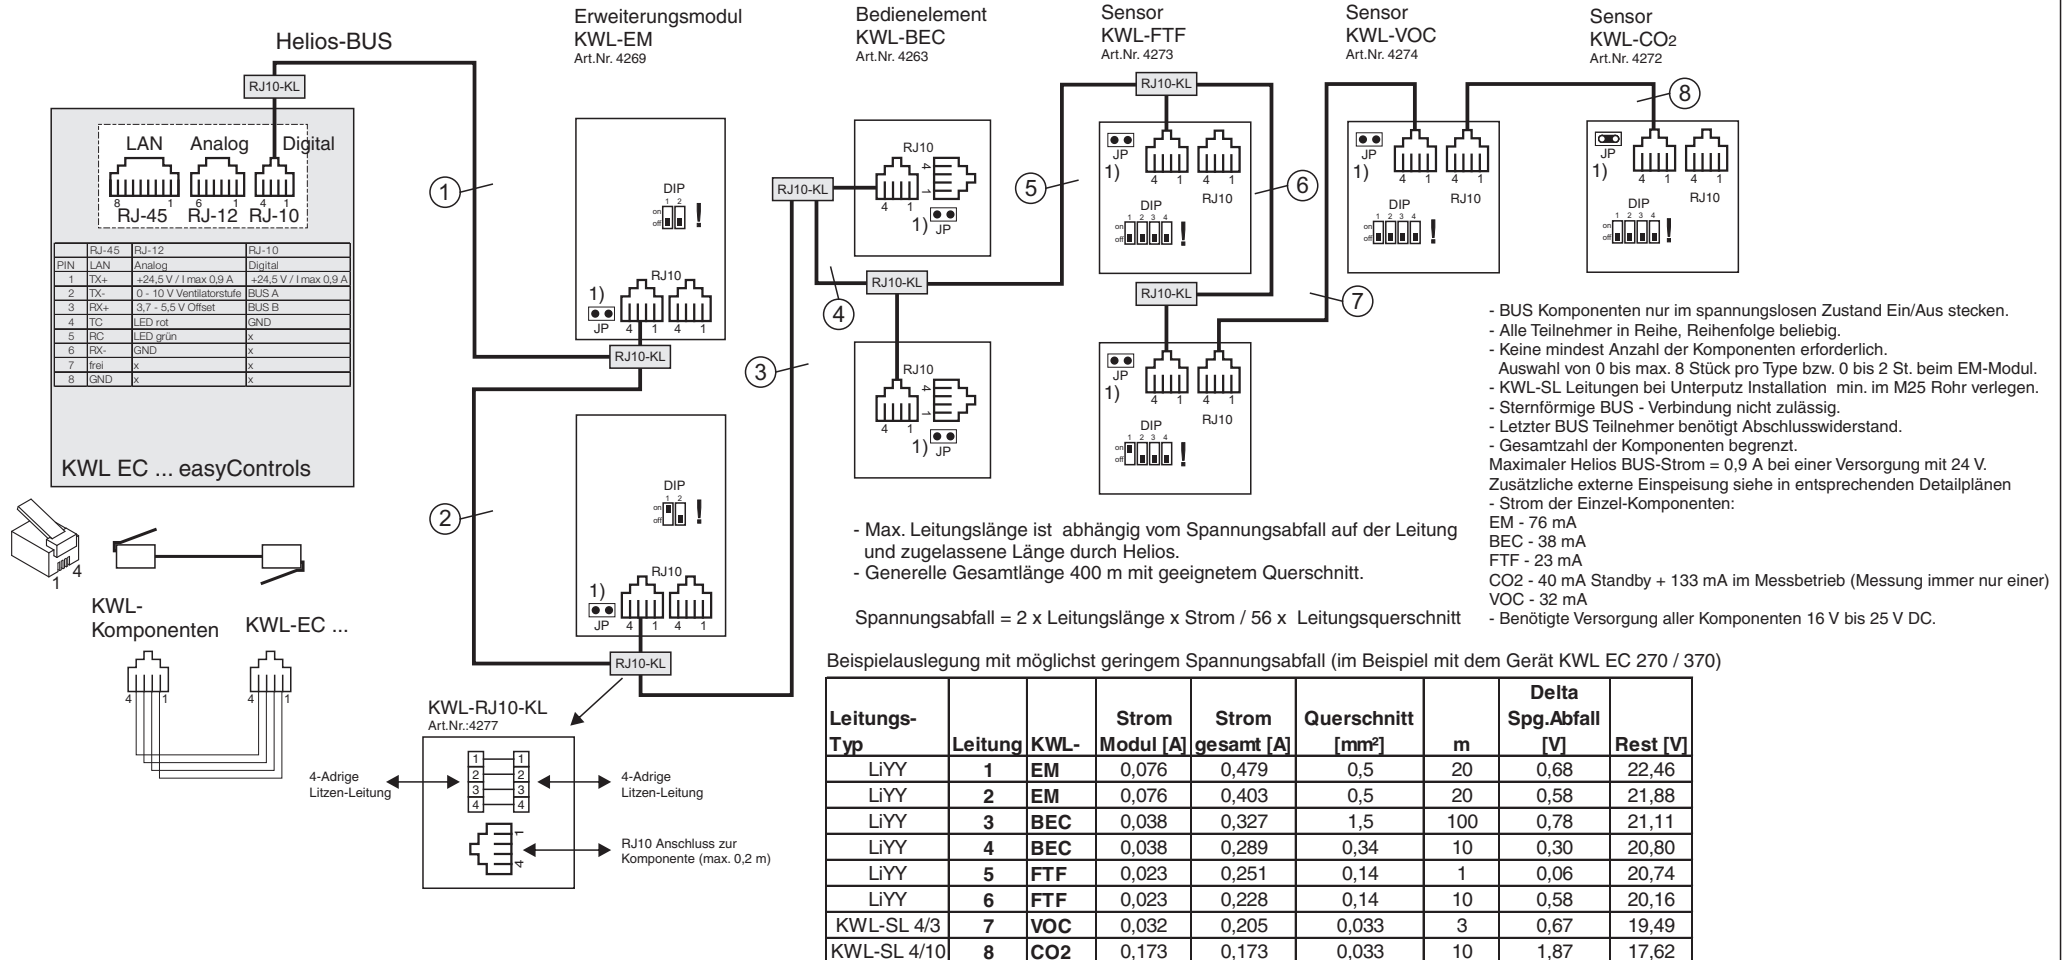

Gesamt m 174