


EHR-R ../... TR, 2~ Type


Heizregister / electric heater battery / batterie de chauffage électrique

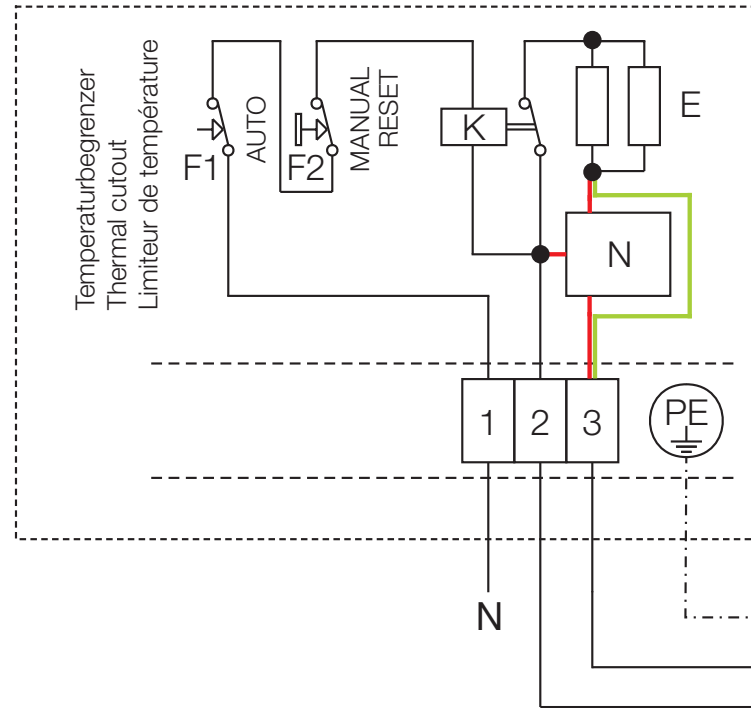

Umverdrahtung EHR:

- 1) Alle Leitungen die zur Steuerplatine führen entfernen (rot)
- 2) Leitung von Heizelementen (E) an Klemme 3 anschließen (grün).

EHS - Steuereinheit / Control unit / Système de contrôle



	Schal./Switch./Comm.	
Fig.	1	2
2	0	1
3	0	1
4	0	0
5	X	X
6	1	0

Fig.5 -
Abhängig vom Fühler
Depends on sensor
Dépendant de la sonde
Fig.6 -
Betrieb mit internem Fühler
Operation with internal sensor
Fonctionn. avec sonde interne

E - Heizungs Element / heating elements / élément blindé

F1 - Sicherheitsthermostat 1 / safety thermostat 1 / thermostat de sécurité 1

F2 - Sicherheitsthermostat 2 / safety thermostat 2 / thermostat de sécurité 2

N- Pulser Elektronik / Pulse single-phase output controller / régulateur triac

K - Relais / relay / relais

Heizstäbe

/ Heating coils / Résistances de chauffage


EHR-R ../... TR

5/200 2 x 2,5kW / 400V

6/250 2 x 3,0kW / 400V

6/315 2 x 3,0kW / 400V


Fig.5 Option



Betriebssp.
Supply voltage
Tension fonctionn.


Uhr -
Nachtab senkung
Night set-back
Baisse temp. de nuit

Fig.3 oder/or/ou



TFR -
Einsteller + Fühler
Setting device + sensor
Ajustage de consigne + sonde

Option Fig.4



TFK -
Kanalfühler
Duct sensor
Sonde de gaine