


Schaltschrank-Auswerteeinheit

Farbcode nach IEC 757
RD-rt- rot-red
YE-ge-gelb-yellow
GN-gn-grün-green

z.B. J-Y(ST)Y 0,8 mm²
ggf. Verdrahtung
mit Funktionserhalt


6

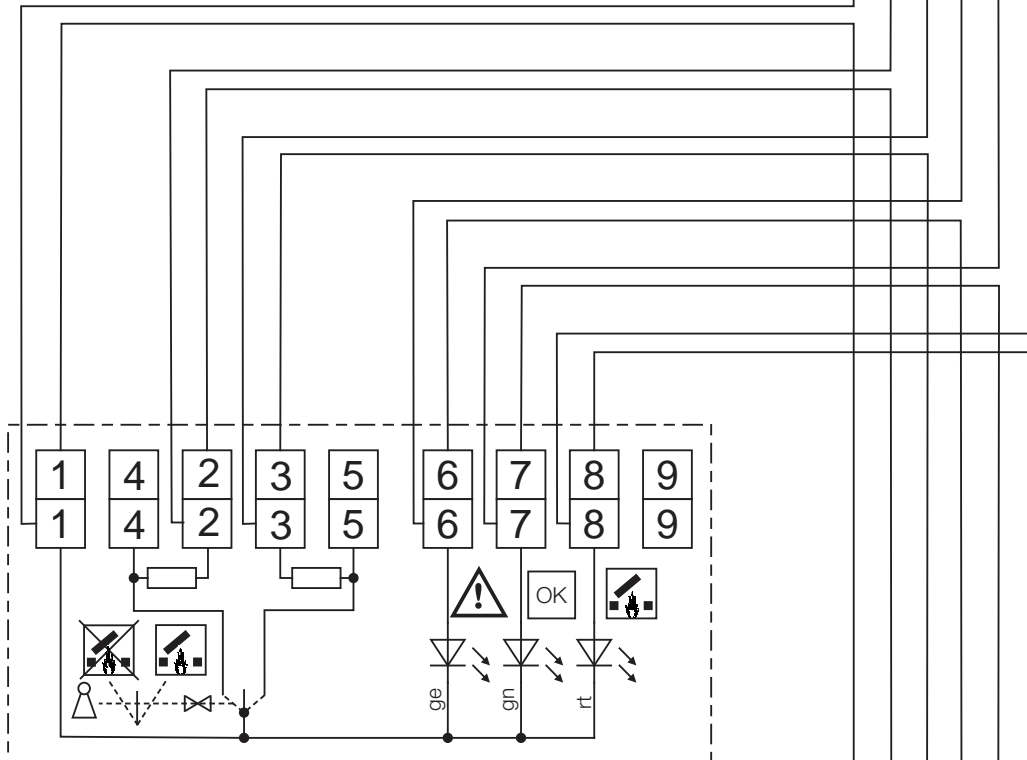

FWS 2

Art.Nr. 8255

Aktives Endmodul/ Endwiderstand am letzten
bzw. einzigen FWS in der Linie einsetzen,
siehe Anleitung der Auswerteeinheit

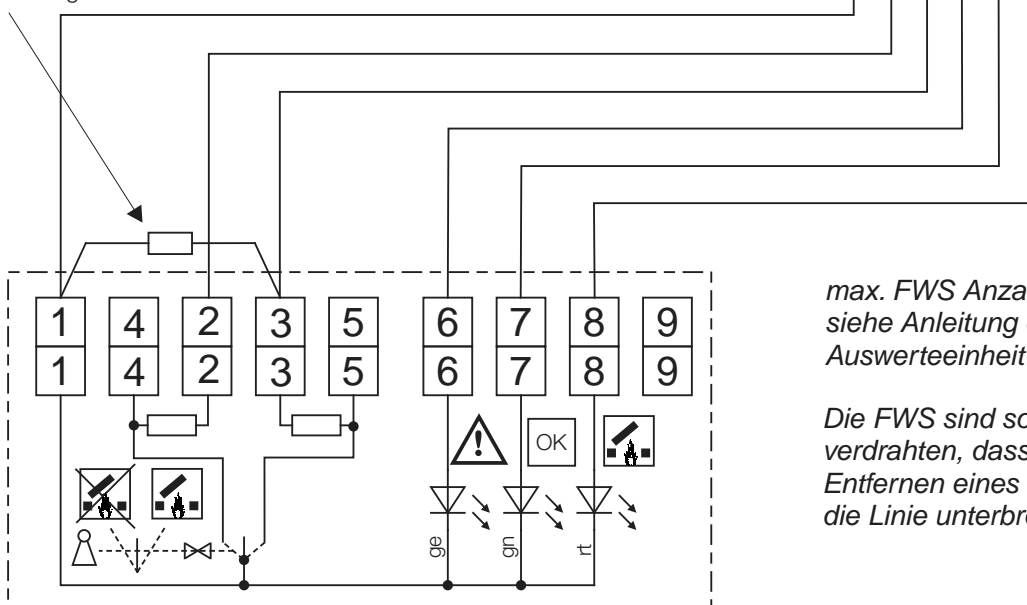

FWS 2

Art.Nr. 8255

*max. FWS Anzahl
siehe Anleitung der
Auswerteeinheit*

*Die FWS sind so zu
verdrahten, dass beim
Entfernen eines FWS
die Linie unterbrochen wird*