


Störmeldung	11 - 14
Ventilator ohne Netzversorgung	geöffnet
Ventilator mit Netzversorgung, ohne Störung *	geschlossen
Ventilator mit Netzversorgung, mit Störung	geöffnet

* unabhängig ob in Betrieb oder auf Freigabe wartend

Farbcode (IEC 757)

BK-sw-schwarz-black-noir
 BN-br-braun-brown-brun
 RD-rt-rot-red-rouge
 YE-ge-gelb-yellow-jaune
 GN-gn-grün-green-vert
 BU-bl-blau-blue-bleu
 GY-gr-grau-gray-gris
 WH-ws-weiß-white-blanc

10kΩ Potentiometer bzw.
 0-10V Signal von z.B.
 PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
 oder EUR EC Art. Nr. 1347

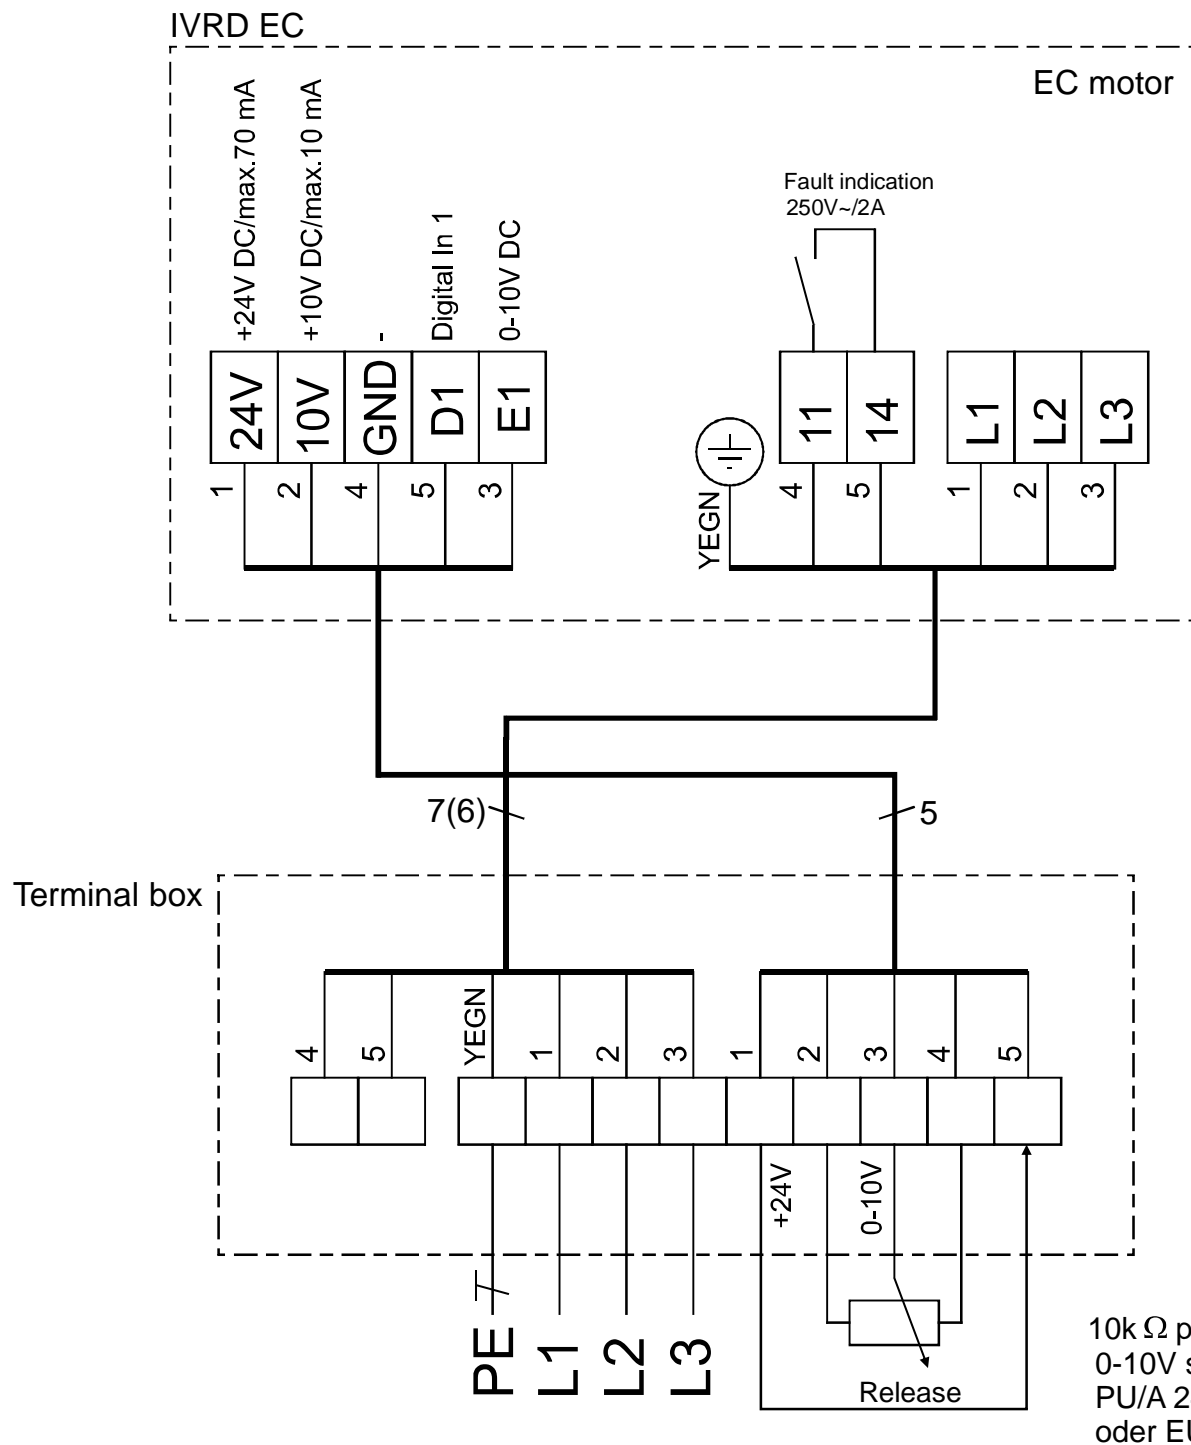


Fault indication	11 - 14
Fan without mains supply	open
Fan with mains supply, without interference *	closed
Fan with mains supply, with interference	open

* regardless of whether in operation or waiting for release

color code (IEC 757)

BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt-rot-red-rouge
YE-ge-gelb-yellow-jaune
GN-gn-grün-green-vert
BU-bl-blau-blue-bleu
GY-gr-grau-gray-gris
WH-ws-weiß-white-blanc

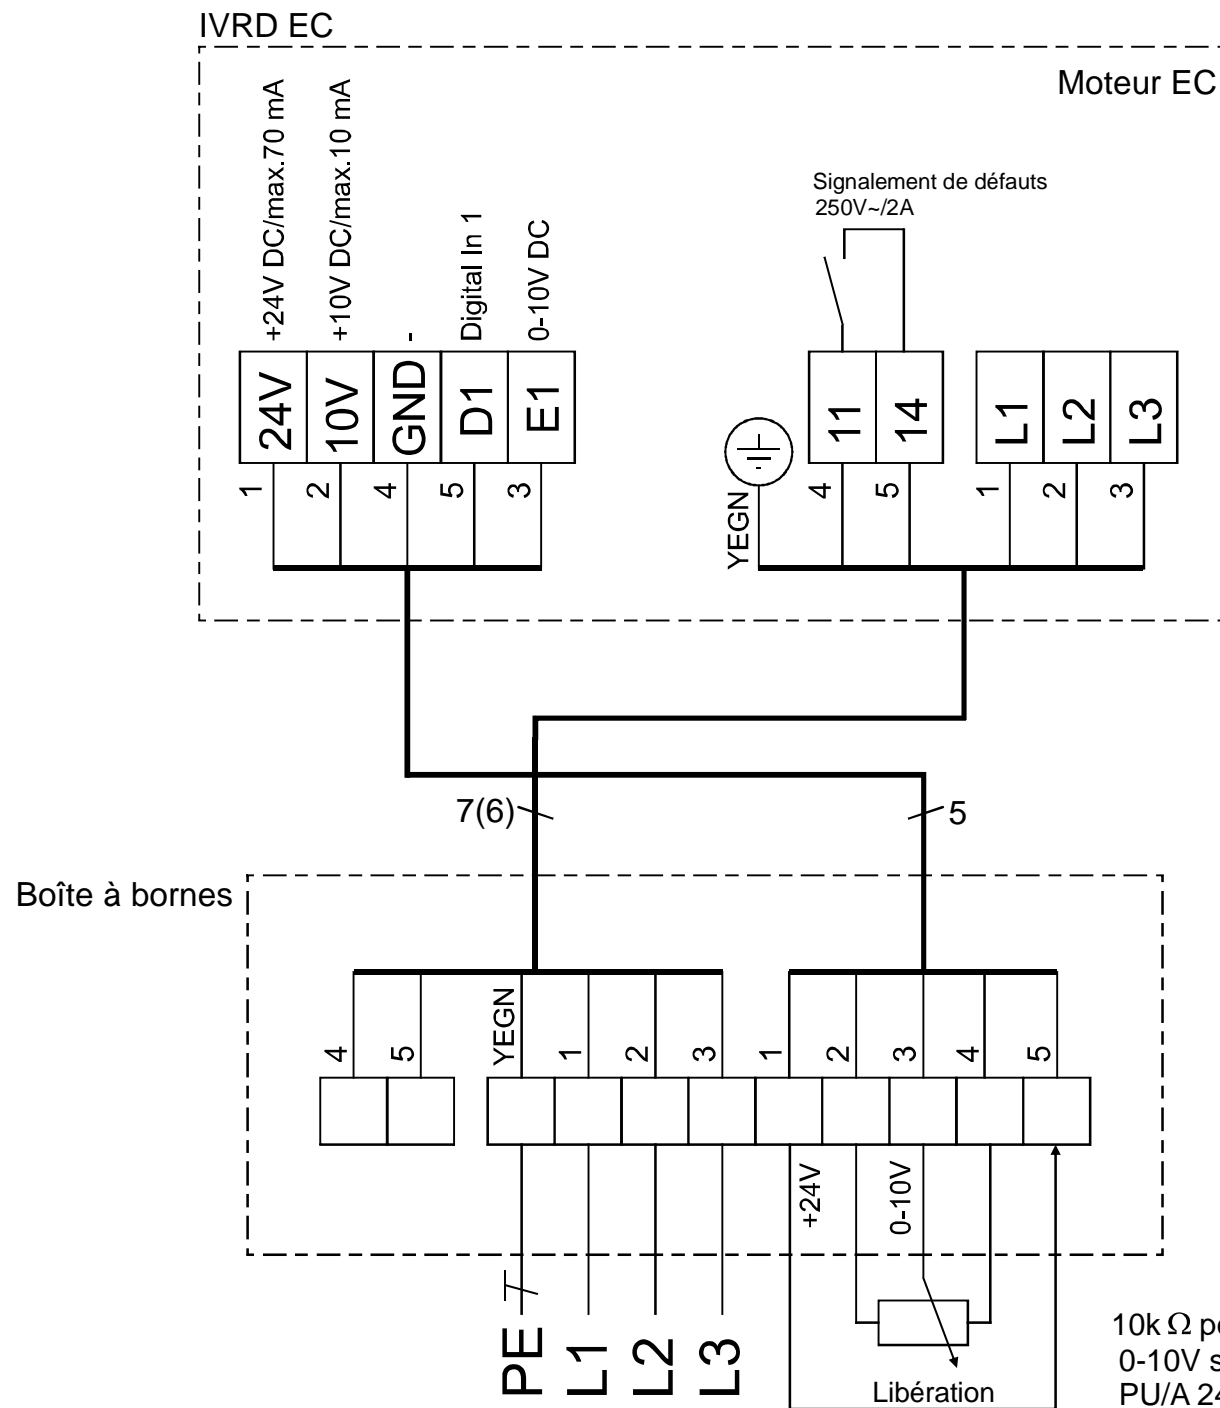

Signalement de défauts	11 - 14
Ventilateur sans alimentation secteur	ouvert
Ventilateur avec alimentation secteur, sans interférence *	fermé
Ventilateur avec alimentation secteur, avec interférence	ouvert

* peu importe si en fonctionnement ou et attente de libération

code couleur (IEC 757)

BK-sw-schwarz-black-noir
 BN-br-braun-brown-brun
 RD-rt-rot-red-rouge
 YE-ge-gelb-yellow-jaune
 GN-gn-grün-green-vert
 BU-bl-blau-blue-bleu
 GY-gr-grau-gray-gris
 WH-ws-weiß-white-blanc