

Störmeldung	11 - 14
Ventilator ohne Netzversorgung	geöffnet
Ventilator mit Netzversorgung, ohne Störung *	geschlossen
Ventilator mit Netzversorgung, mit Störung	geöffnet

\* unabhängig ob in Betrieb oder auf Freigabe wartend

### Farbcode (IEC 757)

BN-br-braun-brown-brun

RD-rt-rot-red-rouge

YE-ge-gelb-yellow-jaune


GN-gn-grün-green-vert

BU-bl-blau-blue-bleu

WH-ws-weiß-white-blanc

10kΩ Potentiometer bzw.  
0-10V Signal von z.B.  
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735  
oder EUR EC Art. Nr. 1347



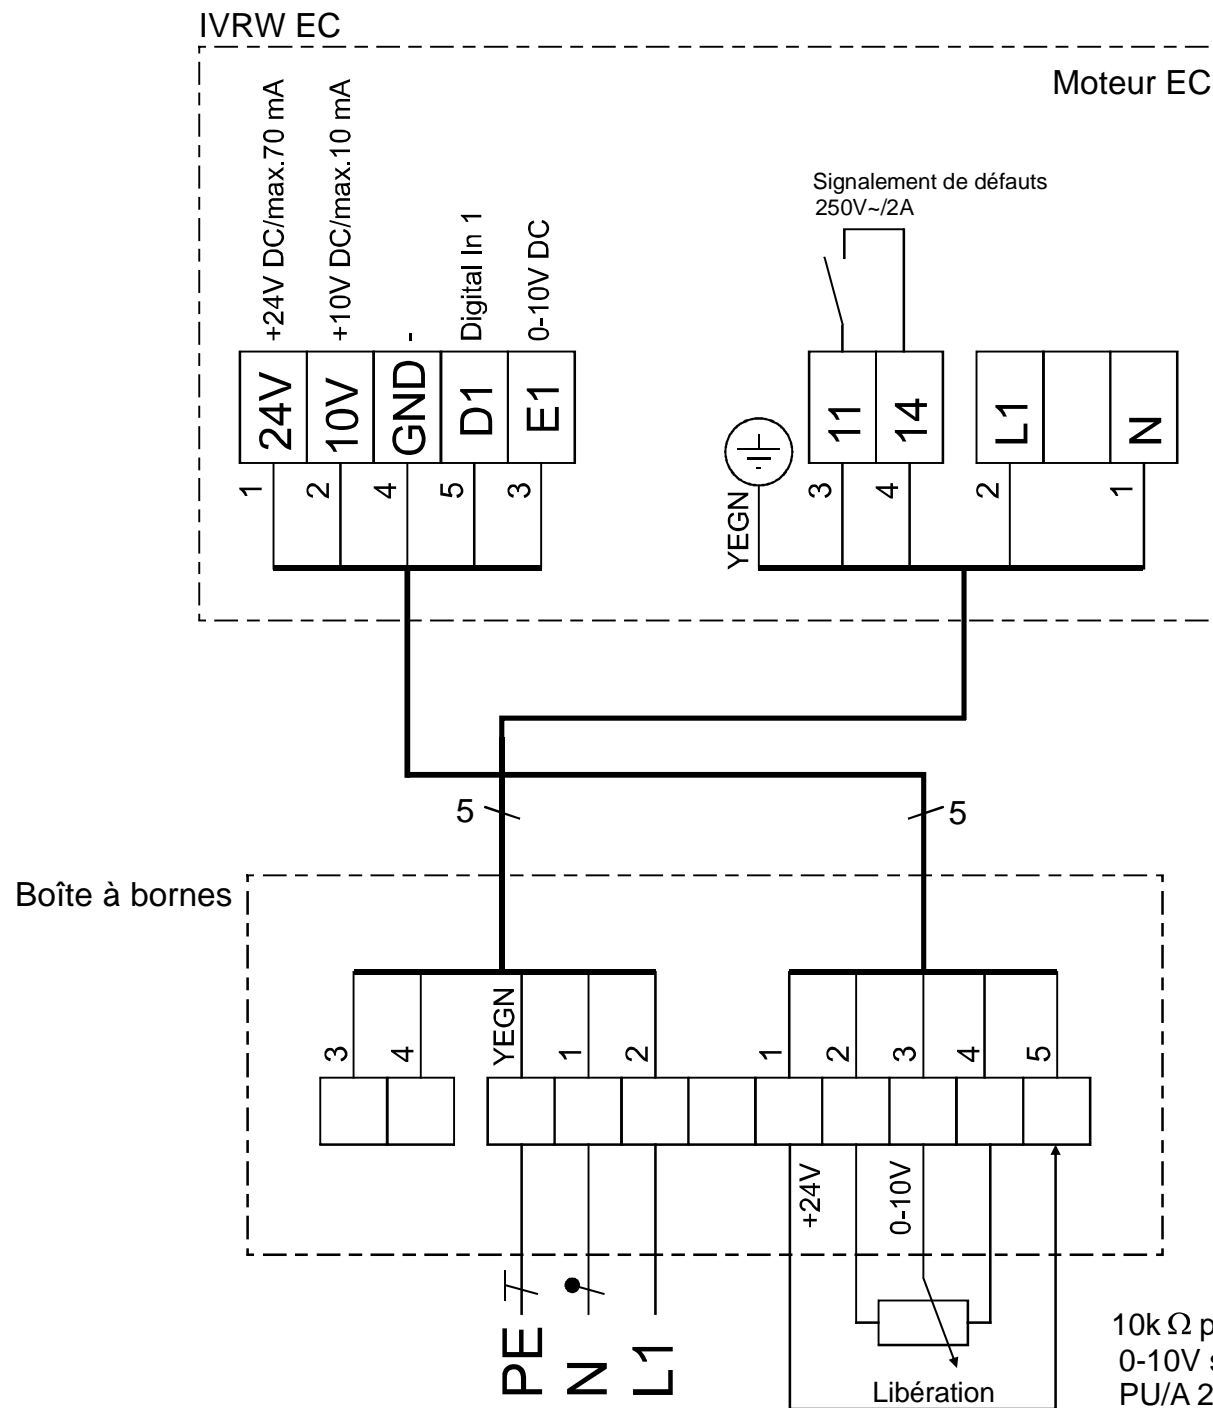

Signalement de défauts	11 - 14
Ventilateur sans alimentation secteur	ouvert
Ventilateur avec alimentation secteur, sans interférence *	fermé
Ventilateur avec alimentation secteur, avec interférence	ouvert

\* peu importe si en fonctionnement ou et attente de libération

### code couleur (IEC 757)

BN-br-braun-brown-brun

RD-rt-rot-red-rouge

YE-ge-gelb-yellow-jaune

GN-gn-grün-green-vert

BU-bl-blau-blue-bleu

WH-ws-weiß-white-blanc