



## HRFW EC ...

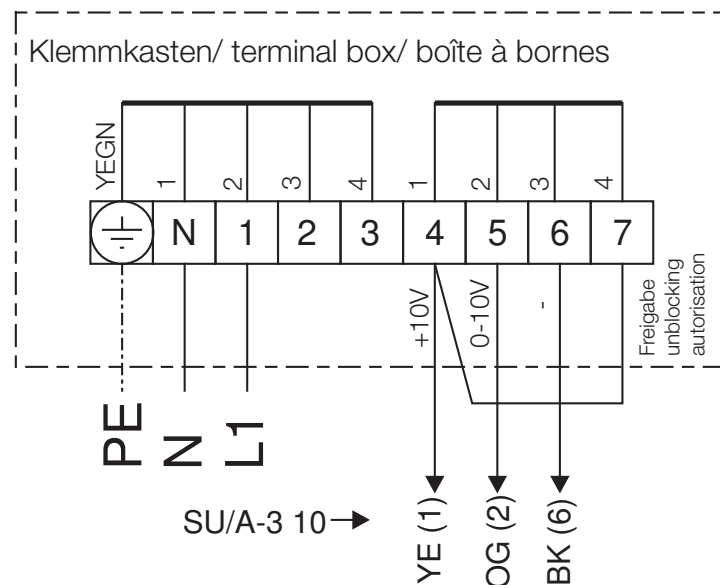



## HQW EC ..., HWW EC ...

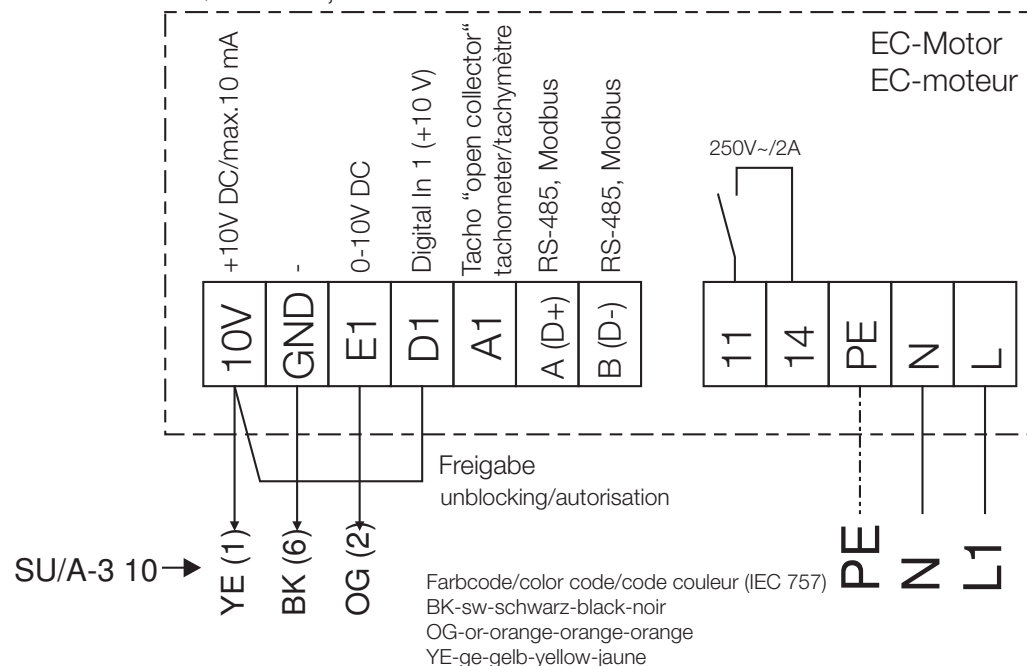


Ventilator  
fan / ventilateur

**SU/A-3 10**


Art.Nr. 4266/7



Adapter/  
adaptateur:  
RJ12-Litze/  
braid/ tresse



Potentiometer  
setpoint setting:  
S1 = 0,0-10 V  
S2 = 1,7-10 V  
S3 = 1,7-10 V  
A1 = 1,7-10 V




Potentiometer  
Sollwertvorgabe:  
S1 = 0,0-10 V  
S2 = 1,7-10 V  
S3 = 1,7-10 V  
A1 = 1,7-10 V

Brücke auf Klemme

Sollwert	1/2	2/3
Festwert Poti A1	✓	-
Schalterbetrieb, Poti S1 - S3	-	✓

Anschluss der  
Klemmen 1/2/3  
siehe auch SS-1022  
terminal connection  
1/2/3 see also  
SS-1022

raccordement des  
bornes 1/2/3  
voir aussi SS-1022



link on terminal

setpoint	1/2	2/3
constant Poti A1	✓	-
switch operation, Poti S1 - S3	-	✓

point de consigne  
du potentiomètre:  
S1 = 0,0-10 V  
S2 = 1,7-10 V  
S3 = 1,7-10 V  
A1 = 1,7-10 V

Pont entre bornes

Point de consigne	1/2	2/3
Poti A1 constant	✓	-
fonctionnement du com- mutateur, Poti S1-S3	-	✓