


Klemmenadapter
Terminalblock
optional

8 x 0,25 mm²


Zur Installation der
Steuerleitung, bitte
die Montage und
Betriebsvorschrift
beachten !



wahlweise

Leitung mit RJ45-Stecker, (Adern "gedreht":
1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1)

Bedienelement

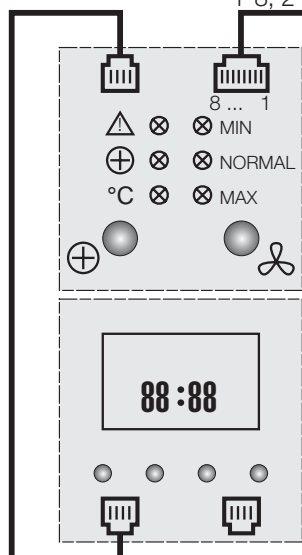

KWL-WSU Best.Nr. 0856
Wochenzeitschaltuhr
Nachtsabsenkung,
optional
Weekly timer, night set back


Frostschutzfühler
im Wärmetauscher / Abluft

Temperaturfühler Zuluft ³⁾

8 7 6 5 4 3 2 1

KWL 650 ...
Steuerplatine
Circuit board

FI



Optional:
DDS
Drucksensor
Differential
pressure switch

Best.Nr / Ref.no.. 0445




N

L

Optional:
Bauseits bei
Raumluft-
abhängigen
Feuerstätten
zu erstellen !

Signal der
Feuerstätte,
siehe MBV-
Montage und
Betriebsvorschrift

Optional:
Bauseitiger
Trennschalter /
On/off switch
VDE 0700 T1 7.12.2



1) potentialfreier Frostschutzthermostat
Warm Wasser Register

ab KW17/05

2) bei WW-Type nur zum Abtauen des Wärmetauschers

3) nur bei EH-Type!