


EHR-R ../... TR, 3~ Type

Heizregister

D

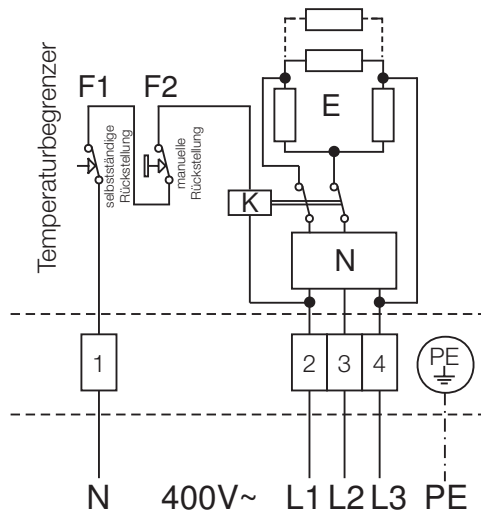

Heizstäbe

EHR-R ../... TR

9/355 3 x 3,0kW / 400V

12/355 4 x 3,0kW / 400V

9/400 3 x 3,0kW / 400V

E - Heizungs Element


F1 - Sicherheitsthermostat 1

F2 - Sicherheitsthermostat 2


N - Pulser Elektronik

K - Relais


1 Mit TFK-Kanalfühler **oder** TFR-Raumfühler, Sollwert **intern**.

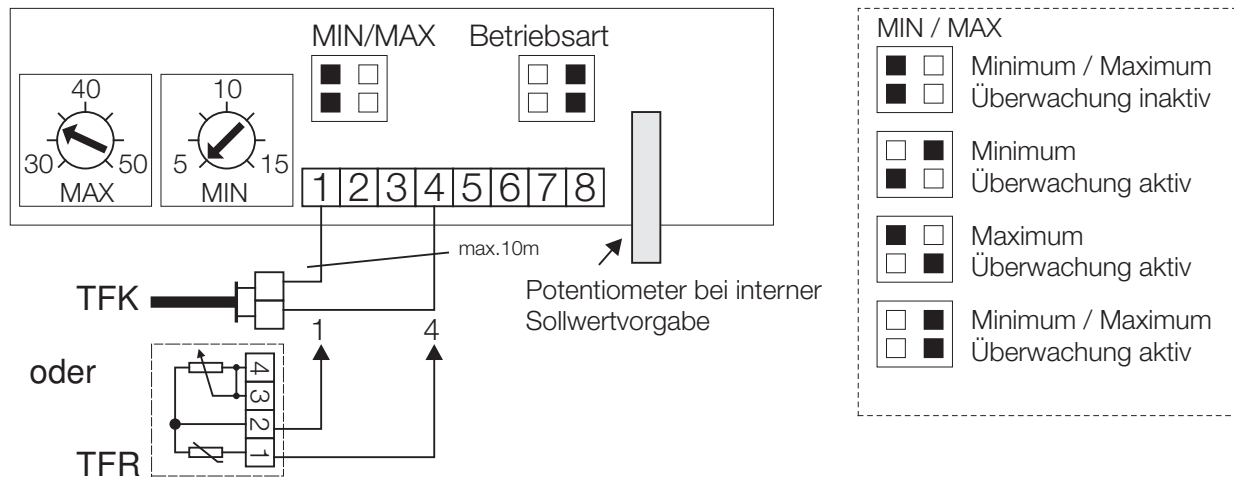


2 Mit TFR-Raumfühler, Sollwert **extern**.

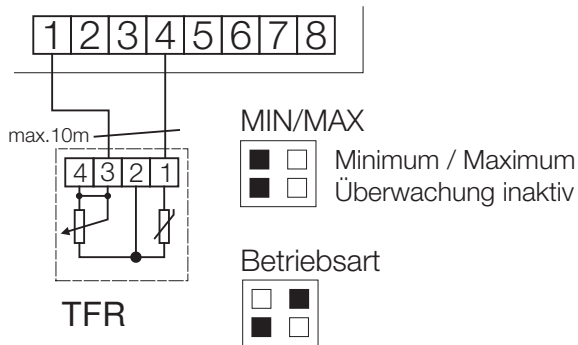


3 Mit TFK-Kanalfühler, TFR-Raumfühler als Sollwertsteller **extern**.

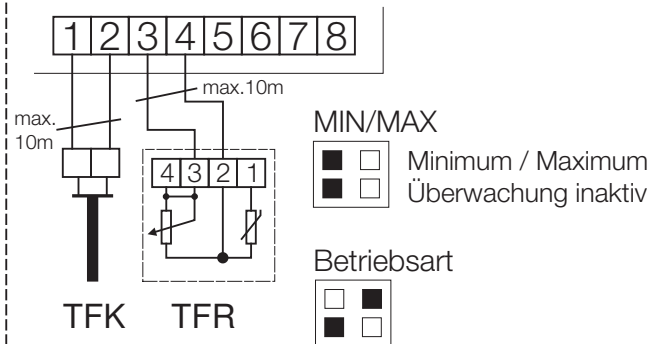

4 Mit TFK-Kanalfühler **und** TFR-Raumfühler, Sollwert **intern** und **MIN / MAX** Betrieb.

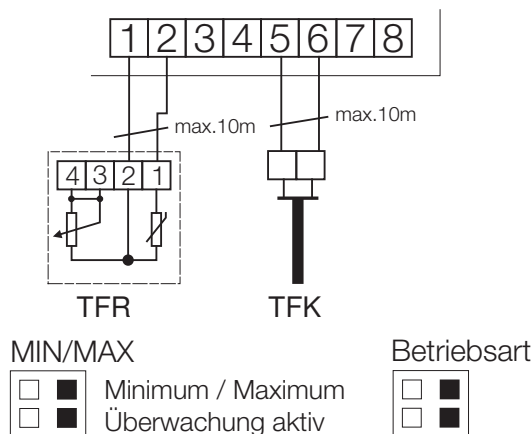


5 Mit TFK-Kanalfühler **und** TFR-Raumfühler, Sollwert **extern** und **MIN / MAX** Betrieb.

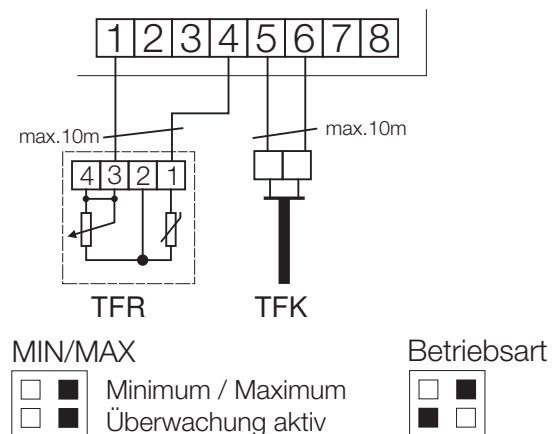

EHR-R ../... TR, 3~ Type

Electric heater battery

E

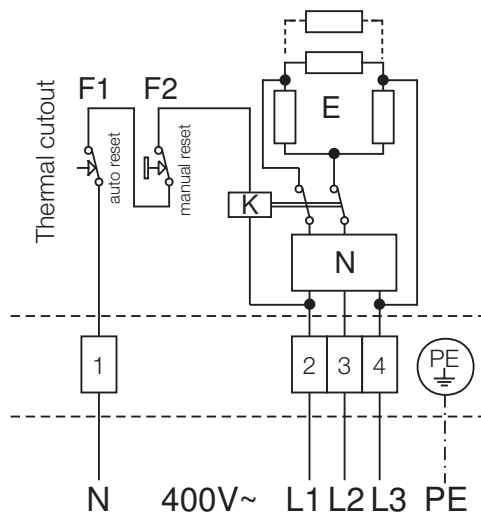

Heating coils

EHR-R ../... TR

9/355 3 x 3,0kW / 400V

12/355 4 x 3,0kW / 400V

9/400 3 x 3,0kW / 400V

E - Heating elements


F1 - Safety thermostat 1

F2 - Safety thermostat 2

N - Pulse single-phase output controller

K - Relay

1 With TFK duct sensor or TFR room sensor, setpoint **internal**.

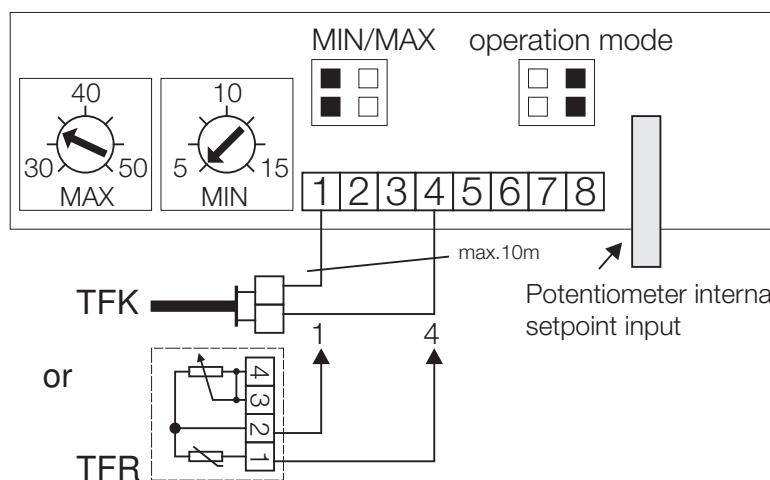

MIN / MAX


Minimum / Maximum
Monitoring inactive

Minimum
Monitoring active


Maximum
Monitoring active

Minimum / Maximum
Monitoring active


2 With TFR room sensor, setpoint **external**.

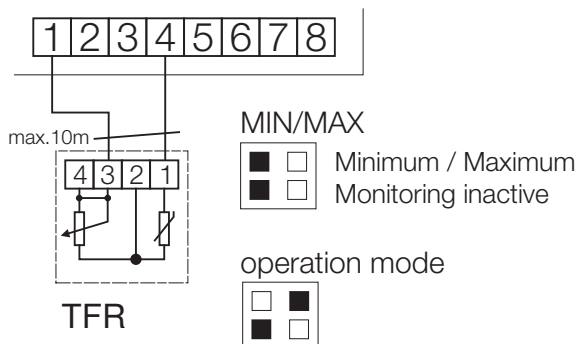


3 With TFK duct sensor, TFR room sensor as setpoint control **external**.

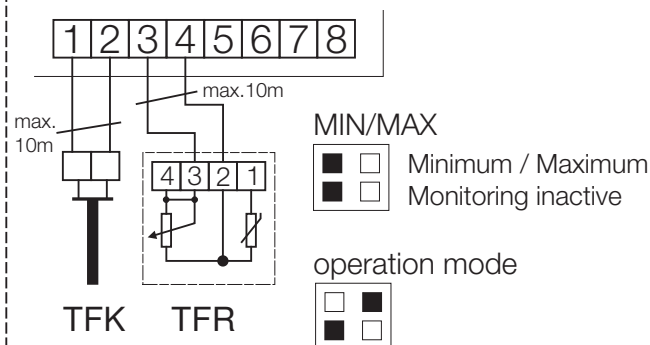

4 With TFK duct sensor and TFR room sensor, setpoint **internal** and **MIN / MAX** operation.

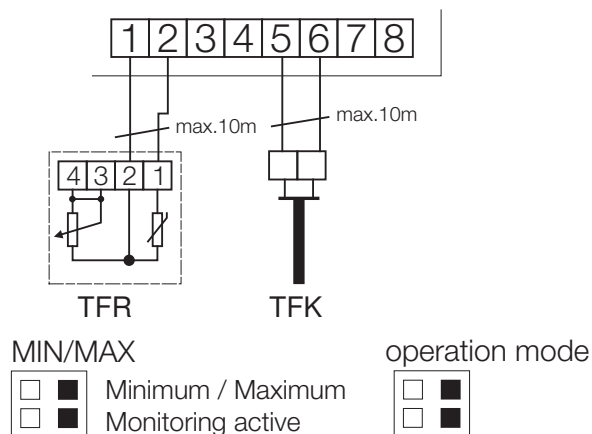


5 With TFK duct sensor and TFR room sensor, setpoint **external** and **MIN / MAX** operation.

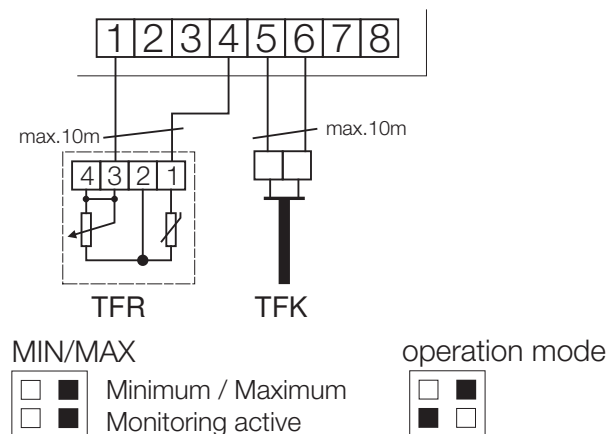

EHR-R ../... TR, 3~ Type

Batterie de chauffage électrique

F

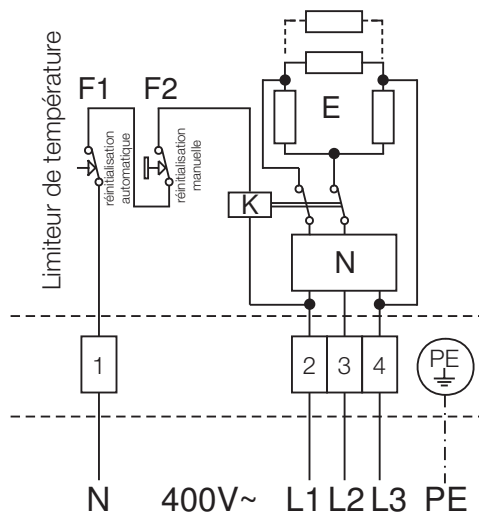

Résistances de chauffage

EHR-R ../... TR

9/355 3 x 3,0kW / 400V

12/355 4 x 3,0kW / 400V

9/400 3 x 3,0kW / 400V

E - élément blindé


F1 - Thermostat de sécurité 1

F2 - Thermostat de sécurité 2

N - régulateur triac

K - Relais

1 Avec sonde de gaine TFK ou sonde d'ambiance TFR, consigne **interne**.

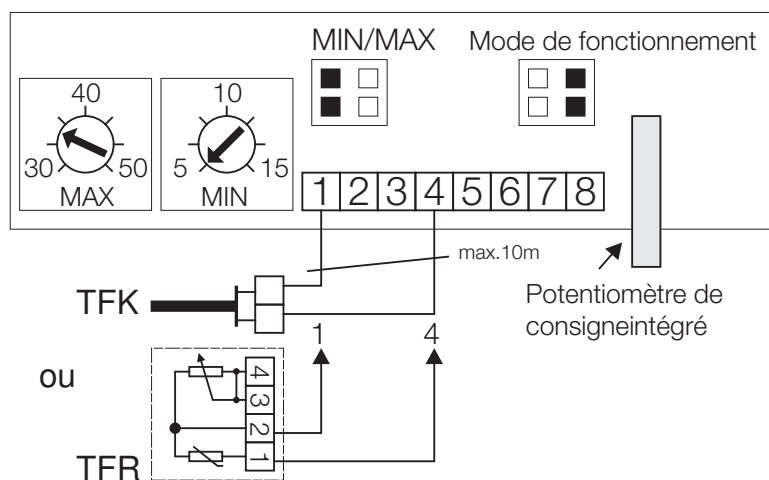

MIN / MAX


☒ ☐ Minimum / Maximum
☒ ☐ Contrôle inactif

☐ ☒ Minimum
☒ ☐ Contrôle actif

☒ ☐ Maximum
☐ ☒ Contrôle actif

☐ ☒ Minimum / Maximum
☐ ☒ Contrôle actif

2 Avec sonde d'ambiance TFR consigne **externe**.

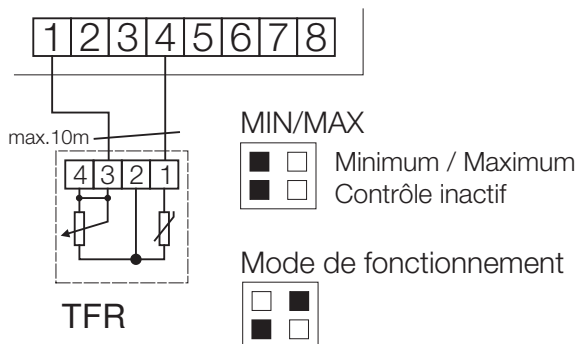


MIN/MAX

☒ ☐ Minimum / Maximum
☒ ☐ Contrôle inactif

Mode de fonctionnement

☐ ☒
☒ ☐

3 Avec sonde de gaine TFK, sonde d'ambiance TFR pour consigne **externe**.

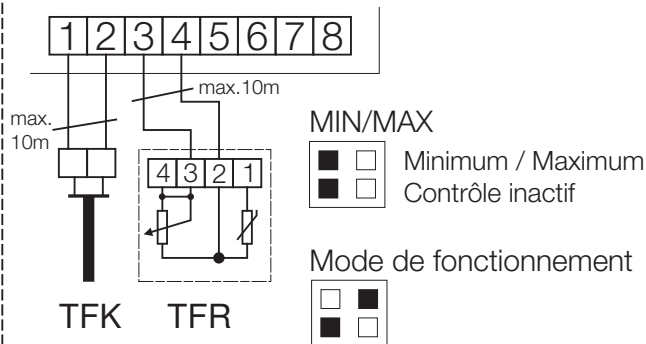


MIN/MAX

☒ ☐ Minimum / Maximum
☒ ☐ Contrôle inactif

Mode de fonctionnement

☐ ☒
☒ ☐

4 Avec sonde de gaine TFK et sonde d'ambiance TFR, consigne **interne** et fonctionnement **MIN/MAX**.

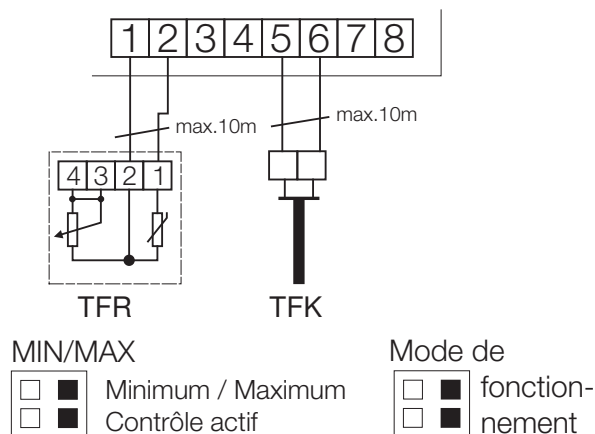


MIN/MAX

☐ ☒ Minimum / Maximum
☐ ☒ Contrôle actif

Mode de

☐ ☒ fonction-
☐ ☒ nement

5 Avec sonde de gaine TFK et sonde d'ambiance TFR, consigne **externe** et fonctionnement **MIN/MAX**.

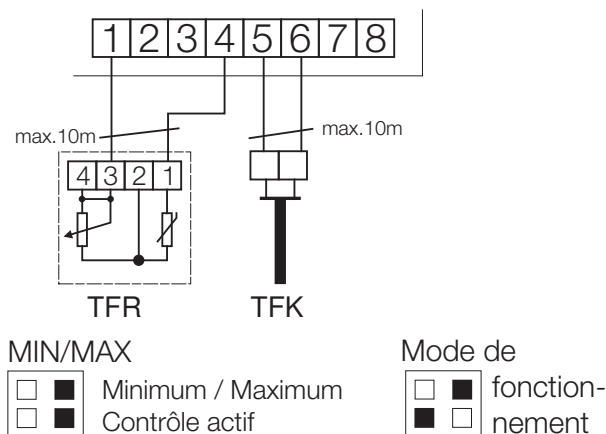

MIN/MAX

☐ ☒ Minimum / Maximum
☐ ☒ Contrôle actif

Mode de

☐ ☒ fonction-
☒ ☐ nement