


Klemmenadapter
Terminalblock
optional

Zur Installation der
Steuerleitung, bitte
die Montage und
Betriebsvorschrift
beachten !




8 x 0,25 mm²


wahlweise

Leitung mit RJ45-Stecker, (Adern "gedreht"
1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1)

Bedienelement





KWL-WSU Best.Nr. 0856
Wochenzeitschaltuhr
Nachtabsenkung,
optional
Weekly timer, night set back



Frostschutzfühler
im Wärmetauscher / Abluft

Temperaturfühler Zuluft ³⁾

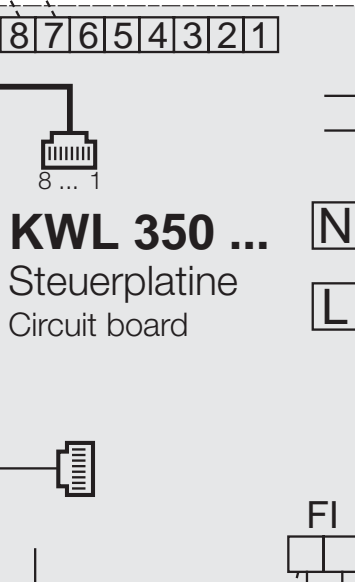


Optional:
DDS
Drucksensor
Differential
pressure switch

Best.Nr / Ref.no.. 0445

Optional:
Bauseits bei
Raumluft-
abhängigen
Feuerstätten
zu erstellen !

Signal der
Feuerstätte,
siehe MBV-
Montage und
Betriebsvorschrift

Optional:
Bauseitiger
Trennschalter /
On/off switch
VDE 0700 T1 7.12.2



1) potentialfreier Frostschutzthermostat
Warm Wasser Register

ab KW17/05

2) bei WW-Type nur zum Abtauen des Wärmetauschers

3) nur bei EH-Type!