


# KWL EC ... ECO




3 x 1,5mm<sup>2</sup>

3 x 0,5mm<sup>2</sup>


Optional:  
Baueits bei  
Raumluf-  
abhängigen  
Feuerstätten  
zu erstellen !

Signal der  
Feuerstätte,  
siehe MBV-  
Montage und  
Betriebsvorschrift

Optional:  
Baueitiger  
Trennschalter /  
On/off switch  
VDE 0700 T1 7.12.2



## Anschlusskasten

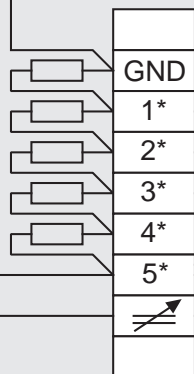



\* Wert variiert, je nach Type  
z.B. 200 ECO  
1=3,8V  
2=5,2V  
3=6,9V  
4=8,0V  
5=10,6V

Absenkspannung

6(5) x 0,5mm<sup>2</sup>

4-Stufen-  
schalter

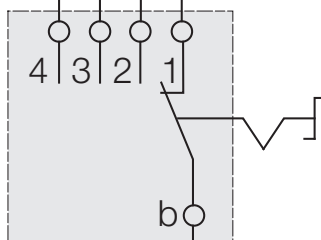


ohne Uhr bzw. Party Schalter, vom 4-Stufenschalter Klemme **b**  
direkt auf Steuerklemme  im Klemmkasten, anschließen !

optional,  
Wechselschalter für  
manuellen Party-Betrieb

optional,  
1 Kanal  
Schaltuhr für  
Absenk-Betrieb,  
Versorgung 230V~

230V~

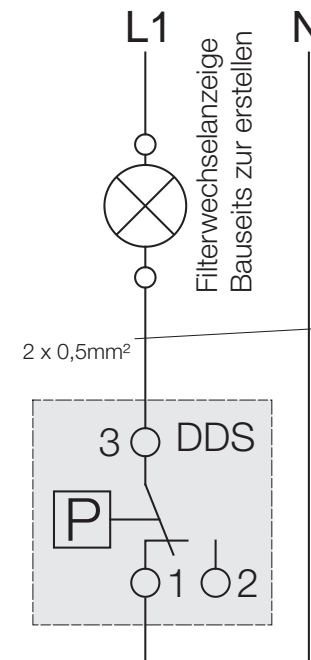

optional,  
DDS-Drucksensor  
Filterüberwachung  
(siehe Install.Beispiel  
in MBV)