

Alarm	NO - COM ¹⁾	NC - COM ²⁾
Ventilator ohne Netzversorgung	geöffnet	geschlossen
Ventilator mit Netzversorgung, ohne Störung *	geschlossen	geöffnet
Ventilator mit Netzversorgung, mit Störung	geöffnet	geschlossen



Motor dreht	NO - COM ¹⁾	NC - COM ²⁾
Ventilator ohne Netzversorgung	geöffnet	geschlossen
Motor dreht	geschlossen	geöffnet
Motor steht	geöffnet	geschlossen

* unabhängig ob in Betrieb oder auf Freigabe wartend

1) wenn Relais betätigt ist

2) wenn Relais nicht betätigt ist

PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735

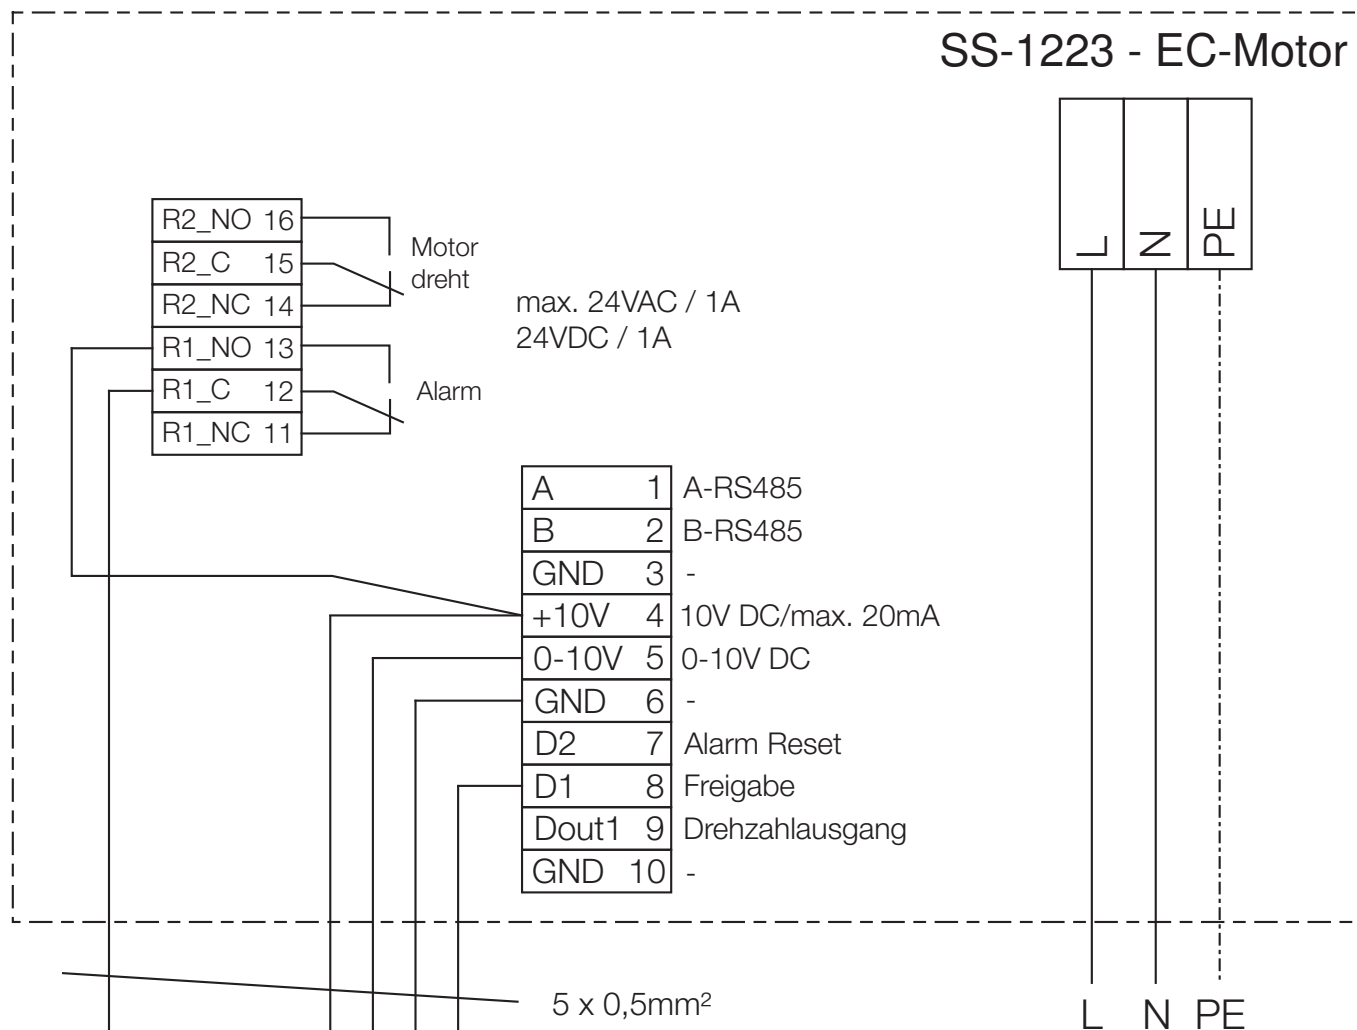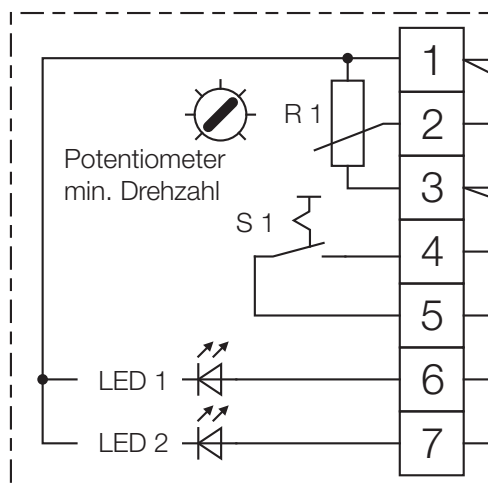

LED Anzeige Logik				
Klemme 6	10V	10V	0V	0V
Klemme 7	0V	10V	10V	0V
LED Anzeige	rot	grün	—	—