


# ETR

Detailplan SS-1040




Steuerleitungen  
max. 30m, ab 20m  
abgeschirmt, siehe  
Montage- und  
Betriebsvorschrift !

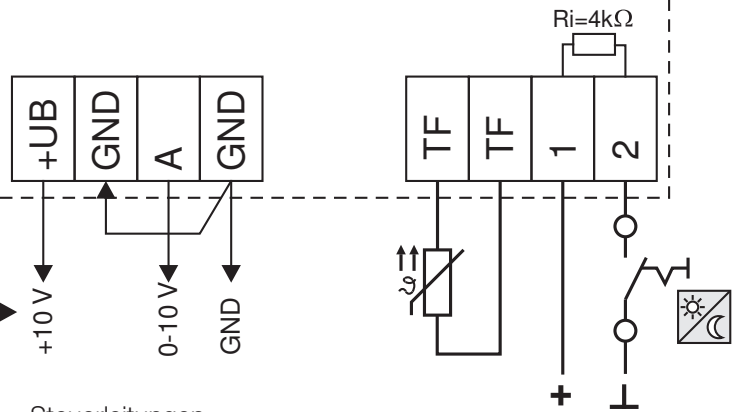

# EDR

Detailplan SS-1039

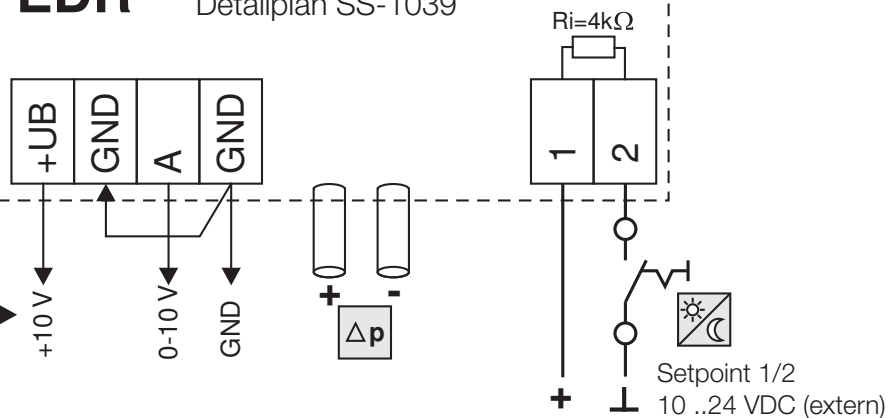

# SS-1223 - EC-Motor

R2_NO	16	
R2_C	15	Motor dreht
R2_NC	14	
R1_NO	13	
R1_C	12	Alarm
R1_NC	11	


max. 24VAC / 1A  
24VDC / 1A

A	1	A-RS485
B	2	B-RS485
GND	3	-
+10V	4	10V DC/max. 20mA
0-10V	5	0-10V DC
GND	6	-
D2	7	Alarm Reset
D1	8	Freigabe
Dout1	9	Drehzahlausgang
GND	10	-

Freigabe

ETR / EDR →

+UB  
A  
GND



L N PE