


ETR

Detailplan SS-1040




Steuerleitungen
max. 30m, ab 20m
abgeschirmt, siehe
Montage- und
Betriebsvorschrift !

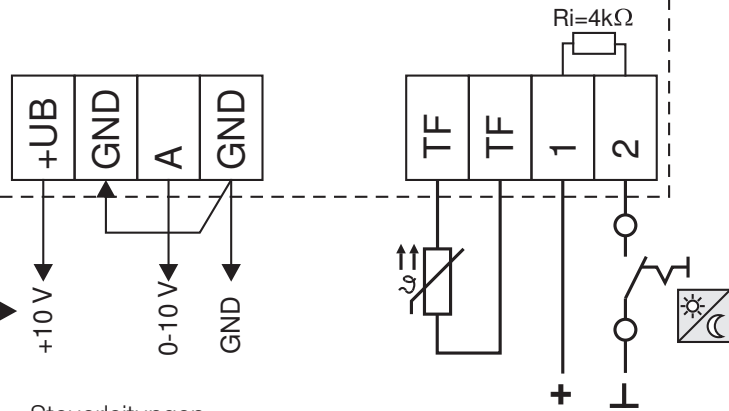

Setpoint 1/2
10 ..24 VDC (extern)

EDR


Detailplan SS-1039

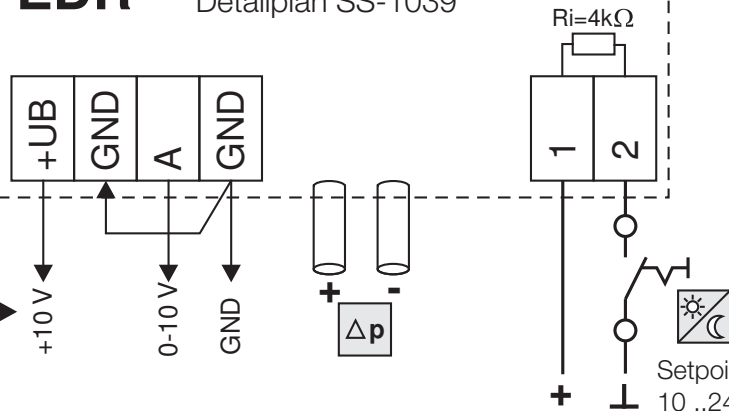

Setpoint 1/2
10 ..24 VDC (extern)


SS-1214 - EC-Motor

max. 24VAC / 1A
24VDC / 1A



A	1	A-RS485
B	2	B-RS485
GND	3	-
+10V	4	10V DC/max. 20mA
0-10V	5	0-10V DC
GND	6	-
D2	7	Alarm Reset
D1	8	Freigabe
Dout1	9	Drehzahlausgang
GND	10	-

Freigabe



L1 L2 L3 PE

ETR / EDR →

+UB
A
GND