


EHR-R ../... TR, 1~ Type


Heizregister / electric heater battery / batterie de chauffage électrique

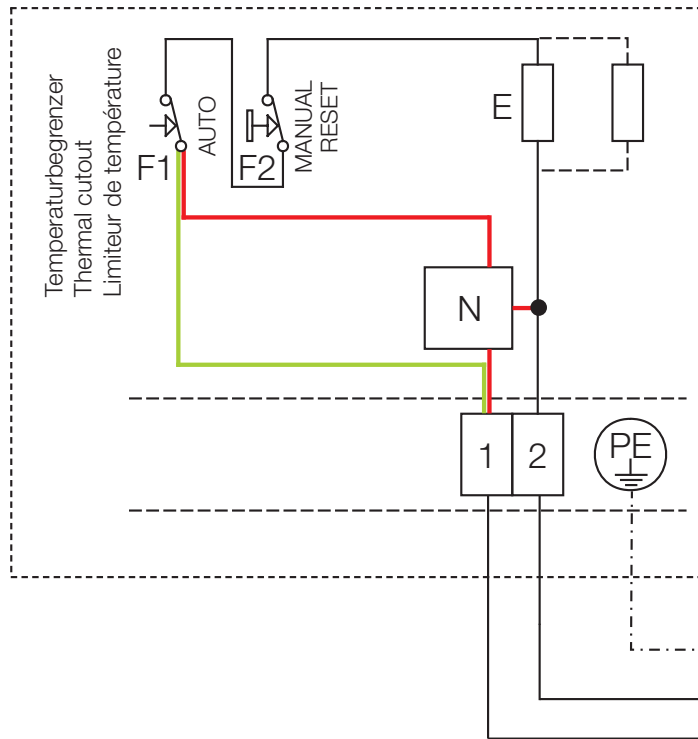

Umverdrahtung EHR:

- 1) Alle Leitungen die zur Steuerplatine führen entfernen (rot).
- 2) Leitung von Sicherheitsthermostat (F1) an Klemme 1 anschließen (grün).

EHS - Steuereinheit / Control unit / Système de contrôle

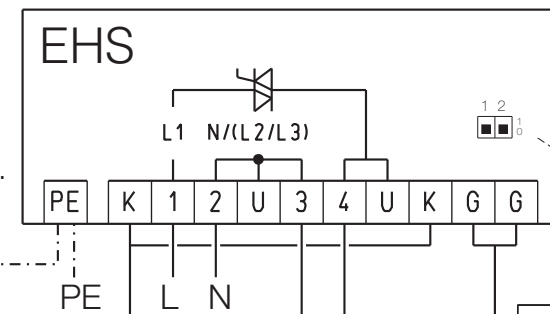

	Schal./Switch./Comm.	
Fig.	1	2
2	0	1
3	0	1
4	0	0
5	X	X
6	1	0

Fig.5 -
Abhängig vom Fühler
Depends on sensor
Dépendant de la sonde

Fig.6 -
Betrieb mit internem Fühler
Operation with internal sensor
Fonctionn. avec sonde interne

E - Heizungs Element / heating elements / élément blindé

F1 - Sicherheitsthermostat 1 / safety thermostat 1 / thermostat de sécurité 1

F2 - Sicherheitsthermostat 2 / safety thermostat 2 / thermostat de sécurité 2

N - Pulser Elektronik / Pulse single-phase output controller / régulateur triac

Heizstäbe


/ Heating coils / Résistances de chauffage

EHR-R ../... TR

0,8/125 1 x 0,8kW / 230V

2,4/160 2 x 1,2kW / 230V


Fig.5 Option



Betriebsspg.
Supply voltage
Tension fonctionn.


Uhr -
Nachtabsenkung
Night set-back
Baisse temp. de nuit

Fig.3 oder/or/ou



TFR -
Einsteller + Fühler
Setting device + sensor
Ajustage de consigne + sonde

Option Fig.4



TFK -
Kanalfühler
Duct sensor
Sonde de gaine