



Klemmenadapter
Terminalblock
optional

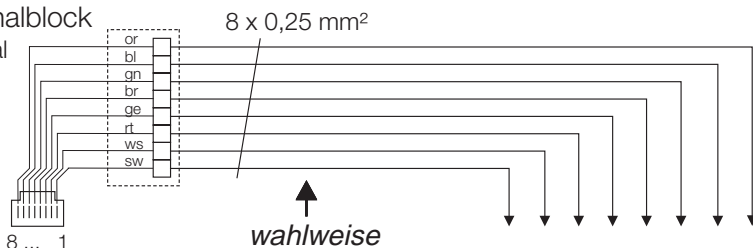

Zur Installation der
Steuerleitung, bitte
die Montage und
Betriebsvorschrift
beachten !

Leitung mit RJ45-Stecker, (Adern "gedreht":
1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1)

Bedienelement



KWL-WSU Best.Nr. 0856
Wochenzeitschaltuhr
Nachtabsenkung,
optional
Weekly timer,
night set back

1) potentialfreier
Frostschutzthermostat
Warm Wasser Register

ab KW17/05

2) bei WW-Type nur zum
Abtauen des Wärmetauschers

3) nur bei EH-Type!


Frostschutzfühler
im Wärmetauscher / Abluft

Temperaturfühler Zuluft ³⁾

KWL 250 ...
Steuerplatine
Circuit board

Optional:
DDS
Drucksensor
Differential
pressure
switch

Best.Nr / Ref.no.. 0445

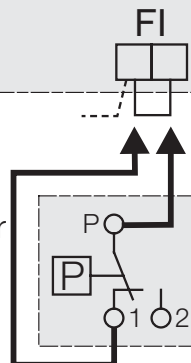

Optional:
Bauseits bei
Raumluft-
abhängigen
Feuerstätten
zu erstellen !

Signal der
Feuerstätte,
siehe MBV-
Montage und
Betriebsvorschrift

Optional:
Bauseitiger
Trennschalter /
On/off switch
VDE 0700 T1 7.12.2

