

AIR1 RH 9500




Teilbares Gehäuse

Abbildung zeigt Zubehör



Kennlinie AIR1 RH 9500

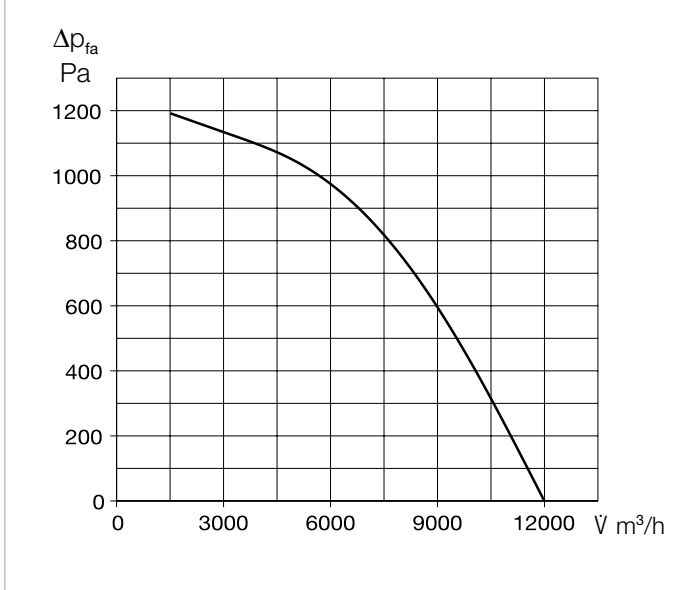

Gerätetypen

	AIR1 RH 9500	AIR1 RH 9500/SO
Bestellnummer	04349	04358
Wärmetauscher	Kondensations-Rotor	Adsorptions-Rotor ⁽³⁾

Technische Daten

Mechanische Daten	
Einsatzbereich	Innen/Außen
Montageposition	Stehend
Wartungszugang	seitlich, beidseitig
Min. Luftmenge	1.380 m ³ /h
Max. Luftmenge ERP	9.700 m ³ /h ⁽¹⁾ (9.400 m ³ /h ⁽⁴⁾)
Max. Luftmenge (freiblasend)	12.000 m ³ /h
Gewicht, Gerät betriebsbereit	1.085 kg (1.106 kg ⁽⁴⁾)
Liefereinheit	2-teilig
Gerätesegmente	2
Gehäuseklasse nach DIN 1886	T2 / TB2 / D2
Filter Außenluft	ISO ePM ₁ , 55% (F7) ⁽²⁾
Filter Abluft	ISO ePM ₁₀ 50% (M5) ⁽²⁾
Medientemperatur (Luft)	-20 bis +50 °C
Umgebungstemperatur (Aufstellort)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP31
Elektrische Daten	
Gebäudeleittechnik (GLT)	BACnet, Modbus TCP/IP
Spannung / Frequenz	400 V 3N ~, 50 Hz
Max. Leistung Ventilatoren	2 x 3.500 W
Nennstrom	10,7 / 10,7 / 12,7 A (10,7 / 10,7 / 13,8 A ⁽⁴⁾)
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	1323

(1) = bei 400 Pa externer Druckverlust ERP-konform
 (2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör
 (3) = mit erhöhter Feuchterückgewinnung
 (4) = AIR RH 9500/SO

Schalldaten AIR1 RH 9500

Schalleistungspegel L_{WA} dB(A) bei 400 Pa externer Druck			
	2.900 m ³ /h	7.000 m ³ /h	9.700 m ³ /h
Zuluft (L _{WA})	78	83	89
Abluft (L _{WA})	64	66	73
Außenluft (L _{WA})	67	66	70
Fortluft (L _{WA})	77	81	88
Schalldruckpegel L_{PA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	2.900 m ³ /h	7.000 m ³ /h	9.700 m ³ /h
Gehäuse Abstr. 1 m	48	50	57
Gehäuse Abstr. 3 m	38	41	47
Gehäuse Abstr. 5 m	34	36	43


Die Schalleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.

Schalldaten AIR1 RH 9500/SO

Schalleistungspegel L_{WA} dB(A) bei 400 Pa externer Druck			
	2.900 m ³ /h	7.000 m ³ /h	9.400 m ³ /h
Zuluft (L _{WA})	78	83	89
Abluft (L _{WA})	65	67	72
Außenluft (L _{WA})	68	66	68
Fortluft (L _{WA})	77	82	88
Schalldruckpegel L_{PA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	2.900 m ³ /h	7.000 m ³ /h	9.400 m ³ /h
Gehäuse Abstr. 1 m	48	50	56
Gehäuse Abstr. 3 m	38	41	47
Gehäuse Abstr. 5 m	34	36	42

Die Schalleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.

Maße AIR1 RH 9500

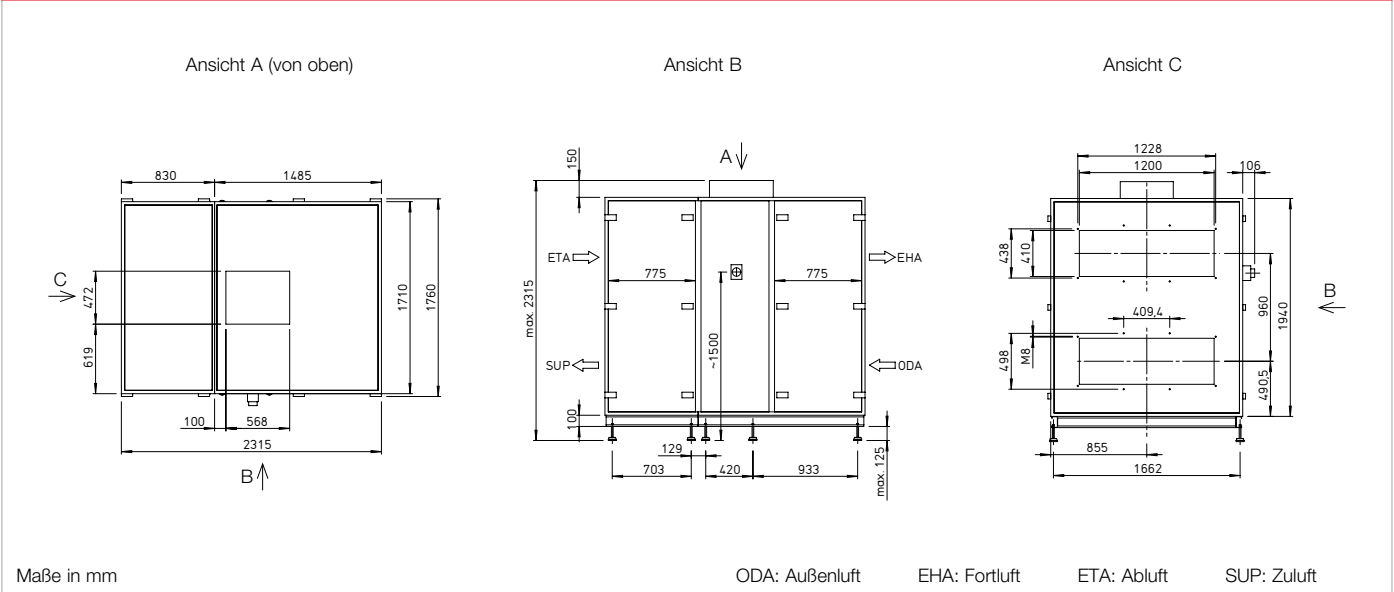

Maße in mm

ODA: Außenluft EHA: Fortluft ETA: Abluft SUP: Zuluft

Zubehör

Heiz- und Kühlregister

Vorheizung		
AIR1-EVH RH 9500 elektrisch, extern	Best.-Nr. 01830	Seite 122
Nachheizung		
AIR1-ENH RH 9500 elektrisch, extern	Best.-Nr. 03627	Seite 123
AIR1-NH WW RH 9500 Warmwasser, extern	Best.-Nr. 03830	Seite 124
Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister		
WHSH HE 24 V (0 - 10 V) L	Best.-Nr. 06311	Seite 125
Kühlregister		
AIR1-KR KW RH 9500 L ⁽¹⁾ Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 03984	Seite 126
AIR1-KR KW RH 9500 R ⁽¹⁾ Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 04383	Seite 126
AIR1-CO DX RH 9500 L ⁽¹⁾ Change-over, extern	Best.-Nr. 40396	Seite 128
AIR1-CO DX RH 9500 R ⁽¹⁾ Change-over, extern	Best.-Nr. 40405	Seite 128
AIR1-SM DX ⁽²⁾ Steuermodul	Best.-Nr. 40408	Seite 130

Luftführung

Jalousie-Verschlussklappe		
AIR1-JVK XH 8500/RH 9500	Best.-Nr. 06013	Seite 130
Umluft-Modul		
AIR1-ULM RH 9500	Best.-Nr. 06185	Seite 130
Flexibles Verbindungsstück		
AIR1-VS 120/41	Best.-Nr. 04377	Seite 131

Luftfilter

Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen		
ELF-AIR1 RH 9500/ePM10 50%/48 (M5)	Best.-Nr. 02200	Seite 139
ELF-AIR1 RH 9500/ePM10 50%/96 (M5)	Best.-Nr. 02217	Seite 139
ELF-AIR1 RH 9500/ePM1 55%/96 (F7)	Best.-Nr. 02261	Seite 139
ELF-AIR1 RH 9500/ePM1 80%/96 (F9)	Best.-Nr. 02463	Seite 139

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.

Außenaufstellung

Dach für Außenaufstellung		
AIR1-AAD RH 9500 Wetterschutzdach für das Gerät	Best.-Nr. 06436	Seite 132
AIR1-AAD RH 9500/ULM Wetterschutzdach für das Gerät inkl. Umluftmodul	Best.-Nr. 06442	Seite 133
AIR1-AAD KR KW + DX RH 9500 Wetterschutzdach für das Kühlregister Kaltwasser oder Direktverdampfer	Best.-Nr. 06473	Seite 134
AIR1-AAD NH EL + WW RH 9500 Wetterschutzdach für Nachheizung	Best.-Nr. 06448	Seite 134
Heizung Klemmenkasten		
AIR1-AAHK	Best.-Nr. 07064	Seite 135
Hauben		
AIR1-AAHA XH 8500/RH 9500 Ansaughaube Außenluft	Best.-Nr. 06499	Seite 135
AIR1-AAHF XH 8500/RH 9500 Ausblashaube Fortluft	Best.-Nr. 06864	Seite 136

Steuerung

Bedienelemente		
AIR1-BE ECO	Best.-Nr. 06186	Seite 137
AIR1-BE TOUCH	Best.-Nr. 06187	Seite 137
Anschlussleitung Bedienelement		
AIR1-SL 4/10 10 m	Best.-Nr. 07073	Seite 137
AIR1-SL 4/20 20 m	Best.-Nr. 07121	Seite 137
Sensoren		
AIR1/KWL-VOC 0-10V Mischgasfühler	Best.-Nr. 20250	Seite 137
AIR1/KWL-CO2 0-10V Kohlendioxidfühler	Best.-Nr. 20251	Seite 137
AIR1/KWL-FTF 0-10V Feuchte-Temperaturfühler	Best.-Nr. 20252	Seite 137
AIR1-CO2 K Kohlendioxidfühler Kanaleinbau	Best.-Nr. 07124	Seite 138
Signalkonverter für Sensoren		
AIR1-SK	Best.-Nr. 06019	Seite 138
Erweiterungskit für Konstantdruckregelung		
AIR1-CAP	Best.-Nr. 06756	Seite 138

(1) = Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviceseite rechts und die Version L links.

(2) = Notwendiges Zubehör im Zusammenhang mit einem AIR1-CO DX Change-Over Register zur Verbindung eines AIR1-Lüftungsgerätes der Serie XC, XH und RH an die Regelung einer bauseitigen Kälteanlage.