


AIR1 RH 8000



Kennlinie AIR1 RH 8000

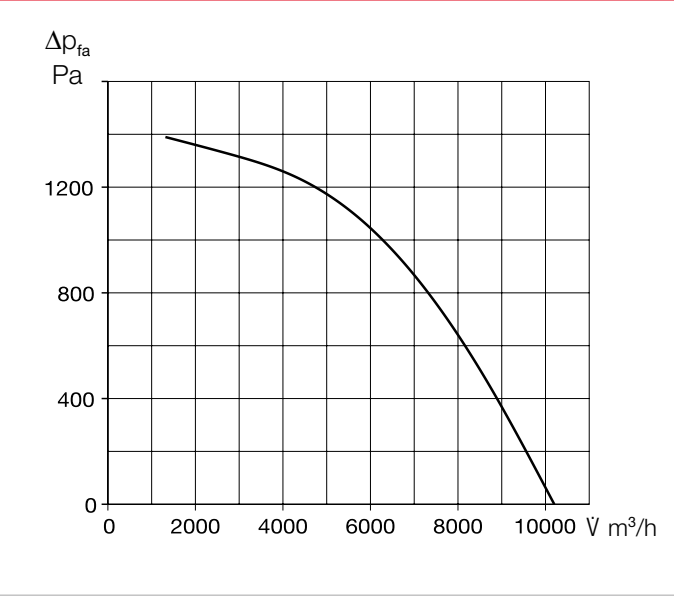

Gerätetypen		
	AIR1 RH 8000	AIR1 RH 8000/SO
Bestellnummer	04348	04357
Wärmetauscher	Kondensations-Rotor	Adsorptions-Rotor ⁽³⁾


Technische Daten	
Mechanische Daten	
Einsatzbereich	Innen/Außen
Montageposition	Stehend
Wartungszugang	seitlich, beidseitig
Min. Luftmenge	1.080 m³/h
Max. Luftmenge ERP	8.000 m³/h ⁽¹⁾ (7.650 m³/h ⁽⁴⁾)
Max. Luftmenge (freiblasend)	10.100 m³/h
Gewicht, Gerät betriebsbereit	888 kg (905 kg ⁽⁴⁾)
Liefereinheit	2-teilig
Gerätesegmente	2
Gehäuseklasse nach DIN 1886	T2 / TB2 / D2
Filter Außenluft	ISO ePM ₁ , 55% (F7) ⁽²⁾
Filter Abluft	ISO ePM ₁₀ 50% (M5) ⁽²⁾
Medientemperatur (Luft)	-20 bis +50 °C
Umgebungstemperatur (Aufstellort)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP31
Elektrische Daten	
Gebäudeleittechnik (GLT)	BACnet, Modbus TCP/IP
Spannung / Frequenz	400 V 3N ~, 50 Hz
Max. Leistung Ventilatoren	2 x 3.600 W
Nennstrom	11 / 11 / 12,4 A (11 / 11 / 14,1 A ⁽⁴⁾)
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	1322

(1) = bei 400 Pa externer Druckverlust ERP-konform
(2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör
(3) = mit erhöhter Feuchterückgewinnung
(4) = AIR RH 8000/SO

Schalldaten AIR1 RH 8000			
Schallleistungspegel L _{WA} dB(A) bei 400 Pa externer Druck			
	2.400 m³/h	5.800 m³/h	8.000 m³/h
Zuluft (L _{WA})	78	85	91
Abluft (L _{WA})	63	67	74
Außenluft (L _{WA})	67	64	71
Fortluft (L _{WA})	77	83	90
Schalldruckpegel L _{pA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	2.400 m³/h	5.800 m³/h	8.000 m³/h
Gehäuse Abstr. 1 m	47	51	57
Gehäuse Abstr. 3 m	37	41	47
Gehäuse Abstr. 5 m	33	37	43
Die Schallleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.			

Schalldaten AIR1 RH 8000/SO			
Schallleistungspegel L _{WA} dB(A) bei 400 Pa externer Druck			
	2.400 m³/h	5.800 m³/h	7.650 m³/h
Zuluft (L _{WA})	78	85	91
Abluft (L _{WA})	64	67	74
Außenluft (L _{WA})	67	64	71
Fortluft (L _{WA})	77	84	89
Schalldruckpegel L _{pA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	2.400 m³/h	5.800 m³/h	7.650 m³/h
Gehäuse Abstr. 1 m	47	51	57
Gehäuse Abstr. 3 m	38	41	48
Gehäuse Abstr. 5 m	33	37	43
Die Schallleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.			

Maße AIR1 RH 8000

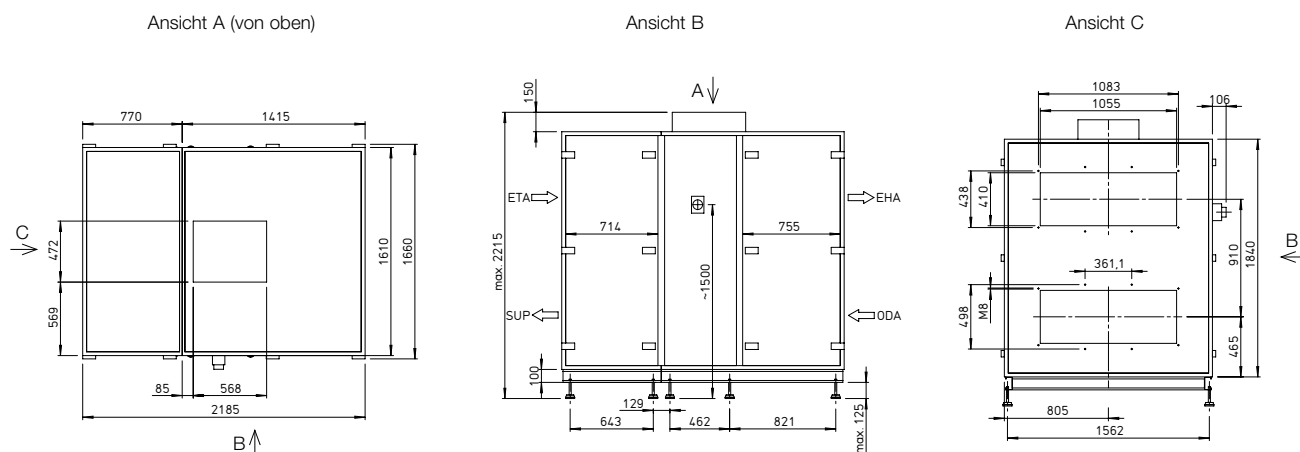

Maße in mm

ODA: Außenluft EHA: Fortluft ETA: Abluft SUP: Zuluft

■ Zubehör

■ Heiz- und Kühlregister

Vorheizung			
AIR1-EVH RH 8000	elektrisch, extern	Best.-Nr. 01819	Seite 93
Nachheizung			
AIR1-ENH RH 8000	elektrisch, extern	Best.-Nr. 03626	Seite 95
AIR1-NH WW RH 8000	Warmwasser, extern	Best.-Nr. 03827	Seite 97
Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister			
WHSR HE 24 V (0 – 10 V) M		Best.-Nr. 06310	Seite 96
Kühlregister			
AIR1-KR KW RH 8000 L ⁽¹⁾	Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 03983	Seite 102
AIR1-KR KW RH 8000 R ⁽¹⁾	Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 04382	Seite 102
AIR1-CO DX RH 8000 L ⁽¹⁾	Change-over, extern	Best.-Nr. 40395	Seite 108
AIR1-CO DX RH 8000 R ⁽¹⁾	Change-over, extern	Best.-Nr. 40404	Seite 108
AIR1-SM DX ⁽²⁾	Steuermodul	Best.-Nr. 40408	Seite 110
Kühlregister Zubehör			
AIR1-KS B	für bodenmontierte Geräte und Kühlregister	Best.-Nr. 07169	Seite 114

■ Außenaufstellung

Dach für Außenaufstellung			
AIR1-AAD RH 8000	Wetterschutzdach für das Gerät	Best.-Nr. 06435	Seite 117
AIR1-AAD RH 8000/ULM	Wetterschutzdach für das Gerät inkl. Umluftmodul	Best.-Nr. 06441	Seite 117
AIR1-AAD KR KW + DX RH 8000	Wetterschutzdach für das Kühlregister Kaltwasser oder Direktverdampfer	Best.-Nr. 06472	Seite 118
AIR1-AAD NH EL + WW RH 8000	Wetterschutzdach für Nachheizung	Best.-Nr. 06447	Seite 118
Heizung Klemmenkasten			
AIR1-AAHK		Best.-Nr. 07064	Seite 114
Hauben			
AIR1-AAHA XH 7000/RH 8000	Ansaughaube Außenluft	Best.-Nr. 06497	Seite 115
AIR1-AAHF XH 7000/RH 8000	Ausblashaube Fortluft	Best.-Nr. 06841	Seite 115

■ Luftführung

Jalousie-Verschlussklappe			
AIR1-JVK XH 7000/RH 8000		Best.-Nr. 06012	Seite 111
Umluft-Modul			
AIR1-ULM RH 8000		Best.-Nr. 06184	Seite 110
Flexibles Verbindungsstück			
AIR1-VS 105/41		Best.-Nr. 04376	Seite 113
Potentialausgleichskabel			
PAK M8		Best.-Nr. 40812	Seite 113

■ Steuerung

Bedienelemente			
AIR1-BE ECO		Best.-Nr. 06186	Seite 119
AIR1-BE TOUCH		Best.-Nr. 06187	Seite 119
Anschlussleitung Bedienelement			
AIR1-SL 4/10	10 m	Best.-Nr. 07073	Seite 119
AIR1-SL 4/20	20 m	Best.-Nr. 07121	Seite 119
Sensoren			
AIR1/KWL-VOC 0-10V	Mischgasfühler	Best.-Nr. 20250	Seite 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V	Kohlendioxidfühler	Best.-Nr. 20251	Seite 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V	Feuchte-Temperaturfühler	Best.-Nr. 20252	Seite 119
AIR1-CO2 K	Kohlendioxidfühler Kanaleinbau	Best.-Nr. 07124	Seite 119
Signalkonverter für Sensoren			
AIR1-SK		Best.-Nr. 06019	Seite 120
Erweiterungskit für Konstantdruckregelung			
AIR1-CAP		Best.-Nr. 06756	Seite 120
Kanalrauchmelder mit VdS-Zulassung			
RMK		Best.-Nr. 04982	Seite 120
Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung			
KRM		Best.-Nr. 40825	Seite 120
KRM-MK	Montagekonsole für KRM	Best.-Nr. 40826	Seite 120
KRM-G	Schutzgehäuse	Best.-Nr. 40847	Seite 120
KRM-MKG	Montagekonsole für Schutzgehäuse	Best.-Nr. 40848	Seite 120

■ Luftfilter

Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen			
ELF-AIR1 RH 8000/ePM10 50%/48 (M5)		Best.-Nr. 02199	Seite 123
ELF-AIR1 RH 8000/ePM10 50%/96 (M5)		Best.-Nr. 02216	Seite 123
ELF-AIR1 RH 8000/ePM1 55%/96 (F7)		Best.-Nr. 02241	Seite 123
ELF-AIR1 RH 8000/ePM1 80%/96 (F9)		Best.-Nr. 02460	Seite 123

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.

(1) = Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviseite rechts und die Version L links.

(2) = Notwendiges Zubehör im Zusammenhang mit einem AIR1-CO DX Change-Over Register zur Verbindung eines AIR1-Lüftungsgerätes der Serie XC, XH und RH an die Regelung einer bauseitigen Kälteanlage.