
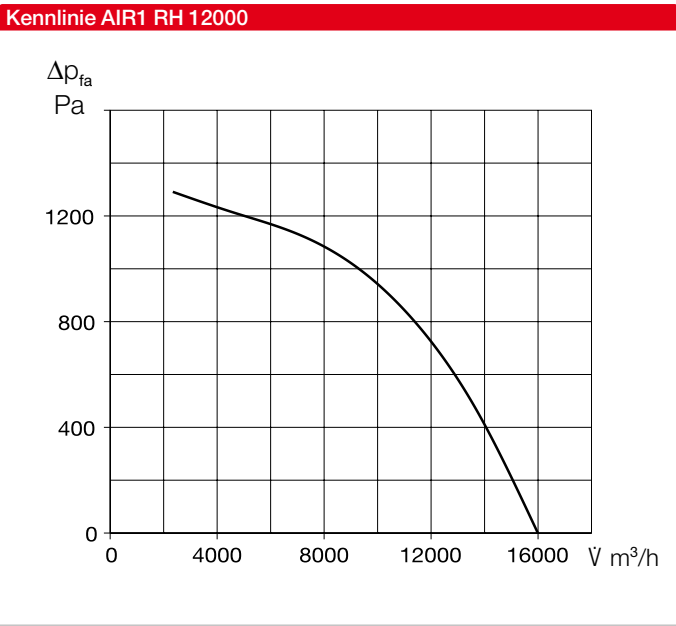


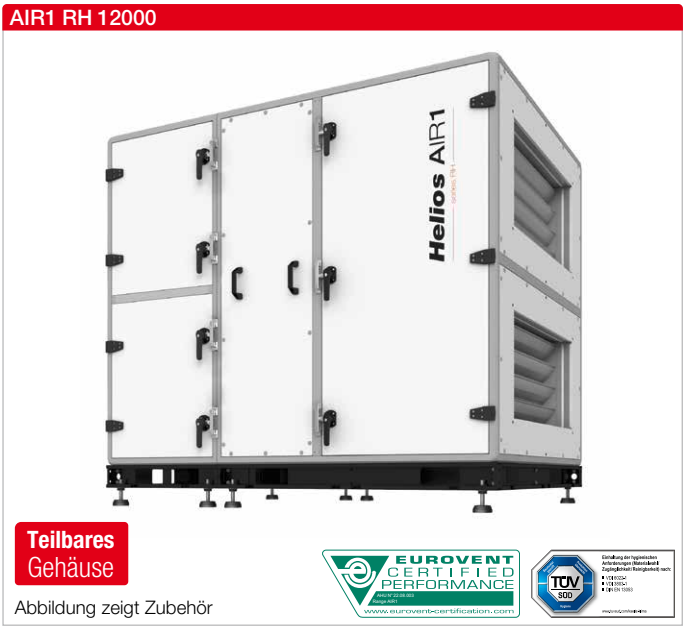

Gerätetypen

	AIR1 RH 12000	AIR1 RH 12000/SO
Bestellnummer	04350	04359
Wärmetauscher	Kondensations-Rotor	Adsorptions-Rotor ⁽³⁾

Technische Daten

Mechanische Daten	
Einsatzbereich	Innen/Außen
Montageposition	Stehend
Wartungszugang	seitlich, beidseitig
Min. Luftmenge	1.690 m³/h
Max. Luftmenge ERP	13.300 m³/h ⁽¹⁾ (12.800 m³/h ⁽⁴⁾)
Max. Luftmenge (freiblasend)	16.000 m³/h
Gewicht, Gerät betriebsbereit	1.160 kg (1.184 kg ⁽⁴⁾)
Liefereinheit	2-teilig
Gerätesegmente	2
Gehäuseklasse nach DIN 1886	T2 / TB2 / D2
Filter Außenluft	ISO ePM ₁ , 55% (F7) ⁽²⁾
Filter Abluft	ISO ePM ₁₀ 50% (M5) ⁽²⁾
Medientemperatur (Luft)	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperatur (Aufstellort)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP31
Elektrische Daten	
Gebäudeleittechnik (GLT)	BACnet, Modbus TCP/IP
Spannung / Frequenz	400 V 3N ~, 50 Hz
Max. Leistung Ventilatoren	2 x 5.000 W
Nennstrom	15,2 / 15,2 / 17,2 A (15,2 / 15,2 / 18,4 A ⁽⁴⁾)
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	1324

(1) = bei 400 Pa externer Druckverlust ERP-konform
(2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör
(3) = mit erhöhter Feuchterückgewinnung
(4) = AIR RH 12000/SO

Schalldaten AIR1 RH 12000

Schallleistungspegel L _{WA} dB(A) bei 400 Pa externer Druck			
	4.000 m³/h	9.500 m³/h	13.300 m³/h
Zuluft (L _{WA})	78	83	90
Abluft (L _{WA})	65	70	75
Außenluft (L _{WA})	69	72	72
Fortluft (L _{WA})	77	82	89
Schalldruckpegel L _{pA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	4.000 m³/h	9.500 m³/h	13.300 m³/h
Gehäuse Abstr. 1 m	49	53	58
Gehäuse Abstr. 3 m	39	43	49
Gehäuse Abstr. 5 m	35	39	44


Die Schallleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.

Schalldaten AIR1 RH 12000/SO

Schallleistungspegel L _{WA} dB(A) bei 400 Pa externer Druck			
	4.000 m³/h	9.500 m³/h	12.800 m³/h
Zuluft (L _{WA})	79	84	89
Abluft (L _{WA})	66	70	72
Außenluft (L _{WA})	69	73	71
Fortluft (L _{WA})	77	82	88
Schalldruckpegel L _{pA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	4.000 m³/h	9.500 m³/h	12.800 m³/h
Gehäuse Abstr. 1 m	49	53	56
Gehäuse Abstr. 3 m	39	44	46
Gehäuse Abstr. 5 m	35	39	42

Die Schallleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.

Maße AIR1 RH 12000

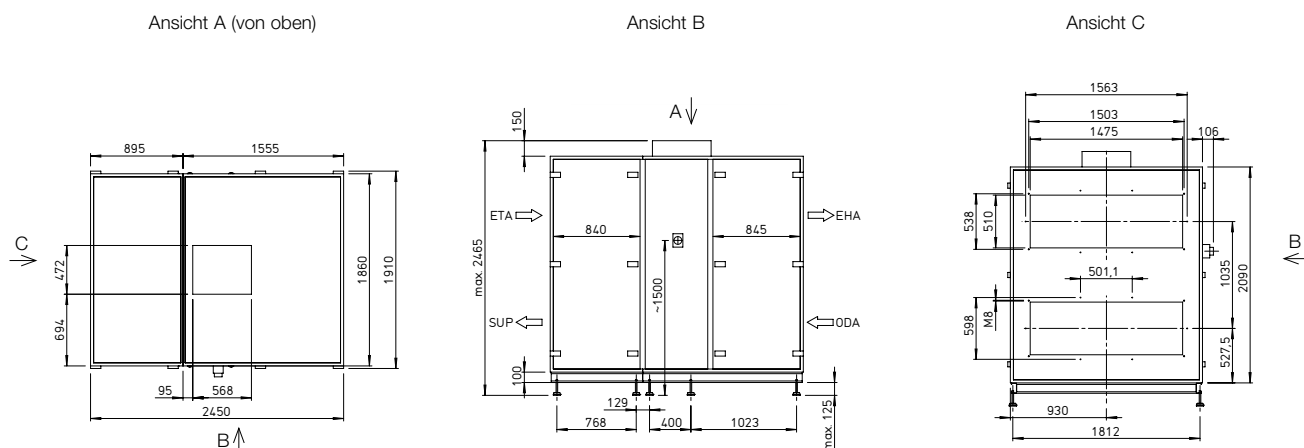

Maße in mm

ODA: Außenluft EHA: Fortluft ETA: Abluft SUP: Zuluft

Zubehör

Heiz- und Kühlregister

Vorheizung			
AIR1-EVH RH 12000	elektrisch, extern	Best.-Nr. 01871	Seite 93
Nachheizung			
AIR1-ENH RH 12000	elektrisch, extern	Best.-Nr. 03628	Seite 95
AIR1-NH WW RH 12000	Warmwasser, extern	Best.-Nr. 03831	Seite 97
Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister			
WHSR HE 24 V (0 – 10 V) L		Best.-Nr. 06311	Seite 96
Kühlregister			
AIR1-KR KW RH 12000 L ⁽¹⁾	Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 04183	Seite 102
AIR1-KR KW RH 12000 R ⁽¹⁾	Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 04389	Seite 102
AIR1-CO DX RH 12000 L ⁽¹⁾	Change-over, extern	Best.-Nr. 40397	Seite 108
AIR1-CO DX RH 12000 R ⁽¹⁾	Change-over, extern	Best.-Nr. 40406	Seite 108
AIR1-SM DX ⁽²⁾	Steuermodul	Best.-Nr. 40408	Seite 110
Kühlregister Zubehör			
AIR1-KS B	für bodenmontierte Geräte und Kühlregister	Best.-Nr. 07169	Seite 114

Außenaufstellung

Dach für Außenaufstellung			
AIR1-AAD RH 12000	Wetterschutzdach für das Gerät	Best.-Nr. 06437	Seite 117
AIR1-AAD RH 12000/ULM	Wetterschutzdach für das Gerät inkl. Umluftmodul	Best.-Nr. 06443	Seite 117
AIR1-AAD KR KW + DX RH 12000	Wetterschutzdach für das Kühlregister Kaltwasser oder Direktverdampfer	Best.-Nr. 06474	Seite 118
AIR1-AAD NH EL + WW RH 12000	Wetterschutzdach für Nachheizung	Best.-Nr. 06449	Seite 118
Heizung Klemmenkasten			
AIR1-AAHK		Best.-Nr. 07064	Seite 114
Hauben			
AIR1-AAHA RH 12000	Ansaughaube Außenluft	Best.-Nr. 06611	Seite 115
AIR1-AAHF RH 12000	Ausblashaube Fortluft	Best.-Nr. 06865	Seite 115

Luftführung

Jalousie-Verschlussklappe			
AIR1-JVK RH 12000		Best.-Nr. 06020	Seite 111
Umluft-Modul			
AIR1-ULM RH 12000		Best.-Nr. 06170	Seite 110
Flexibles Verbindungsstück			
AIR1-VS 147/51		Best.-Nr. 04378	Seite 113
Potentialausgleichskabel			
PAK M8		Best.-Nr. 40812	Seite 113

Steuerung

Bedienelemente			
AIR1-BE ECO		Best.-Nr. 06186	Seite 119
AIR1-BE TOUCH		Best.-Nr. 06187	Seite 119
Anschlussleitung Bedienelement			
AIR1-SL 4/10 10 m		Best.-Nr. 07073	Seite 119
AIR1-SL 4/20 20 m		Best.-Nr. 07121	Seite 119
Sensoren			
AIR1/KWL-VOC 0-10V	Mischgasfühler	Best.-Nr. 20250	Seite 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V	Kohlendioxidfühler	Best.-Nr. 20251	Seite 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V	Feuchte-Temperaturfühler	Best.-Nr. 20252	Seite 119
AIR1-CO2 K	Kohlendioxidfühler Kanaleinbau	Best.-Nr. 07124	Seite 119
Signalkonverter für Sensoren			
AIR1-SK		Best.-Nr. 06019	Seite 120
Erweiterungskit für Konstantdruckregelung			
AIR1-CAP		Best.-Nr. 06756	Seite 120
Kanalrauchmelder mit VdS-Zulassung			
RMK		Best.-Nr. 04982	Seite 120
Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung			
KRM		Best.-Nr. 40825	Seite 120
KRM-MK	Montagekonsole für KRM	Best.-Nr. 40826	Seite 120
KRM-G	Schutzgehäuse	Best.-Nr. 40847	Seite 120
KRM-MKG	Montagekonsole für Schutzgehäuse	Best.-Nr. 40848	Seite 120

Luftfilter

Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen			
ELF-AIR1 RH 12000/ePM10 50%/48 (M5)		Best.-Nr. 02201	Seite 123
ELF-AIR1 RH 12000/ePM10 50%/96 (M5)		Best.-Nr. 02218	Seite 123
ELF-AIR1 RH 12000/ePM1 55%/96 (F7)		Best.-Nr. 02264	Seite 123
ELF-AIR1 RH 12000/ePM1 80%/96 (F9)		Best.-Nr. 02471	Seite 123

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.

(1) = Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviceseite rechts und die Version L links.

(2) = Notwendiges Zubehör im Zusammenhang mit einem AIR1-CO DX Change-Over Register zur Verbindung eines AIR1-Lüftungsgerätes der Serie XC, XH und RH an die Regelung einer bauseitigen Kälteanlage.