



Maße B AVD 1120




Maße B AVD 1120

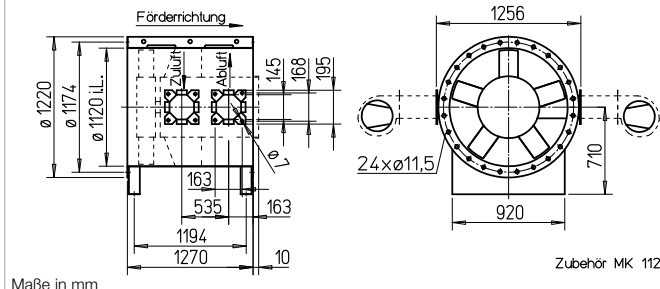

Kennlinien B AVD 1120/4

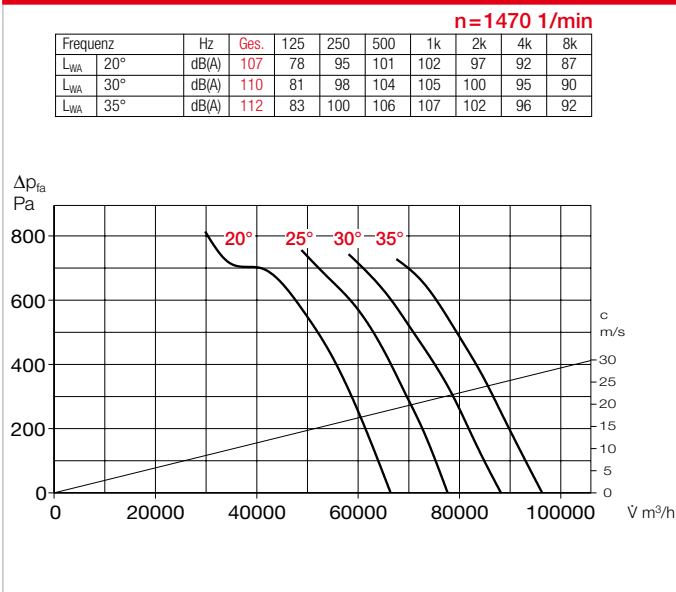

Zubehör für B AVD 1120

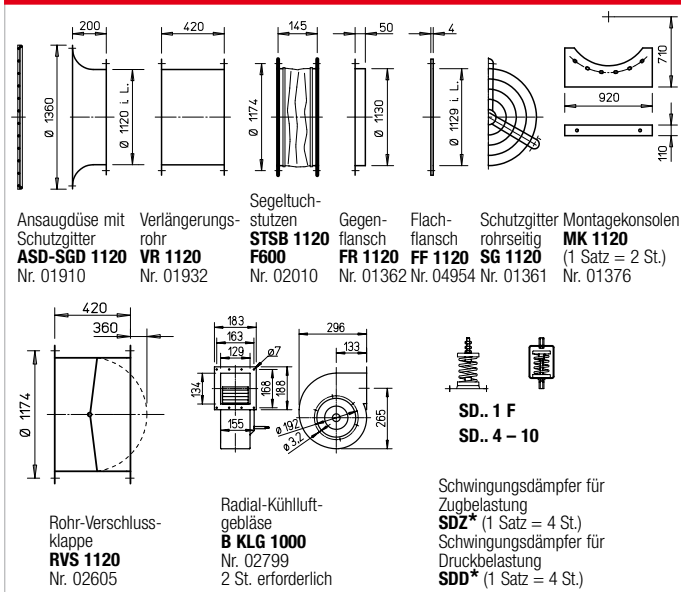

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekthierungshinweise	11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motor-Überstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG				
													Druck		Zug ²⁾		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1120/4-20 F600	02885	1470	66180	18,5	400	35,10	20	776	600	—	446	EVS-SD 033	04554	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4-25 F600	02886	1470	77390	22,0	400	41,0	25	776	600	—	468	EVS-SD 034	04552	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4-30 F600	02887	1480	88180	30,0	400	57,10	30	776	600	—	504	EVS-SD 035	04551	SDD 7	01928	SDZ 7	01929
B AVD 1120/4-35 F600	02888	1480	97370	37,0	400	66,80	35	776	600	10	645	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.