


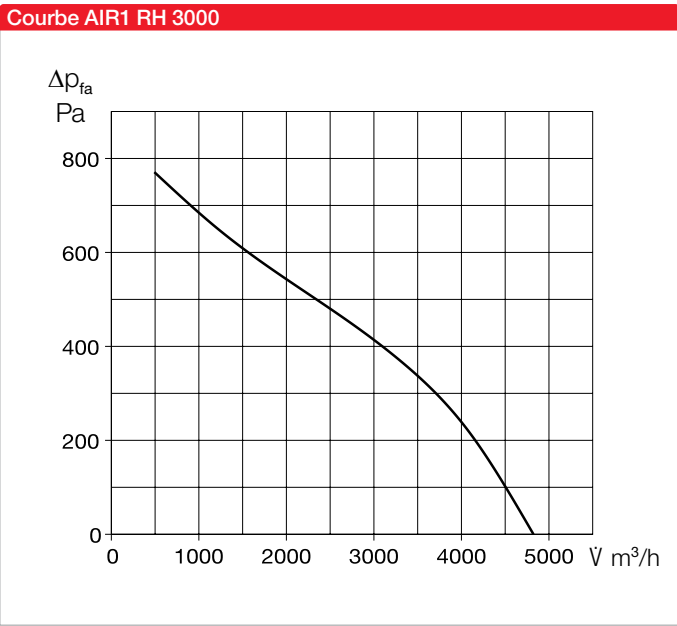

Types d'appareils

	AIR1 RH 3000	AIR1 RH 3000/SO
N° réf.	04345	04354
Échangeur	Rotor à condensation	Rotor à sorption (4)

Données techniques

Données mécaniques	
Domaine d'utilisation	Intérieur / extérieur
Position de montage	À poser au sol
Accès pour le service	latéral, des deux côtés
Débit d'air min.	790 m³/h
Débit d'air max. (ERP)	3.000 m³/h (1) (2.770 m³/h (5))
Débit d'air max. (avec soufflage libre)	4.800 m³/h
Poids, appareil prêt à l'emploi	438 kg (450 kg (5))
Nombre de colis	1
Nombre de modules	1
Classe enveloppe selon NF EN 1886	T2 / TB2 / D2
Filtre air neuf	ISO ePM, 55% (F7) (2)
Filtre air repris	ISO ePM10 50% (M5) (2)
Température du fluide véhiculé (air)	-20 à +50 °C
Température ambiante (lieu d'installation)	-20 à +50 °C
Indice de protection	IP31
Données électriques	
Gestion technique centralisée (GTC)	BACnet, Modbus TCP/IP
Tension / Fréquence	400 V 3N ~, 50 Hz
Puissance max. des ventilateurs	2 x 1500 W
Courant nominal	
– Centrale	4,6 / 4,6 / 5,8 A
– Post-chauffage électrique	13,1 / 13,1 / 13,1 A (3)
– Total max.	17,7 / 17,7 / 18,9 A
Raccordement selon le schéma N°	1319

(1) = conforme à la directive ErP avec une pression externe de 250 Pa
(2) = Autres classes de filtres : voir les accessoires en option
(3) = Accessoire en option
(4) = avec récupération d'humidité accrue
(5) = AIR1 RH 3000/SO

Données acoustiques AIR1 RH 3000


Niveau de puissance sonore L _{WA} dB(A) avec pression ext. de 250 Pa			
	900 m³/h	2.200 m³/h	3.000 m³/h
Air pulsé (L _{WA})	80	83	84
Air repris (L _{WA})	67	69	68
Air neuf (L _{WA})	68	70	67
Air rejeté (L _{WA})	79	82	82
Niveau de pression sonore L _{PA} dB(A) rayonné par le caisson			
	900 m³/h	2.200 m³/h	3.000 m³/h
Rayon. à 1 m du caisson	48	50	50
Rayon. à 3 m du caisson	39	41	40
Rayon. à 5 m du caisson	34	37	36

La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

Données acoustiques AIR1 RH 3000/SO

Niveau de puissance sonore L _{WA} dB(A) avec pression ext. de 250 Pa			
	900 m³/h	2.200 m³/h	2.770 m³/h
Air pulsé (L _{WA})	81	85	84
Air repris (L _{WA})	67	70	68
Air neuf (L _{WA})	69	72	68
Air rejeté (L _{WA})	79	83	82
Niveau de pression sonore L _{PA} dB(A) rayonné par le caisson			
	900 m³/h	2.200 m³/h	2.770 m³/h
Rayon. à 1 m du caisson	49	52	50
Rayon. à 3 m du caisson	39	42	41
Rayon. à 5 m du caisson	35	38	36

La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

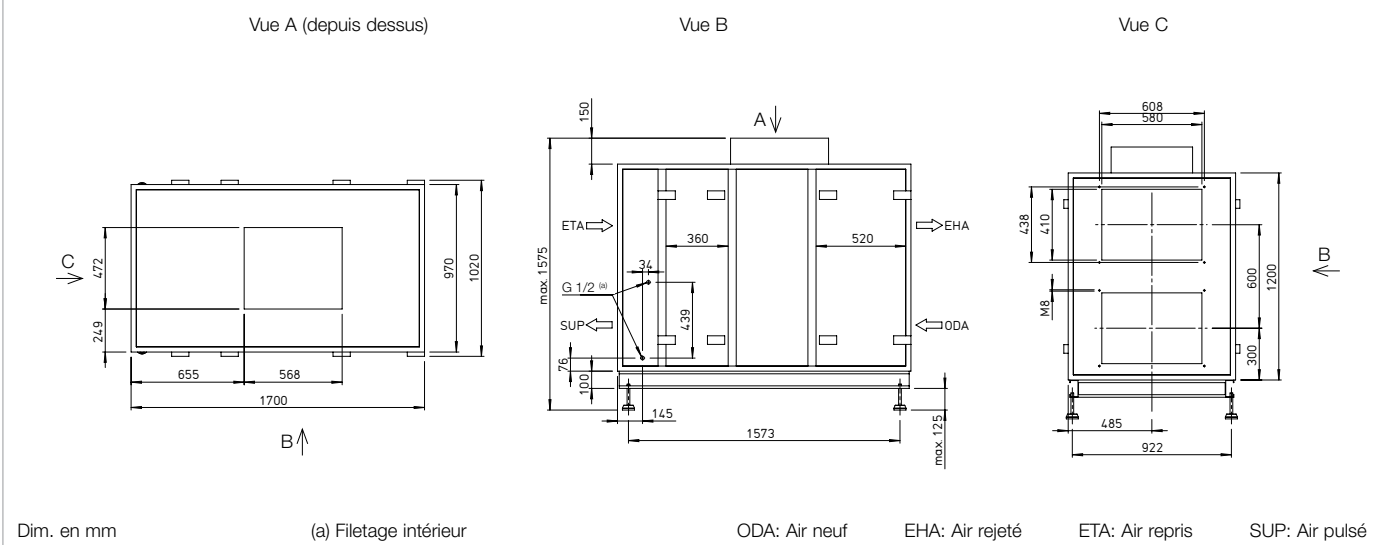Plans et dimensions AIR1 RH 3000

■ Accessoires
■ Batteries de chauffage et de refroidissement

Préchauffage		
AIR1-EVH RH 3000 électrique, externe	N° réf. 01711	P 93
Post-chauffages		
AIR1-ENH RH 3000 électrique, interne	N° réf. 03617	P 93
AIR1-NH WW RH 3000 À eau chaude, interne	N° réf. 03824	P 97
Module hydraulique pour batterie de chauffage à eau chaude		
WHSB HE 24 V (0 – 10 V)	N° réf. 08318	P 96
Batteries de refroidissement		
AIR1-KR KW RH 3000 L ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 03967	P 102
AIR1-KR KW RH 3000 R ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 04286	P 102
AIR1-KR DX RH 3000 L ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 04422	P 108
AIR1-KR DX RH 3000 R ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 05028	P 108
AIR1-SM DX ⁽²⁾ Module de régulation	N° réf. 04048	P 110
Batteries de refroidissement accessoires		
AIR1-KS B pour les appareils montés au sol et les batteries de refroidissement	N° réf. 07169	P 114

■ Ventilation

Clapet de fermeture à lamelles		
AIR1-JVK XH 3500-RH 3000	N° réf. 06009	P 111
Manchette souple à brides		
AIR1-VS 58/41	N° réf. 04374	P 113
Câble de liaison équipotentielle		
PAK M8	N° réf. 04812	P 113
Pièce de transformation rectangulaire-rond		
AIR1-ÜS XH 3500-4500/RH 3000 (DN 500)	N° réf. 04369	P 112

■ Installation en extérieur

Toitures pour installation en extérieur		
AIR1-AAD RH 3000 Toiture pare-pluie pour l'appareil	N° réf. 06432	P 117
AIR1-AAD KR KW + DX RH 3000 Toiture pour batterie de refroidissement à eau glacée ou à détente directe	N° réf. 06469	P 118
Chauffage pour coffret électrique		
AIR1-AAHK	N° réf. 07064	P 114
Auvents		
AIR1-AAHA XH 3500-4500/RH 3000 Auvent de prise d'air neuf	N° réf. 06487	P 115
AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000 Auvent de rejet d'air	N° réf. 06647	P 115

■ Régulation
Commandes à distance

AIR1-BE ECO	N° réf. 06186	P 119
AIR1-BE TOUCH	N° réf. 06187	P 119

Câbles de raccordement des commandes à distance

AIR1-SL 4/10 10 m	N° réf. 07073	P 119
AIR1-SL 4/20 20 m	N° réf. 07121	P 119

Sondes

AIR1/KWL-VOC 0-10V Sonde COV	N° réf. 20250	P 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V Sonde CO ₂	N° réf. 20251	P 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V Sonde hygro. et de temp.	N° réf. 20252	P 119
AIR1-CO2 K Sonde CO ₂ , montage en gaine	N° réf. 07124	P 119

Convertisseur de signal pour sondes

AIR1-SK	N° réf. 06019	P 120
----------------	---------------	-------

Kit d'extension pour la régulation en pression constante

AIR1-CAP	N° réf. 06756	P 120
-----------------	---------------	-------

Détecteurs de fumée de canalisation avec homologation VdS

RMK	N° réf. 04982	P 120
------------	---------------	-------

Détecteur de fumée de gaine avec homologation DIBt

KRM	N° réf. 40825	P 120
KRM-MK Console de montage pour KRM	N° réf. 40826	P 120
KRM-G Boîtier de protection	N° réf. 40847	P 120
KRM-MKG Console de montage pour boîtier de protection	N° réf. 40848	P 120

■ Filtres
Filtres de rechange et autres classes de filtres

ELF-AIR1 RH 3000/ePM10 50%/48 (M5)	N° réf. 02194	P 123
ELF-AIR1 RH 3000/ePM10 50%/96 (M5)	N° réf. 02213	P 123
ELF-AIR1 RH 3000/ePM1 55%/96 (F7)	N° réf. 02238	P 123
ELF-AIR1 RH 3000/ePM1 80%/96 (F9)	N° réf. 02425	P 123

Pour la fiabilité des données techniques et débits d'air indiqués, l'emploi de filtres de rechange d'origine est obligatoire.

(1) = En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche.

(2) = Accessoires nécessaires au raccordement d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe dans le cadre de l'utilisation d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO DX.