

Montage- und Betriebsvorschrift Nr. 19 110

1.0 Beschreibung ELS-ZS Zweitraum-Set

Abluft-Einheit für Unterputz-Montage zur Verbindung mit allen Gehäusen für Zweitraumanschluss ELS-GU.

2.0 Bestellumfang

Stück	Type	Best.-Nr.
1 St.	ELS-ZS	Best.-Nr. 08186

3.0 Montage ELS-ZS Zweitraum-Set

Abb.1

Montage:

- 1 Ventilgehäuse mit Linsenschraube auf Befestigungsblech stecken

Wandstärke max. 0 - 40 mm

Anschluss-stutzen

Gehäuse

Fassade

Ventilgehäuse

4.0 Explosionsansicht

Abb.2

Fassade, beliebig aufsteckbar (4x 90°)

Gehäuse

Volumenstrom Einstellung mit Filteraufnahme

5.0 Filtermontage / Volumenstrom einstellen

Abb.3

1. Rastklammer abbrechen!
2. Durch Aufstecken der Rastklammer Einstellung sichern!

Fassade, beliebig aufsteckbar (4x 90°)

Volumenstrom Einstellung mit Filteraufnahme

2 Umdrehungen schließen, aus Maximalstellung offen (eingerstet)

Ersatzluftfilter ELF-DLV 100 G2-Filter (rund) Bestell.-Nr. 03042

Anschlag abtrennen! Ganz geschlossen

Distanzmaß x

6.0 Filtertausch

Abb.5


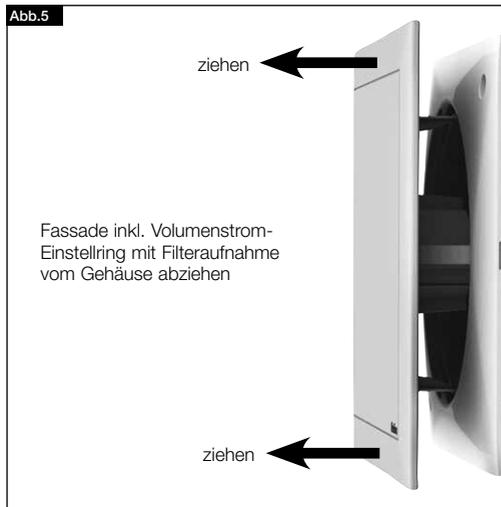


Abb.6

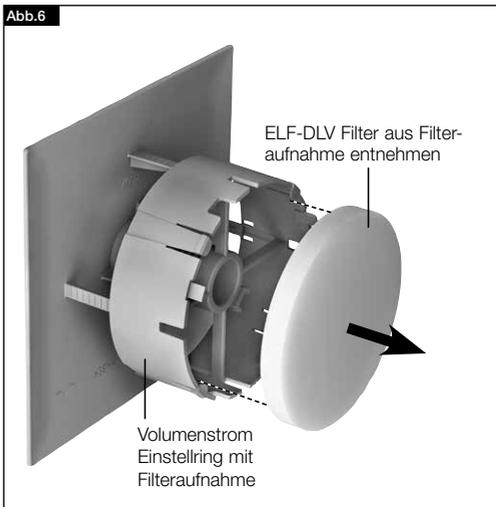

Service / Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH & Co · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen

A HELIOS Ventilatoren · Siemensstraße 15 · 6063 Rum/Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · 9 rue du Gibier · 67120 Molsheim

CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Otelfingen

GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ