


Zusatzblatt zur Montage- und Betriebsvorschrift

Supplementary sheet to the installation and operating instructions

Fiche complémentaire à notice de montage et d'utilisation

KWL EC 45-160 (Art.-Nr./Art. no./N° Réf. 70 161-001)

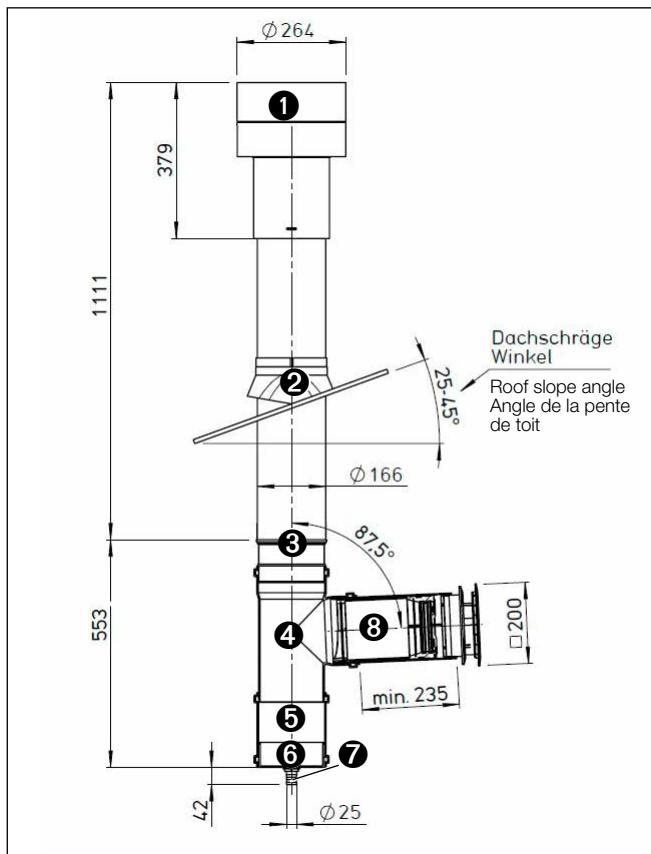

1	Dachhaube/roof outlet/chapeau de ventilation
2	Dachpfanne/pan tile/sortie de toit
3	Steckverbinder/pipe joint/manchon de liaison
4	T-Stück/T-piece/pièce en T
5	Doppelmuffe/double sleeve/manchon double
6	Endstopfen/end cap/bouchon d'extrémité
7	Kondensatstopfen/condensate plug/bouchon de condensat
8	Geräteeinheit mit Innenblende/unit with inner panel/unité de ventilation avec grille intérieure

HINWEIS

Befestigen Sie alle Komponenten bauseits stabil an einer tragfähigen Unterkonstruktion!
Befestigen Sie die Umlenkung bauseits kraftschlüssig!

HINWEIS

Zwischen dem Steckverbinder und dem T-Stück kann eine Verlängerung eingefügt werden.
Die Verlängerung der Dachdurchführung ist bis max. 1,5 m zulässig!

HINWEIS

Dachdurchführung gegen Dampfsperre abdichten.

HINWEIS

Länge der Geräteeinheit beachten - Nicht zu tief einschieben!

NOTE

Securely attach all components to a load-bearing substructure on site!
Firmly connect the bend on site with a force fit!

NOTE

An extension can be inserted between the pipe joint and the T-piece.
An extension of the roof outlet is permissible up to max. 1.5 m!

NOTE

Seal the roof outlet with the vapour barrier.

NOTE

Observe the length of the unit - Do not insert too deeply!

REMARQUE

Fixez solidement tous les composants sur une structure porteuse du site !
Fixez solidement le coude sur site !

REMARQUE

Une rallonge peut être insérée entre le manchon de liaison et la pièce en T.
La rallonge de la traversée de toit max. autorisée est de 1,5 m !

REMARQUE

Étancher la traversée de toit contre le pare-vapeur.

REMARQUE

Tenir compte de la longueur de l'unité d'appareil - Ne pas l'insérer trop profondément !