

Montagekonsole MK4

Console de montage MK4

Mounting Bracket MK4



MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT
NR. 90 522-003

■ EMPFANG

Die Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falls Schäden vorliegen, sind diese umgehend dem Transportunternehmer zu melden. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

■ EINSATZ

Zubehör zu Radial-Rohrventilatoren der Typen **RR...** und Kleinventilatoren **RRK.. Ex** zur Befestigung der Ventilereinheit an Wand bzw. Deckenelementen.

■ LIEFERUMFANG

MK4 = Best.-Nr. 05824
1x Montageschiene, 1x Winkel,
4x Bohrschrauben

■ MONTAGE

Die Montagekonsole **MK 4** (Zubehör) bildet ein einfaches und praktisches Mittel zur Befestigung des Ventilators an Wand- bzw. Deckenelementen. Hier ist zur Verhinderung von Körperschallübertragungen eine elastische Unterlage zwischen Wand und MK 4 vorzusehen.

Montageschritte:

- Winkel mit Bohrschrauben im Bereich der Montagezone am Gehäuse befestigen.
- Montageschiene an Decke schrauben, dabei die Ausrichtung zur Wand und den Wandabstand beachten (siehe Maßskizze, Abb.5).
- RR.. mit Winkel in Montageschiene einhängen – Schritt ① und ② – und verschrauben.

■ ANBAU RR.. AN DER DECKE

Assembly RR.. on the ceiling

Montage RR.. au plafond

OPERATION AND INSTALLATION
INSTRUCTION NR. 90 522-003

■ RECEIPT

Please check delivery immediately on receipt for correctness and damage. If damaged, please notify forwarding agent immediately. In case of delayed notification, any possible claim may be time bared.

■ USE

Accessories for centrifugal in-line duct fans for types **RR...** and InlineVent® **RRK.. Ex** for fixing units to wall and ceiling.

■ SHIPMENT

MK4 = no. de réf. 05824
1x Mounting rail, 1x Bracket,
4x Self-tapping screws

■ INSTALLATION

Use mounting bracket **MK 4** (accessory) to mount the fan to a wall or ceiling. To avoid vibration transmission to wall/ceiling insert some elastic material between the bracket and wall/ceiling.

Installation steps:

- Fasten bracket with drilling screw to the casing in the zone of the assembly area
- Screw mounting rail to ceiling, consider the alignment to the wall and the wall distance (see dimensional sketch, Fig.5)
- Hang up RR.. with bracket in mounting rail – step ① and ② – and screw together.

NOTICE D' UTILISATION
N° 90 522-003

■ RÉCEPTION

Dès réception vérifier l' état et la conformité du matériel commandé. En cas d'avaries, faire les réclamations d'usage au-près du transporteur. Attention: les réclamations hors délai ne seront pas prises en compte.

■ UTILISATION

Accessoires pour les ventilateurs centrifuges types **RR...** et InlineVent® **RRK.. Ex** destiné à la fixation au mur et au plafond.

■ CONDITIONNEMENT


MK4 = N° Réf. 05824
1x rail support, 1x console
4x vis autoforeuses

■ MONTAGE

La console de montage **MK 4** (accessoire) est un moyen simple et pratique de fixer le ventilateur au mur ou au plafond. Pour ce type de montage, il est nécessaire de prévoir un joint isolant élastique entre mur et pied-support pour éviter les transmissions éventuelles de bruit par vibration.


Etapes de montage

- Fixer la console avec les vis autoforeuses sur l'enveloppe dans la zone de montage adéquate.
- Visser le rail support au plafond, veiller à l'orientation et à la distance par rapport au mur (voir schéma d'encombrement, fig. 5).
- Accrocher le RR.. avec sa console au rail support.
- Etapes ① et ② – puis bloquer l'assemblage avec les vis.

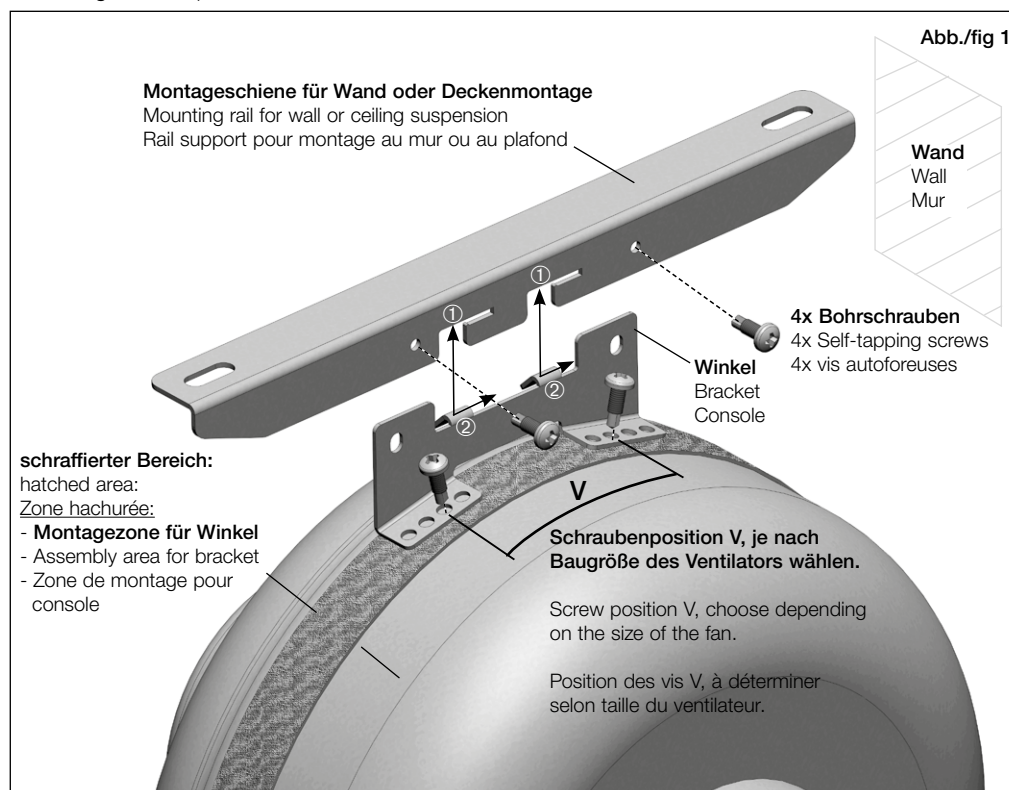

■ MONTAGEBEISPIEL:

Installation example:
Exemple de montage:
RR.. und RRK Ex

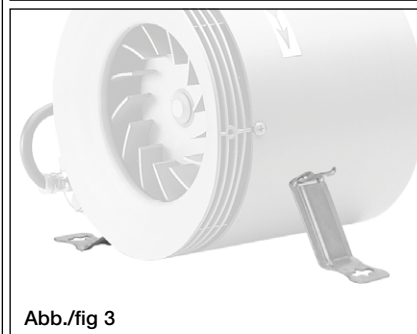

- Abb./fig 4

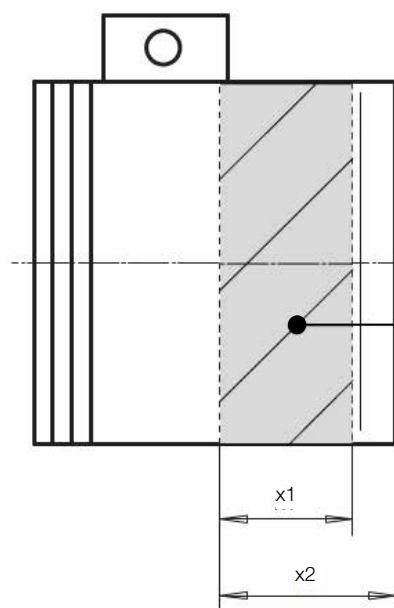


Abb./fig 5

