

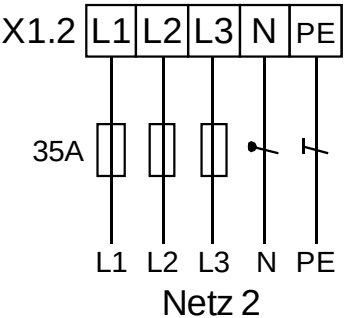


B LS-SD 11,0 KL

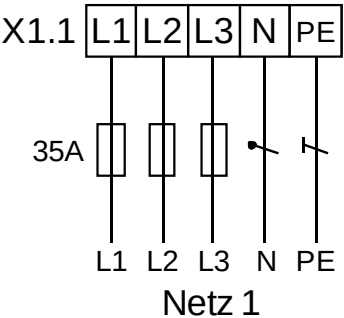


Bei nur einer Einspeisung muss ein separates Verteiler-gehäuse, mit entsprechenden Vorsicherungen, bauseitig gesetzt werden.


Netzversorgung

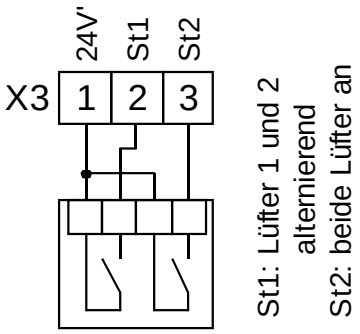


CO, Torsteuerung
oder GLT-Kontakt

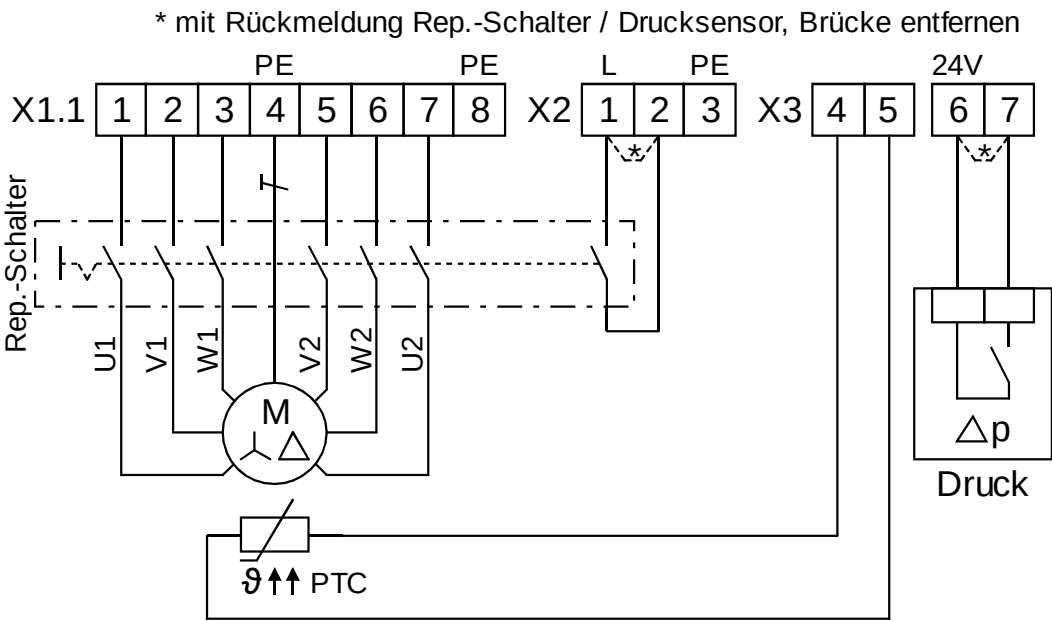



Ablüfter 1

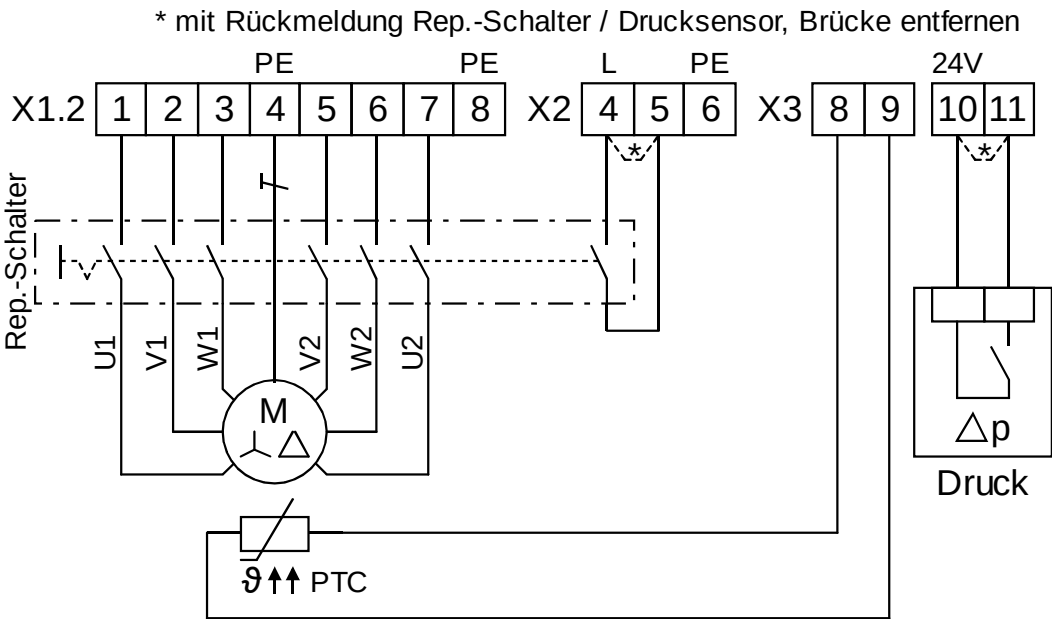

Ablüfter 2

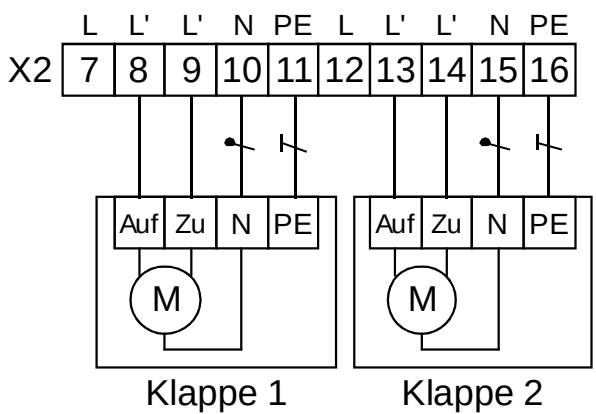


Klappen

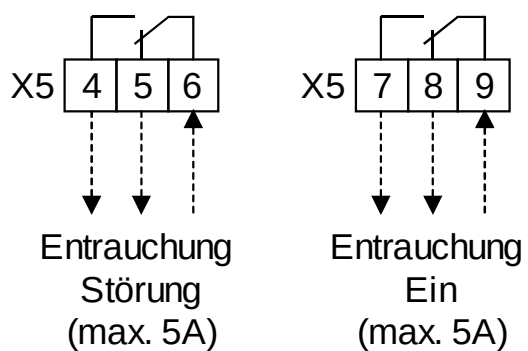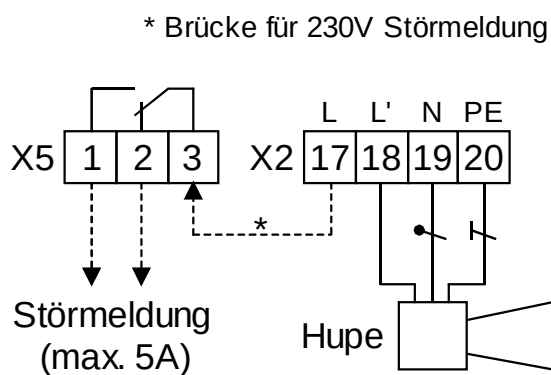

Sammelstörmeldung


SS-1361

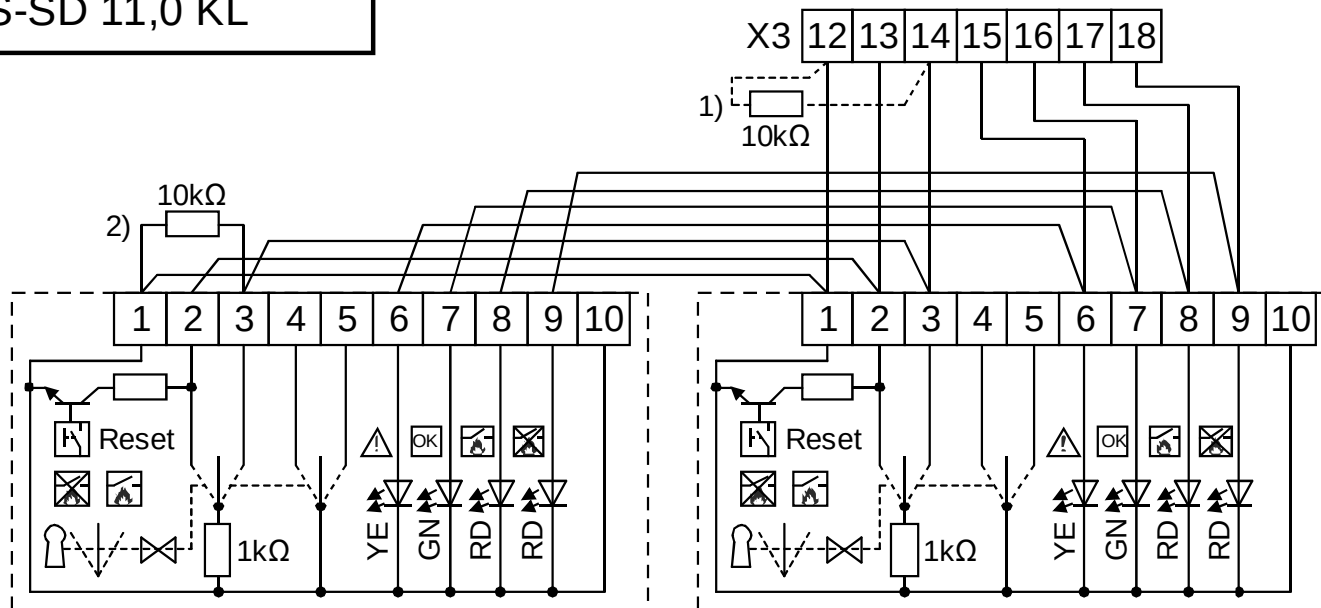

FWS 2, Art.Nr. 08255

Feuerwerschalter

SS-1101

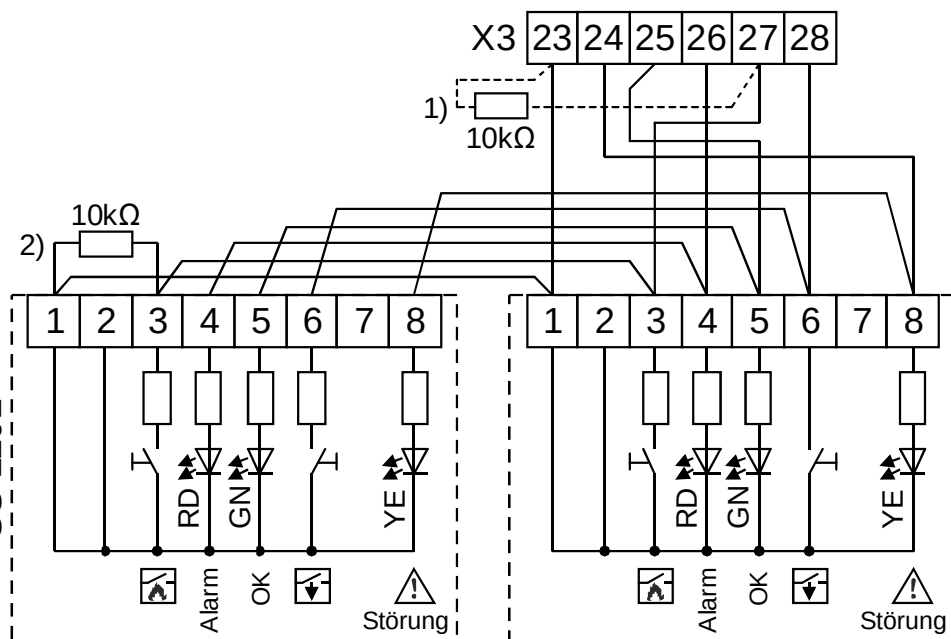


letzter DKM

DKM 1

Art.Nr. 04985


Druckknopfmelder

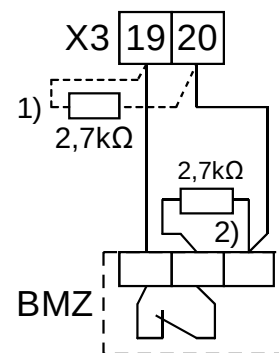

Brandmeldezentrale

Farbcodes

RD rot
GN grün
YE gelb

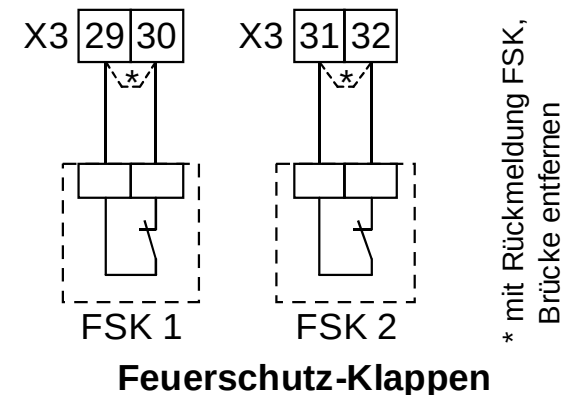


* mit Rückmeldung FSK,
Brücke entfernen

SS-1146

Rauch-
melder 1

Letzter
Rauch-
melder


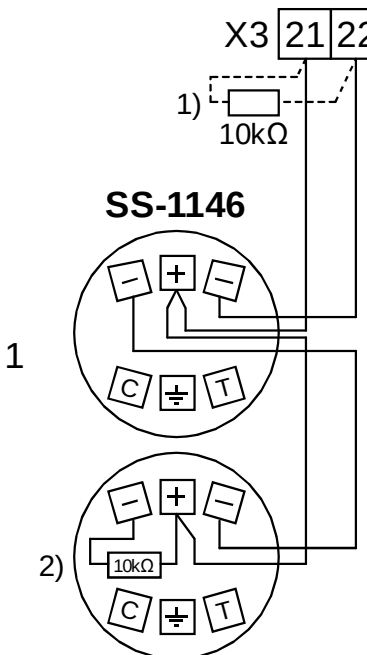


RMR Art.Nr. 04984

Rauchmelder


- 1) Widerstand entfernen, wenn ein Gerät angeschlossen wird
- 2) Abschluss-Widerstand am letzten oder einzigen Gerät

B LS-SD 11,0 KL



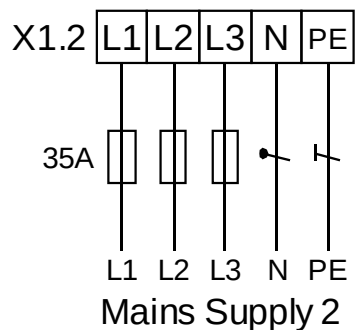
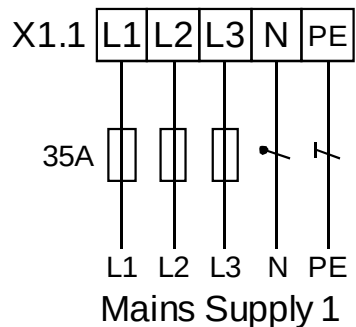


If there is only one infeed,
a separate distribution box
with appropriate fuses
must be installed on site.

Mains Supply

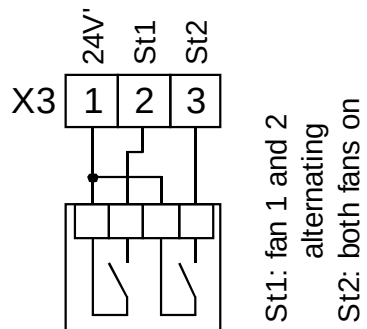


CO, Gate Control or BMS Contact

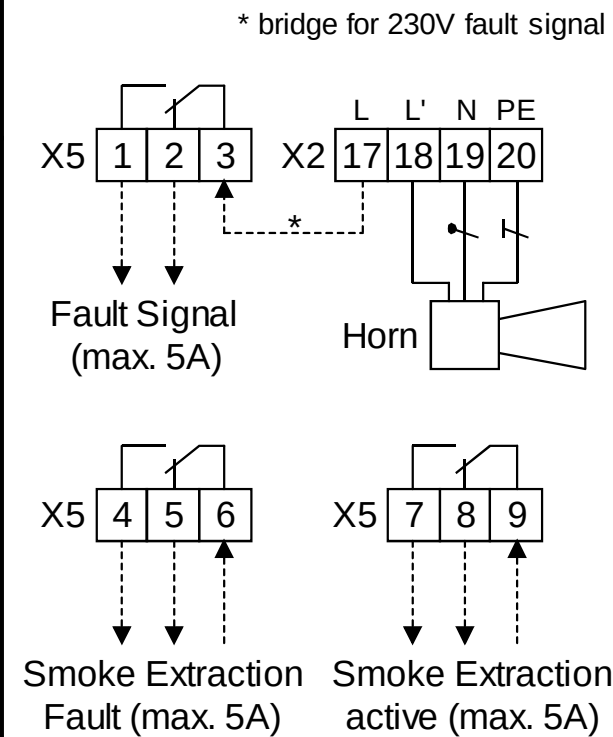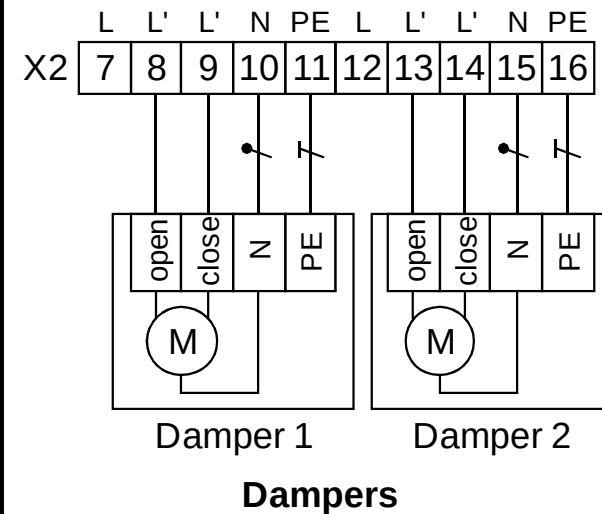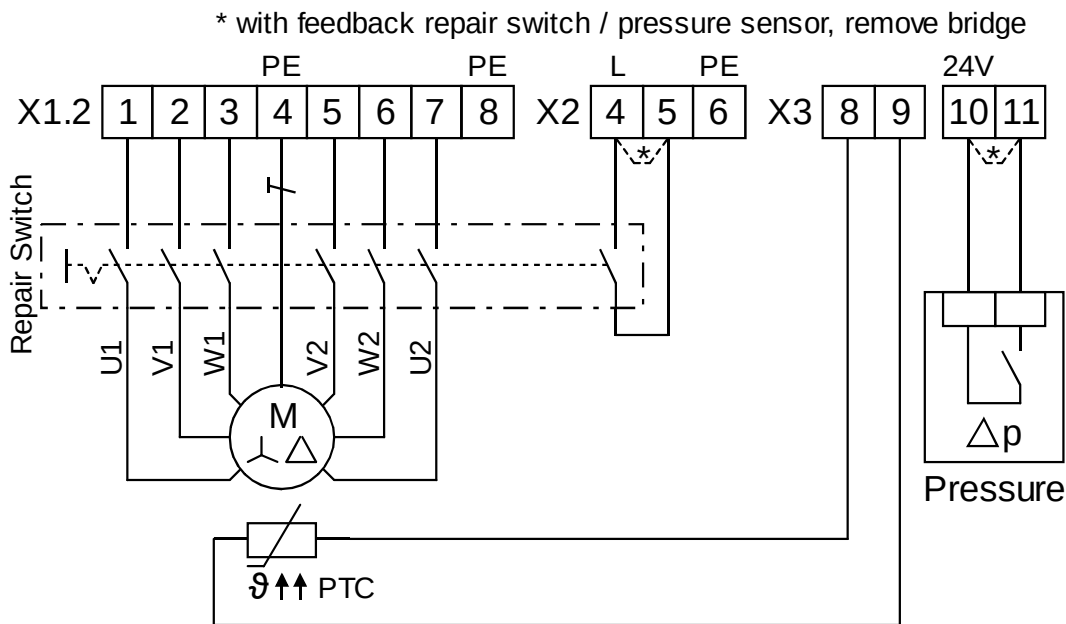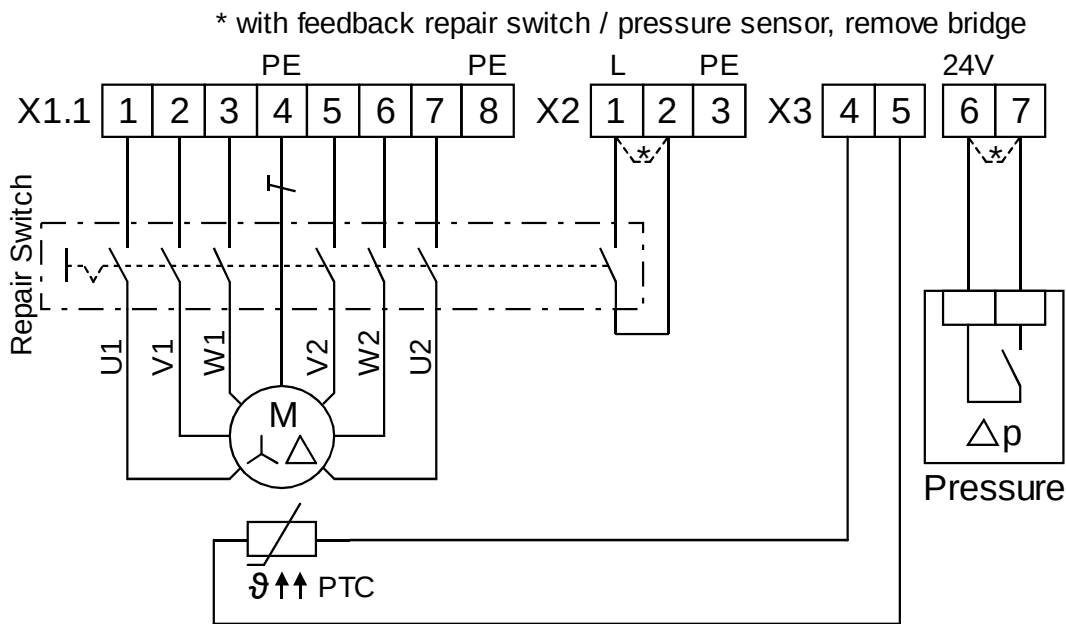


Collective Fault Signal

SS-1361

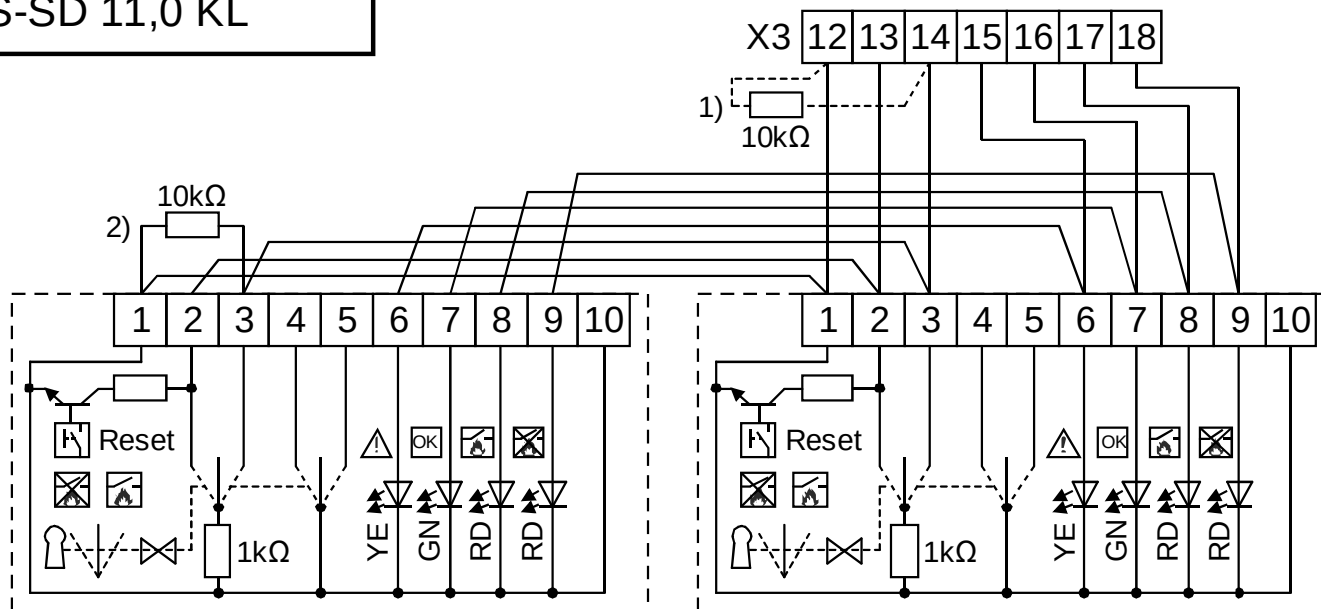

FWS 2, art.no. 08255


Fire Department Switch

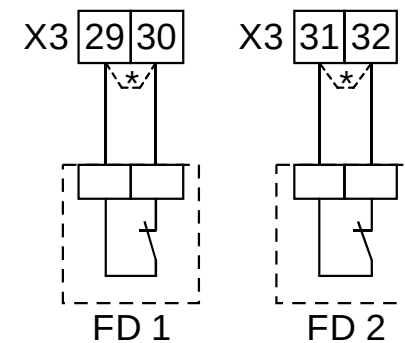

Fire Dampers

* with feedback FD,
remove bridge

SS-1101

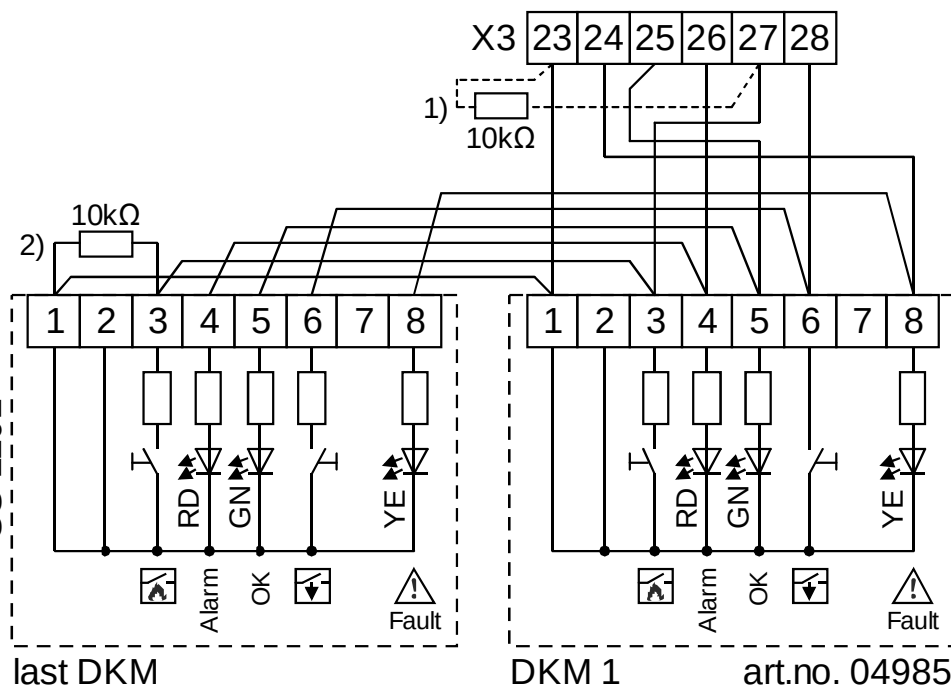


last DKM

DKM 1

art.no. 04985


Push-Button Alarm

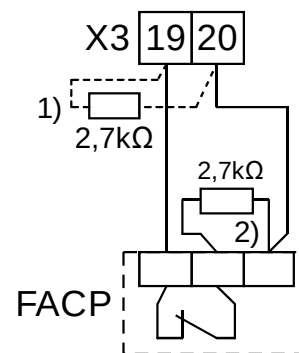

Fire Alarm Control Panel

Color Codes

RD red
GN green
YE yellow


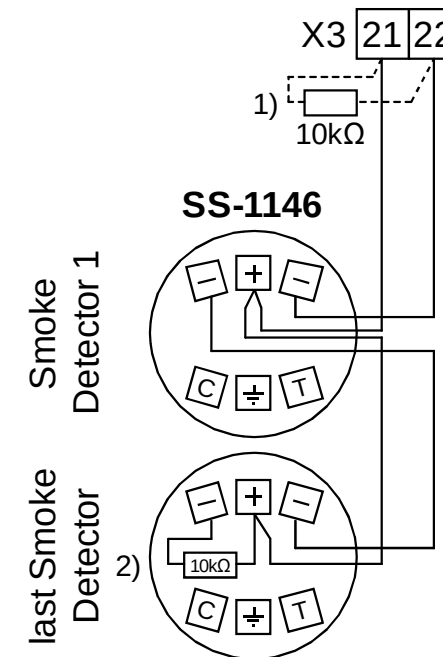


RMR art.no. 04984

Smoke Detectors


- 1) remove resistor if connecting a device
- 2) terminating resistor on the last or only device

B LS-SD 11,0 KL



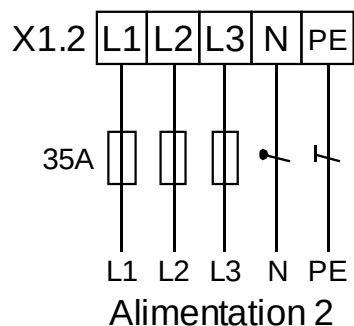
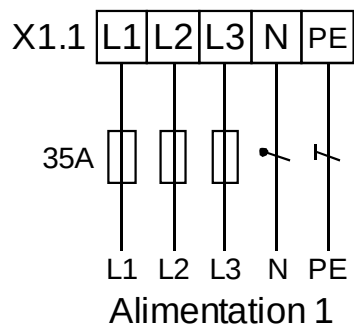


En cas d'alimentation unique, un boîtier de distribution séparé, équipé des fusibles appropriés, doit être installé sur site.

Alimentation Secteur

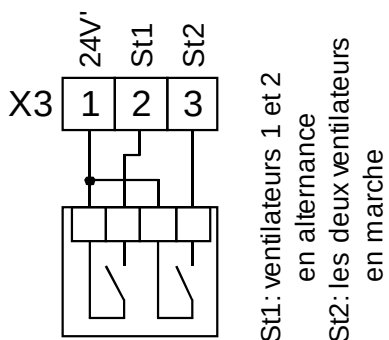


CO, Commande de porte ou contact GTB

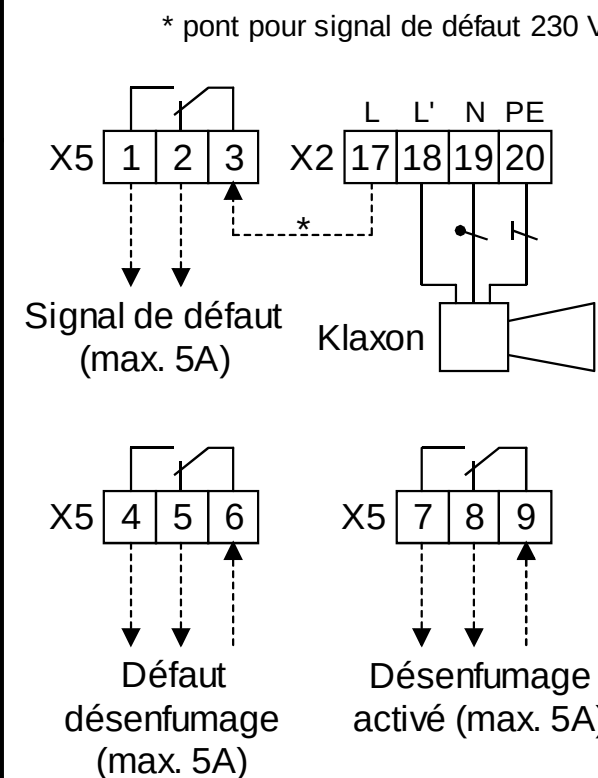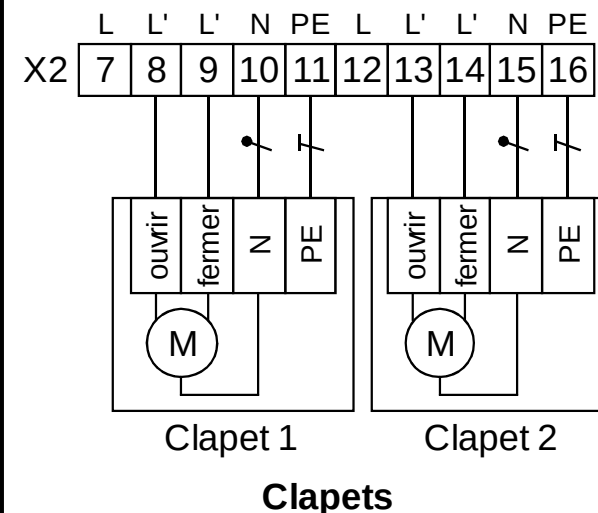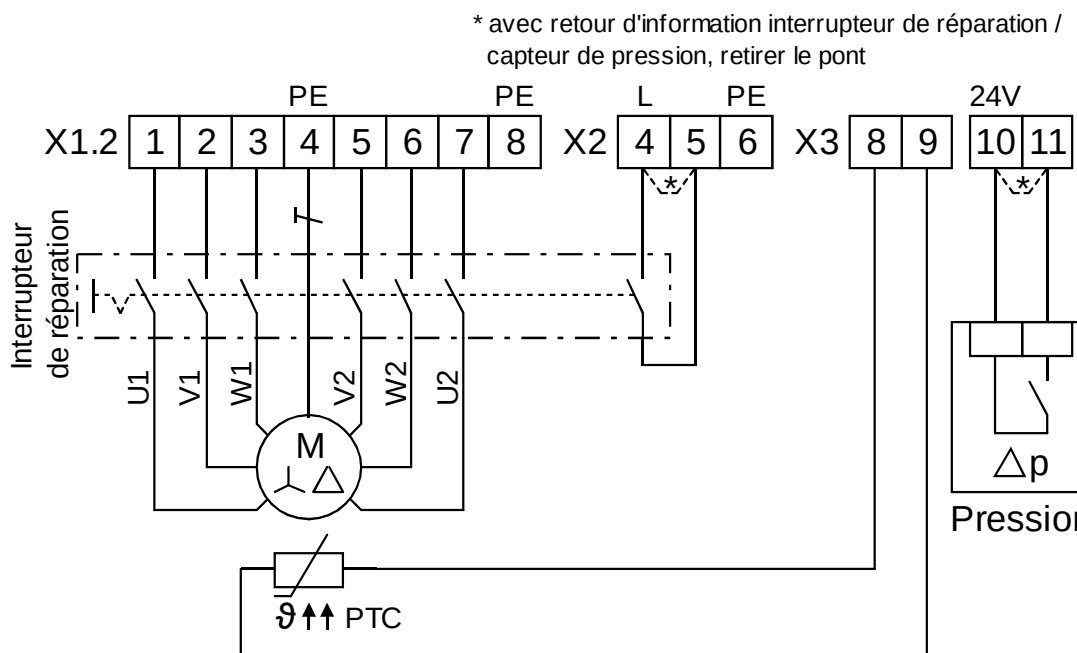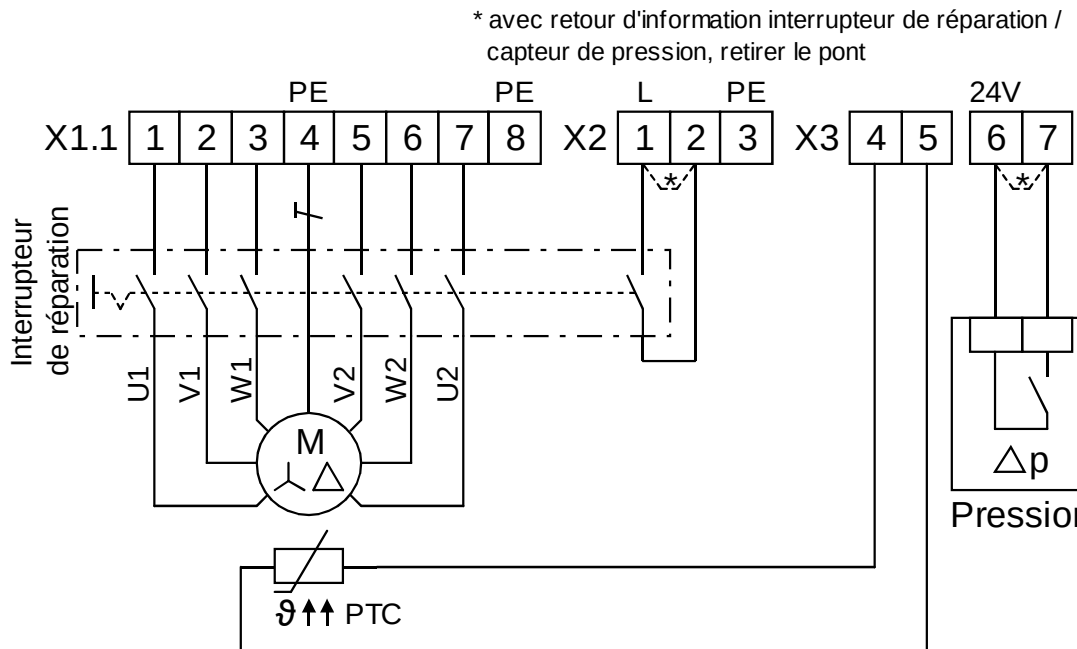

Signal de défaut collectif


SS-1361

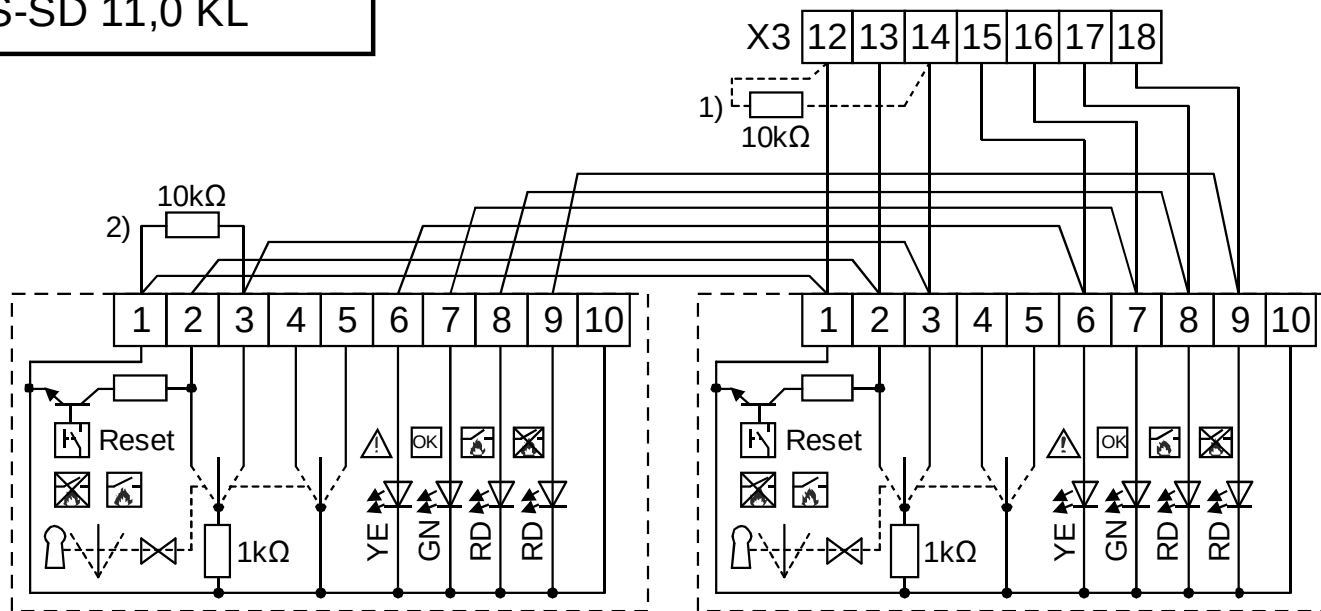

FWS 2, art.no. 08255

Interrupteur pour pompiers

SS-1101

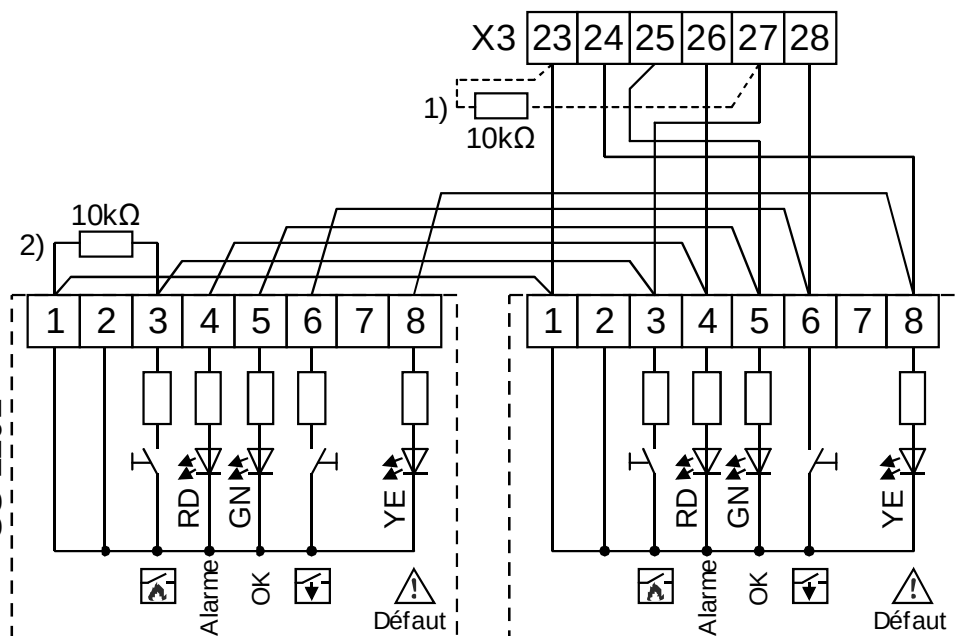


dernier DKM

DKM 1

art.no. 04985


Détecteur à bouton-poussoir

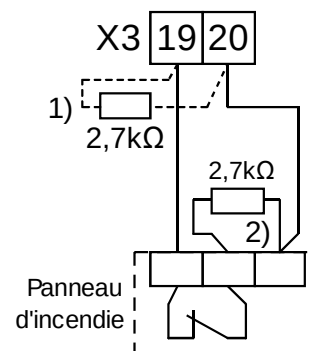

Panneau de contrôle d'alarme incendie


Codes de couleur

RD rouge
GN vert
YE jaune

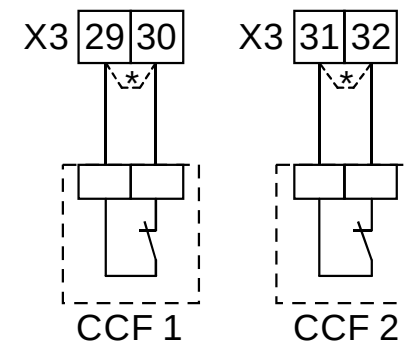

Clapets coupe-feu

* avec retour d'information CCF, retirer le pont

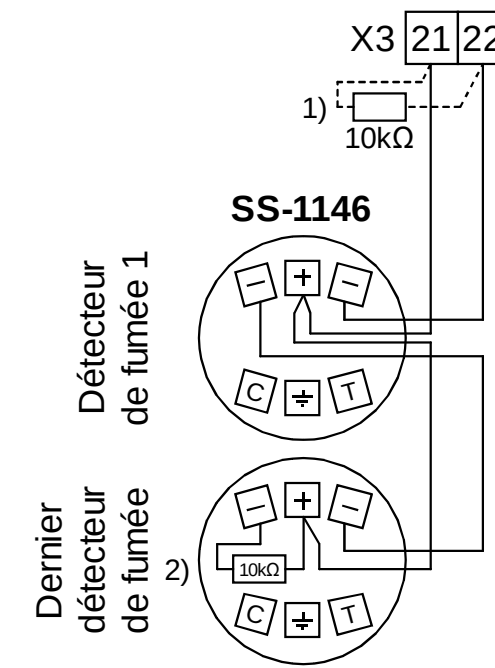

Détecteur de fumée 1

Dernier détecteur de fumée

RMR art.no. 04984

Détecteurs de fumée

- 1) retirer la résistance lorsqu'un appareil est connecté
- 2) résistance terminale sur le dernier ou l'unique appareil